

2012 RAPPORT ANNUEL DU DÉLÉGATAIRE SIDASS de Moret Seine et Loing (Ecuelles-Moret-St Mammès)

"Une année de performance et de gestion durable de votre service public de l'assainissement »

Conforme au décret 2005-236 du 14 mars 2005



Gestion du document	Auteur Agence de Fontainebleau	Date	
Validation	Yannick GOGUELAT	31/05/2013	



2012 SYNTHESE DU RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE

SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT - COMMUNES DESSERVIES ECUELLES, MORET SUR LOING, SAINT MAMMES

LES CHIFFRES DU SERVICE

10 452

4 200

Néant

Néant

63

Néant

Habitants

Abonnés (clients) Installation(s) de dépollution

Capacité de dépollution (EH)

Longueur de réseau (km) Volume traité (m³)

VEOLIA

PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS DE L'ANNEE

Une attention particulière est portée à la limitation des rejets au milieu naturel. A cet effet il est proposé l'installation de clapets sur les trop pleins des PR dans le cadre de la gestion patrimoniale des installations.

Les pompes des PR nécessitants une adaptation au volume à relever ont été renouvelées en 2011 dans le cadre de la sécurisation des déversements et des optimisations énergétiques. Il est constaté sur l'année pleine 2012 une diminution de la consommation globale.

L'essentiel de l'année 2012

TRAVAUX A PREVOIR A COURT OU MOYEN TERME

Prévoir de mettre en place des vannes sur les postes de relèvement PR 1 et 3 (Moret sur Loing) PR 2 et 3 (St Mammès).

Prévoir de mettre en place des dispositifs anticrue étanches sur les PR sensibles (PR Champs de Mars et Centre Culturel à Moret sur Loing). afin d'éviter leur mise à l'arrêt en cas de crue.

Adapter le dimensionnement des réseaux sur St Mammès. Prévoir le remplacement des canalisations : Quai de la Croix Blanche sur St Mammès, Rue Orvanne sur Ecuelles, Rue Pêcherie sur Moret Prévoir de réaliser un chemisage : Rue E. Dupray, rue de l'Echeuday et rue Madame sur Moret, Quai de Seine sur St Mammès. PR 3 (Trop chères) : aménager les abords du PR afin d'interdire le stationnement et permettre ainsi la réalisation de l'ensemble des interventions.



Indicateurs du service

VALEU	PRODUCTEUR	CLIENTELE	L'ACTIVITE
	Délégataire	Nombre de communes desservies	
10 45	Collectivité (2)	Nombre d'habitants desservis total (estimation)	[D201.0]
4 20	Délégataire	Nombre total d'abonnés (clients)	
4 20	Délégataire	- Nombre d'abonnés du service	
	Délégataire	- Nombre d'autres services (réception d'effluent)	
415 199 m	Délégataire	Assiette totale de la redevance	
415 199 m	Délégataire	- Assiette de la redevance des abonnés du service	
0m	Délégataire	- Assiette de la redevance « autres services» (réception d'effluent)	
3	Collectivité (2)	Nombre d'autorisations de déversement	[D202.0]
VALEU	PRODUCTEUR	U SERVICE A L'USAGER	QUALITE D
0,00 u/1000 habitan	Délégataire	Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers	[P251.1]
0,00 u/1000 abonne	Délégataire	Taux de réclamations	[P258.1]
0,40	Délégataire	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente	[P257.0]
	Collectivité (2)	Abandons de créance et versements à un fonds de solidarité	[P207.0]
VALEU	PRODUCTEUR	RVICE DE L'ASSAINISSEMENT	PRIX DU SE
2,15 €uro/m	Délégataire	Prix TTC par m ³ pour 120 m ³ (assainissement seul)	[D204.0]
VALEU	PRODUCTEUR	DES EAUX USEES	COLLECTE
2	Délégataire	Nombre de désobstructions sur réseau	Section 1
4 695 r	Délégataire	Longueur de canalisation curée	
VALEU	PRODUCTEUR	UTION	LA DEPOLL
0 m	Délégataire	Volume arrivant (collecté)	
Okg	Délégataire	Charge moyenne annuelle entrante en DBO5	
0 6	Délégataire	Charge moyenne annuelle entrante en EH	
Om	Délégataire	Volume traité	
VALEU	PRODUCTEUR	TION DES BOUES ET DES DECHETS	L'EVACUAT
OtN	Délégataire	Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration	[P203.0]
0	Délégataire	Masse de refus de dégrillage évacués	
C	Délégataire	Masse de sables évacués	
Om	Délégataire	Volume de graisses évacuées	



LA PERFOR	RMANCE ENVIRONNEMENTALE	PRODUCTEUR	VALEUR
[P201.1]	Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées	Collectivité (2)	
[P203.3]	Conformité de la collecte des effluents	Police de l'eau (3)	
[P255.3]	Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées	Collectivité (1)	20
[P204.3]	Conformité des équipements d'épuration	Police de l'eau (3)	0
[P254.3]	Conformité des performances des équipements d'épuration	Délégataire (3)	0%
[P205.3]	Conformité de la performance des ouvrages d'épuration	Police de l'eau (3)	
	Conformité réglementaire des rejets (arrêté préfectoral)	Délégataire	
	Conformité réglementaire des rejets (directive européenne)	Délégataire	
[P206.3]	Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes	Délégataire	0%
[P301.3]	Taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif	Délégataire (3)	
LA GESTIO	N DU PATRIMOINE	PRODUCTEUR	VALEUR
	Nombre de branchements eaux usées et/ou unitaires	Délégataire	1 17
	Nombre de branchements eaux pluviales	Délégataire	
	Linéaire du réseau de collecte	Collectivité (2)	51 078 m
[P202.2]	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte	Délégataire	40
[P252.2]	Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage pour 100 km de réseau	Délégataire	1,96 u/100 kn
[P253.2]	Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées	Collectivité (2)	0,19
	Nombre de postes de relèvement	Délégataire	10
	Nombre d'usines de dépollution	Délégataire	
	Capacité de dépollution en équivalent-habitants	Délégataire	el
LA SATISFA	ACTION DES USAGERS ET L'ACCES A L'EAU	PRODUCTEUR	VALEUR
	Existence d'une mesure de satisfaction clientèle	Délégataire	Mesure statistique d'entreprise
	Taux de satisfaction globale par rapport au Service	Délégataire	80,40
	Existence d'une Commission consultative des Services Publics Locaux	Délégataire	Nor
	Existence d'une Commission Fonds Solidarité Logement	Délégataire	Ou
LES CERTIF	ICATIONS	PRODUCTEUR	VALEUF
	Obtention de la certification ISO 9001	Délégataire	Certification obtenue par l'exploitant
	Obtention de la certification ISO 14001 (usine)	Délégataire	0 usine(s
	Obtention de la certification ISO 14001 (réseau)	Délégataire	Nor
	Liaison du service à un laboratoire accrédité	Délégataire	Ou

⁽¹⁾ Le délégataire fournit dans le corps du rapport les informations en sa possession en fonction de la prise en compte dans son contrat de délégation de l'arrêté du 22 juin 2007



⁽²⁾ Les éléments de calcul connus du délégataire sont fournis dans le corps du présent rapport

⁽³⁾ Définition en attente de texte réglementaire ou d'adaptation du système d'information

En grisé figurent les codes indicateurs exigibles seulement pour les rapports soumis à examen de la CCSPL

Une organisation tournée vers les Clients



Votre lieu d'accueil

Veolia Eau Fontainebleau 47 bis, Rue Guerin 77300 FONTAINEBLEAU

Toutes les démarches sans se déplacer

Pour toutes les questions relatives aux abonnements contactez-nous du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi de 9h à 12h.

www.service-client.veoliaeau.fr

Vos urgences 7 jours sur 7, 24h sur 24

Pour tout débordement, obstruction, incident ou fait anormal


touchant le réseau, un branchement, un poste de relèvement ou une usine de dépollution,

nous intervenons jour et nuit.

Un seul numéro: 0969 360 400



11 1. L'ESSENTIEL 15 2. LA QUALITE DU SERVICE 43 3. LA VALORISATION DES RESSOURCES La protection du milieu naturel 3.3. 4. LA RESPONSABILITE SOCIALE ET 47 **ENVIRONNEMENTALE** Le prix du service public de l'eau L'accès aux services essentiels 4.2. 53 5. RAPPORT FINANCIER DU SERVICE 5.1. Le Compte Annuel de Résultat de l'Exploitation de la Délégation (CARE) 6. ANNEXES 63 Bilan énergétique du patrimoine

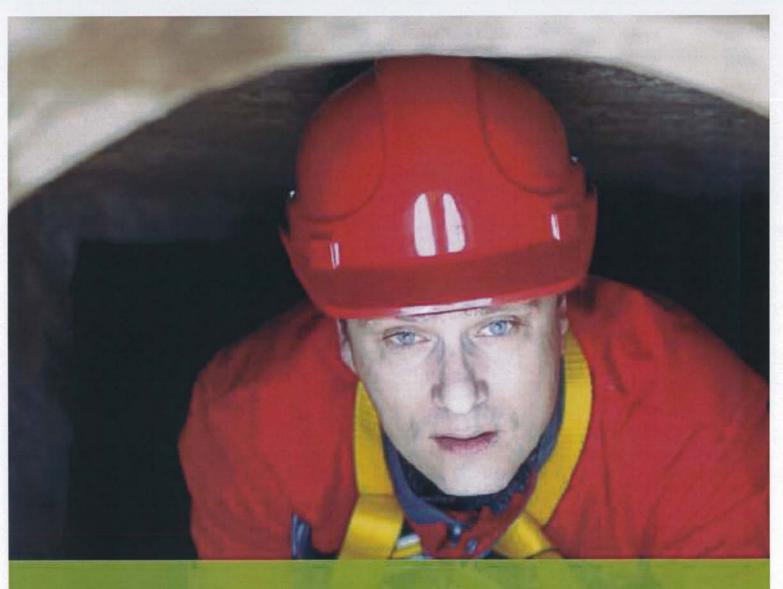

1.

L'ESSENTIEL

1.1. Le contrat

→ Délégataire : VEOLIA EAU - Compagnie Générale des Eaux

→ Périmètre du service : ECUELLES, MORET SUR LOING, SAINT MAMMES

→ Nature du contrat : Affermage

Prestations du contrat :

Gestion clientèle, Refoulement, relèvement, Collecte des

eaux usées

→ Durée du contrat

Date de début : 01/07/2005 Date de fin : 30/06/2015

→ Les engagements vis-à-vis des tiers

VEOLIA EAU - Compagnie Générale des Eaux assume les engagements suivants d'échanges d'effluents (réception ou déversement) avec les collectivités voisines ou les tiers :

Type d'engagement	Tiers engagé	Objet
déversement effluent	SIDASS MORET S-LOING ECUELLES ST MAMMES	Déversement Moret

Les eaux usées sont traitées à l'usine d'épuration du SIA d'Ecuelles – Moret sur Loing – Saint Mammès – Veneux les Sablons située sur la commune de Veneux les Sablons.

1.2. Chiffres clés et faits marquants

CHIFFRES CLES

10 452 habitants desservis¹

4 200 clients raccordés

O usine(s) de dépollution d'une capacité totale de équivalents habitants.

16 poste(s) de relèvement

63 km de canalisations constituant le réseau de collecte des eaux usées, des eaux pluviales, hors branchements

FAITS MARQUANTS

Un service accessible en permanence

Veolia Eau a lancé en 2012 l'application « L'eau chez vous » qui permet d'effectuer directement depuis son smartphone la plupart des démarches : consulter son compte, envoyer son relevé de compteur, payer sa facture, connaître la qualité de l'eau dans sa commune, ou encore être informé en cas de travaux sur le réseau de distribution d'eau.

Une nouvelle agence en ligne

Veolia Eau a lancé en décembre 2012 une nouvelle agence en ligne, qui offre aux abonnés de nouvelles fonctionnalités et une navigation plus rapide pour gérer leurs opérations à distance avec plus de simplicité.

Valorisation

Des consommations d'énergie optimisées.

Veolia Eau a mis en œuvre sur l'ensemble des installations une démarche de management de la performance énergétique. Ce paramètre est systématiquement pris en compte dans le renouvellement des équipements. Au-delà de la gestion optimisée du service, cette démarche s'accompagne d'une réduction des émissions de gaz à effet de serre.

¹ Nombre d'habitants desservis total communiqué par la Collectivité, ou à défaut estimation avec base de calcul conforme au décret n° 2008-1477 du 30/12/2008 à partir de l'exercice 2009 (cf. définition dans le glossaire du présent document)

Responsabilité

Des solutions solidaires pour garantir l'accès à l'eau

Veolia Eau est partenaire des Fonds départementaux de solidarité, à travers le Fond de Solidarité Logement (FSL). Sur le périmètre lle de France, Veolia Eau a contribué en 2012 au soutien de ce dispositif à hauteur de 71 480 €, et de 1239 personnes.

Faire vivre la diversité dans l'entreprise

Grâce aux actions entreprises en faveur du handicap et pour permettre le maintien dans l'emploi, les salariés handicapés représentent près de 7% des effectifs de Veolia Eau Ile de France. Une campagne de sensibilisation pour améliorer la prise en compte du handicap au quotidien a été lancée en interne en 2012.

Solidarité et accès au service pour tous.

Afin d'améliorer l'accès au service des personnes sourdes et malentendantes, Veolia Eau propose depuis 2012 via la plateforme Accéo, une transcription des appels par un interprète.



2.

LA QUALITE DU SERVICE

2.1. Les moyens mobilisés

LE SERVICE

Veolia Eau mobilise des moyens nationaux, régionaux et locaux pour vous apporter toute son expertise et garantir une haute performance de service.

Les fonctions support : des services experts

Chaque Direction Régionale de Veolia Eau dispose de services experts dans les domaines de :

- la clientèle
- la maîtrise technique et l'aide à l'exploitation
- la qualité, la sécurité et l'environnement
- les ressources humaines et la formation
- la finance
- l'informatique technique et de gestion
- la communication
- la veille juridique et réglementaire.

Garante de la bonne exécution des contrats de gestion déléguée, la Direction Régionale détermine les orientations et les objectifs de performance durable et veille au renforcement de la compétitivité de l'entreprise tout en améliorant la qualité du service afin de mieux répondre aux attentes des collectivités locales et de leurs habitants.

→ L'organisation locale : mettre nos compétences au plus près du terrain

En 2012 Veolia Eau a développé une nouvelle vision métier en organisant ses compétences au plus près du terrain.


Trois filières métiers ont été créées :

- une filière exploitation structurée autour de services réseaux et usines, eau et assainissement,
- une filière dédiée à la clientèle,
- une filière développement en charge de la mise au point de nouvelles offres.

Afin de renforcer la proximité avec ses clients Veolia Eau a créé une fonction de Responsable de Contrat. Chaque collectivité dispose ainsi d'un interlocuteur dédié.

UNE ORGANISATION AU PLUS PRES DE NOS CLIENTS

A l'écoute des collectivités locales et de leurs besoins, cette nouvelle organisation est fondée sur la proximité, la réactivité de ses équipes et la traçabilité de ses actions. L'exploitation de votre contrat est assurée par les équipes rattachées au Centre Sud-Est basé à Melun. Placé sous la responsabilité d'Arnaud Penverne, le Centre Sud-Est anime et pilote l'activité de ses directions et services implantés sur les départements de l'Essonne et de la Seine et Marne.






Le Centre Sud-Est assure l'ensemble des missions liées à l'exploitation des services d'eau et d'assainissement, pour le compte des collectivités ou des clients industriels :

- Gestion des services de production et de distribution d'eau potable, maintenance des installations, réalisation des travaux sur le réseau
- > Gestion des services d'assainissement collectifs et non-collectifs, réseaux eaux pluviales, maintenance des installations, réalisation des travaux sur le réseau
- > Surveillance écologique des cours d'eau et des périmètres de protection, prévention et lutte contre les pollutions, recherche et mobilisation de nouvelles ressources...
- > Contrôle de la qualité des eaux de baignade, gestion des piscines, nettoiement des plans d'eau... Le Centre Sud-Est est composé de 345 collaborateurs expérimentés, au service de nos clients.

Le Centre Sud-Est en chiffres	1
121 contrats eau potable	100
179 000 abonnés eau potable soit 546 000 hab	oitants
49.9 millions m ³ vendus par an	BEE
167 points de production	
4 677 km de réseaux de distribution	
118 contrats assainissement	
168 000 usagers assainissement soit 543 0	00
habitants	
103 unités de dépollution	
517 postes de relèvement	AL ST
2 700 km de réseaux de collecte	
8 contrats industriels	NOTE OF

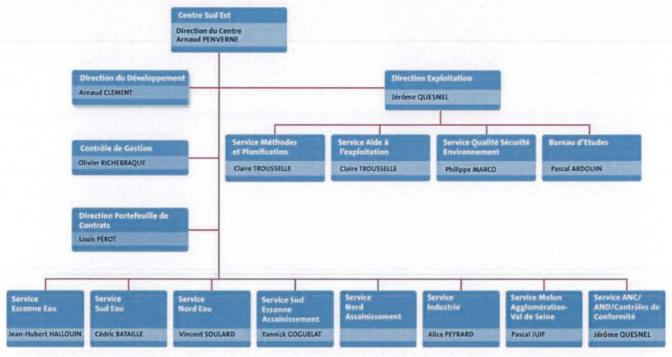

Organigramme au 31/12/2012

Il s'appuie sur 8 services, relais de proximité, qui assurent le bon fonctionnement des installations sur le terrain (usines, réseaux...). Chaque service regroupe 2 à 3 unités opérationnelles, au plus près des besoins locaux, permettant à chaque collectivité couverte d'être située à moins d'une vingtaine de kilomètres d'une implantation locale de Veolia Eau.

Votre contrat est rattaché au service Sud et Essonne Assainissement et appuyé par l'Unité Fontainebleau.

La direction Exploitation apporte son expertise et son soutien à l'exploitation à travers 4 services. Parmi eux le service Méthodes et Planification centralise la planification et l'organisation de toutes les interventions : clientèle, réseau et maintenance des ouvrages.

Les services de la direction régionale en soutien des centres et services locaux

Veolia Eau Ile de France est organisé autour de 3 centres, et d'une direction régionale basée à Nanterre. Ces services supports apportent leurs moyens et expertise aux centres et services locaux.

La Direction des Exploitations

La Direction des Exploitations assure et contrôle la bonne action application du système de management intégré « Qualité Sécurité Environnement » sur toute la région, vérifie la bonne application des procédures et modes opératoires, adapte nos pratiques dans un objectif d'amélioration permanente de la qualité des services. Elle coordonne les achats et approvisionnements de la Région et pilote le reporting.

La Direction Commerce

A la disposition des centres et pour le compte des collectivités, ce service instruit tous les types de dossiers contractuels et apporte des conseils en matière de droit contractuel et de réglementation sur l'eau et l'assainissement. En cas de besoin, il peut solliciter la direction juridique nationale de Veolia Eau.



La Direction Clientèle

La Direction Clientèle intervient tout au long de la relation avec le client consommateur. Elle est composée de 4 grands services « Facturation », « Recouvrement Contentieux », « Méthodes et Performances », « Centre Service Client » (centre d'appel unique pour l'ensemble des clients de la région Ile de France). Elle dispose également d'une unité « Eau Responsable » qui pilote l'accompagnement des clients particuliers ou copropriétés en difficultés financières. Au sein de chaque centre, des services relais assurent l'accueil clientèle ou les interventions au quotidien (relève, changement de compteur).

La Direction Technique

Technique est composée de plus de 30 ingénieurs et techniciens qui assistent et conseillent les exploitants dans leurs activités quotidiennes. Elle est organisée en 3 départements : « Traitement des Eaux », « Réseaux », « Etudes, Réalisations et Maintenance ».

Elle assure les études générales dans les domaines de l'eau et de l'assainissement, et dispose de spécialistes dans les techniques de cartographie informatisée, modélisation mathématique des réseaux. Ces équipes gèrent également le suivi des travaux.

La Direction des Systèmes d'Information

Elle propose et assure le fonctionnement d'outils adaptés permet d'anticiper et d'adapter les évolutions très rapides en ce domaine. Assure la maintenance du parc informatique et des logiciels de l'entreprise En outre, elle gère la cohérence informatique entre les différents niveaux organisationnels de la région.

La Direction Administrative et Financière

Elle a en charge le contrôle de gestion, la comptabilité, la gestion de trésorerie et le traitement de toutes les informations financières. Elle remet aux exploitants les comptes rendus financiers après validation par les commissaires aux comptes et reverse aux Collectivités ou organismes nationaux, les produits perçus pour leur compte.

La Direction de la Communication

Elle a pour mission d'accompagner les actions d'information souhaitées par les collectivités à destination des clients du service mais aussi des écoles concernant la qualité de l'eau, le prix de l'eau, les métiers de l'eau et de l'assainissement (ex : visites de site, journées pédagogiques).

La Direction des Ressources Humaines

Elle a en charge la gestion des 1468 collaborateurs de la région, qu'il s'agisse de la paye, de la formation ou de l'accompagnement de la politique de prévention des risques.

L'ORGANISATION DE L'ASTREINTE

Le service d'astreinte peut être mobilisé sur simple appel au Centre Service Clients. A ce numéro, 7 jours/7 et 24h/24, un interlocuteur est à votre disposition pour prendre en charge toute demande d'intervention ou pour vous renseigner sur la nature et la localisation des incidents en cours de réparation sur votre commune.

2.2. Le patrimoine du service

L'INVENTAIRE DES BIENS DU SERVICE

Le patrimoine de la collectivité, géré dans le cadre du service de l'assainissement confié à VEOLIA Eau est composé :

- des réseaux de collecte
- des ouvrages de transfert
- des postes de relèvement
- des branchements
- des usines de traitement
- → Les installations et ouvrages de collecte

Poste de relèvement / refoulement	type	Débit des pompes (m3/h)	Qualification
PR1 Champs de Mars	Refoulement	45	Bien de retour
PR1 Rue de Beauregard	Refoulement	45	Bien de retour
PR2 Rue de la Pêcherie	Refoulement	65	Bien de retour
PR2 Rue de la Tannerie	Refoulement	45	Bien de retour
PR2 Rue Pasteur	Refoulement	20	Bien de retour
PR3 Centre Culturel	Refoulement	106	Bien de retour
PR3 Rue de Ravanne	Refoulement	45	Bien de retour
PR3 Rue des trops chères	Refoulement	45	Bien de retour
PR4 Allée Prugniat	Relèvement	20	Bien de retour
PR4 Rue d'Orvanne	Refoulement	45	Bien de retour
PR4 Rue du Port de la Celle	Refoulement	20	Bien de retour
PR5 Rue du Donjon	Refoulement	20	Bien de retour
PR5 Rue du port	Refoulement	45	Bien de retour
PR6 Rue du Cul de sac	Relèvement	20	Bien de retour
PR6 Rue Fontaine St Rémi	Refoulement	25	Bien de retour
PR7 Rue de Madame	Refoulement	60	Bien de retour

Autres installations	Qualification
DO1 rue des Trops Chères	Bien de retour
DO1 rue du Port	Bien de retour
DO1 Rue Pierre Morin (Moret)	Bien de retour
DO2 Champs de Mars (Moret)	Bien de retour
DO2 rue de la Fontaine	Bien de retour
DO2 rue des Catelines	Bien de retour
DO3 Centre Culturel (Moret)	Bien de retour
DO3 Rue Grande	Bien de retour
DO4 Rue de la Pêcherie (Moret)	Bien de retour
DO4 rue du Port de la Celle	Bien de retour
DO5 rue de Fleury	Bien de retour
DO5 rue du Donjon (Moret)	Bien de retour
DO6 rue Madame (Moret)	Bien de retour
DO6 rue Pasteur	Bien de retour

→ Les équipements du réseau

Equipements de réseau		Qualification
Nombre de bouches d'égout, grilles avaloirs	862	Bien de retour
Nombre de regards	1 340	Bien de retour
Nombre de déversoirs d'orage	14	Bien de retour

→ Les réseaux de collecte

Canalisations		Qualification
Canalisations gravitaires (ml)	57 748	Bien de retour
dont eaux usées (séparatif)	7 643	Bien de retour
dont unitaires	38 517	Bien de retour
dont pluviales (séparatif)	11 588	Bien de retour
Canalisations de refoulement (ml)	4 918	Bien de retour
dont eaux usées (séparatif)	4 918	Bien de retour
dont unitaires	0	Bien de retour
dont pluviales (séparatif)	0	Bien de retour

LA GESTION PATRIMONIALE

Branchements, réseaux, postes de relèvement, usines de dépollution, installations de traitement des boues, bâtiments..., constituent un patrimoine physique et financier considérable pour la Collectivité.

Dans le cadre d'une responsabilité partagée – selon le cadre défini par le contrat - VEOLIA Eau met en œuvre une démarche de gestion durable et optimisée de ce patrimoine afin de garantir le maintien en bon état des ouvrages et le bon fonctionnement des équipements.

Grâce à des outils de connaissance du patrimoine et à son système d'information géographique, VEOLIA Eau met à jour l'intégralité des données patrimoniales du service. L'analyse de ces données permet à VEOLIA Eau d'apporter à la collectivité une connaissance détaillée de son patrimoine et de son état.

Grâce à ses outils d'analyse historique des données patrimoniales, VEOLIA Eau est à même de procéder au bon moment aux arbitrages entre réparation et renouvellement, et de proposer à la Collectivité, pour les opérations à sa charge, les éléments justifiant les priorités en matière de travaux d'investissement et de renouvellement.

→ Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux et synthèse des opérations réalisées

Pour l'année 2012, l'indice d'avancement de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eaux usées est de **40**¹ :

	2008	2009	2010	2011	2012
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées	20	40	40	40	40

> Taux moyen de renouvellement des réseaux

Le tableau suivant permet à la collectivité de calculer le taux moyen de renouvellement des réseaux d'assainissement, en ajoutant aux valeurs de la 2^{ème} ligne le linéaire renouvelé sous sa maîtrise d'ouvrage, en moyennant sur 5 ans et en divisant par la longueur totale du réseau :

	2008	2009	2010	2011	2012
Taux moyen de renouvellement des réseaux (%)	0,00	0,00	0,00	0,19	0,19
Longueur du réseau de collecte des eaux usées hors branchement (ml)	47 395	50 966	51 177	51 078	51 078
Longueur renouvelée totale (ml)	0	0	0	475	0
Longueur renouvelée par le délégataire (ml)	0	0	0	0	0

¹Le mode de calcul de cet indicateur est décrit dans le glossaire, en annexe du présent rapport.



→ La situation des biens

Type d'installation	Localisation	Fonctionnement	Commentaires
Postes de relèvement	SIDASS		Prévoir de mettre en place des vannes sur les postes de relèvement PR 1 et 3 (Moret sur Loing) PR 2 et 3 (St Mammès). Prévoir de mettre en place des dispositifs anti- crue étanches sur les PR sensibles (PR Champs de Mars et Centre Culturel à Moret sur Loing). afin d'éviter leur mise à l'arrêt en cas de crue
Réseau	SIDASS	Communes	Adapter le dimensionnement des réseaux sur St Mammès. Prévoir le remplacement des canalisations : Quai de la Croix Blanche sur St Mammès, Rue Orvanne sur Ecuelles, Rue Pêcherie sur Moret Prévoir de réaliser un chemisage : Rue E. Dupray, rue de l'Echeuday et rue Madame sur Moret, Quai de Seine sur St Mammès. PR 3 (Trop Chère) : aménager les abords du PR afin d'interdire le stationnement et permettre ainsi la réalisation de l'ensemble des interventions.
Réseau (déversoirs d'orage)	SIDASS	Communes	Adapter les collecteurs des DO au développement urbanistique, et éviter la saturation des réseaux par temps de pluie. Prévoir l'étude et l'aménagement des DO au regard de l'arrêté du 22/06/07. Mettre en place des détecteurs de surverse sur les DO 1 et 2 de Moret sur Loing Rehausser la lame du déversoir Rue P. Morin à Moret sur Loing, renouveler la lame déversante Rue Trop chère à St Mammès.

L'EXPLOITATION DU PATRIMOINE

La sécheresse des données reflète mal la réalité du quotidien de l'exploitation, ensemble d'actions complexes et coordonnées pour garantir le fonctionnement 24h/24h du service et apporter aux clients une qualité de service irréprochable.

VEOLIA Eau met en œuvre à ce titre deux types d'interventions :

- des opérations programmées d'entretien, maintenance, réparation ou renouvellement, définies grâce à des outils d'exploitation, analysant notamment les risques de défaillance,
- des interventions non programmées (urgences ou crises) qui nécessitent une réactivité maximale de ses équipes et qui, avec l'aide de procédures d'intervention parfaitement décrites et expérimentées, permettent en particulier que les interruptions du service restent l'exception.


La réalisation de ces interventions peut conduire à faire appel à des moyens mutualisés et aux équipes régionales et nationales d'experts.

VEOLIA Eau a déployé de nouveaux outils informatiques de maintenance des installations (GAMA) et de gestion des interventions (PICRU) qui viennent en appui des équipes locales pour optimiser les programmes d'intervention.

→ Installations

Il est à noter les arrêts des postes suivants :

- PR CENTRE CULTUREL: arrêt du poste du 05/01 au 10/05/12 pour cause de crue, du 22/05 au 23/05/12 pour cause de casse sur le refoulement, le 04/09/12 pour cause de curage du PR Champs de Mars
- PR PECHERIE: arrêt du poste le 04/09/12 pour cause de curage sur le PR Champs de Mars
- PR RUE DU PORT: arrêt du poste le 25/01/12 pour cause de curage du PR Ravanne, le 29/08/12 pour cause de fuite sur le refoulement



Les installations font l'objet d'intervention d'entretien et de vérifications annuelles:

Installation	Date	Type d'intervention
PR1 Beauregard - PR2 Tannerie - PR3 Ravanne - PR4 Orvanne - PR5 Rue du Port - PR6 Fontaine St Rémi	1 par trimestre	Visite des PR comprenant le nettoyage des régulateurs de niveau, le contrôle de l'armoire électrique, et du débit des pompes
PR1 Beauregard - PR2 Tannerie - PR3 Ravanne - PR4 Orvanne - PR5 Rue du Port - PR6 Fontaine St Rémi	octobre 2012	vérification annuelle des installations électriques par un organisme agréé (SOCOTEC)
PR1 Champs de Mars - PR2 Pêcherie - PR3 Centre Culturel - PR4 Prugniat - PR5 Donjon - PR6 Cul de sac - PR7 Madame	1 par trimestre	Visite des PR comprenant le nettoyage des régulateurs de niveau, le contrôle de l'armoire électrique, et du débit des pompes
PR1 Champs de Mars - PR2 Pêcherie - PR3 Centre Culturel - PR4 Prugniat - PR5 Donjon - PR6 Cul de sac - PR7 Madame	octobre 2012	vérification annuelle des installations électriques par un organisme agréé (SOCOTEC)
PR2 Pasteur - PR3 Trop Chère - PR4 Port de la Celle	1 par trimestre	Visite des PR comprenant le nettoyage des régulateurs de niveau, le contrôle de l'armoire électrique, et du débit des pompes
PR2 Pasteur - PR3 Trop Chère - PR4 Port de la Celle	octobre 2012	vérification annuelle des installations électriques par un organisme agréé (SOCOTEC)

Le détail des interventions est joint en annexe.

→ Réseaux et branchements

Les interventions de curage préventif, d'inspection télévisée, de contrôle des branchements et désobstruction de réseaux et de branchements figurent dans la partie « La performance et l'efficacité opérationnelle » du présent chapitre.

LE RENOUVELLEMENT REALISE PAR VEOLIA EAU

Le renouvellement des installations techniques du service est un aspect important de l'exploitation d'un service d'eau ou d'assainissement : il conditionne l'avenir de court et long termes du service et, sur un cycle de vie complet des installations, pèse de l'ordre de 1/5ème dans ses coûts. A court terme, les actions d'exploitation permettent de maintenir ou d'améliorer la performance technique des installations. A long terme, elles deviennent insuffisantes pour compenser leur vieillissement, et il faut envisager leur remplacement, en cohérence avec les niveaux de service fixés par la collectivité.

L'expertise développée par VEOLIA Eau permet soit d'apporter les conseils à la Collectivité utiles à l'établissement de ses priorités patrimoniales, soit d'optimiser le renouvellement dont nous avons la charge dans une perspective de gestion durable du service.

VEOLIA Eau dispose de plateformes de tests et de programmes de R&D ayant vocation à sélectionner les équipements les plus adaptés à chaque opération et offrant le meilleur rapport qualité/fiabilité/coût/durée de vie.

Forte de son expérience de gestion de 200.000 km de réseaux d'eau potable et 70.000 km en assainissement en France, Veolia Eau a développé des outils avancés de gestion du patrimoine :

- Sur les réseaux d'eau potable, des outils d'estimation du risque de défaillance de chaque canalisation (MOSARE) et de programmation des chantiers, mais également d'optimisation à plus long terme des actions de renouvellement et d'entretien permettant de compenser la perte de performance du réseau due à son vieillissement (VISION).
- Sur les réseaux d'assainissement, la performance « technique » d'une canalisation peut être évaluée à partir de l'analyse de nombreuses informations, et notamment du résultat de son inspection (en particulier l'inspection télévisée – ITV). L'outil OctaVE consolide les données patrimoniales et d'exploitation et évalue les risques liés aux défauts de performance des réseaux d'assainissement pour programmer les investigations et les travaux de renouvellement.

Les outils de modélisation sont en outre utilisés pour dimensionner très précisément les installations lors de leur remplacement.

→ Installations et ouvrages de collecte

Installation	Date de réalisation	Commentaires
PR PECHERIE	2012	Renouvellement du groupe électropompe 1
PR4 ORVANNE	2012	Renouvellement du groupe électropompe 2
PR DONJON	2012	Renouvellement de l'hydraulique du poste
PR BEAUREGARD	2012	Renouvellement des groupes électropompes 1 et 2



LES TRAVAUX NEUFS REALISES

→ Réseaux et branchements

Canalisations	2008	2009	2010	2011	2012	N/N-1
Longueur totale du réseau (km)	57,2	62,4	62,6	62,7	62,7	0,0%
Canalisations gravitaires (ml)	52 807	57 491	57 653	57 748	57 748	0,0%
dont eaux usées (séparatif)	10 692	7 467	7 557	7 643	7 643	0,0%
dont unitaires	32 265	38 581	38 702	38 517	38 517	0,0%
dont pluviales (séparatif)	9 850	11 443	11 394	11 588	11 588	0,0%
Canalisations de refoulement (ml)	4 438	4 918	4 918	4 918	4 918	0,0%
dont eaux usées (séparatif)	4 438	4 918	4 918	4 918	4 918	0,0%
dont unitaires	0	0	0	0	0	0%
dont pluviales (séparatif)	0	0	0	0	0	0%
Ouvrages annexes	2008	2009	2010	2011	2012	N/N-1
Nombre de bouches d'égout, grilles avaloirs	1 175	862	862	862	862	0,0%
Nombre de regards	1 175	1 340	1 340	1 340	1 340	0,0%
Nombre de déversoirs d'orage	14	14	14	14	14	0,0%

2.3. La performance et l'efficacité opérationnelle

VEOLIA Eau remplit chaque jour ses missions afin de délivrer un service public performant et responsable. Grâce à son savoir-faire, l'inventivité et l'engagement quotidien de ses équipes VEOLIA Eau fait progresser le niveau de performance des services dont elle assure la gestion.

LES INDICATEURS DE PERFORMANCE

Depuis 2002, VEOLIA Eau publie chaque année dans ses rapports annuels les indicateurs de performance institués par la FP2E et étendus depuis 2008 à tous les services publics d'eau en France dans le cadre de la réglementation sur l'eau (décret du 2 mai 2007).

L'AC	TIVITE CLIENTELE	PRODUCTEUR	VALEUR
[D201.0]	Nombre d'habitants desservis total (estimation)	Collectivité (2)	10 452
[D202.0]	Nombre d'autorisations spécifiques de déversement	Collectivité (2)	39
QUA	LITE DE SERVICE A L'USAGER	PRODUCTEUR	VALEUR
[P251.1]	Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers	Délégataire	0,00 u/1000 habitants
[P258.1]	Taux de réclamations	Délégataire	0,00 u/1000 abonne
[P257.0]	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente	Délégataire	0,40 %
[P207.0]	Abandons de créance et versements à un fonds de solidarité	Collectivité (2)	
PRIX	DU SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT	PRODUCTEUR	VALEUR
[D204.0]	Prix TTC par m ³ pour 120 m ³ (assainissement seul)	Délégataire	2,15 €uro/m³
GEST	ION FINANCIERE ET PATRIMONIALE	VALEUR	VALEUR
[P202.2]	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte	Délégataire	40
[P252.2]	Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage pour 100 km de réseau	Délégataire	1,96 u/100 km
[P253.2]	Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées	Collectivité (2)	0,19
PERF	ORMANCE ENVIRONNEMENTALE	PRODUCTEUR	VALEUR
[P201.1]	Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées [P201.1]	Collectivité (2)	
P203.3]	Conformité de la collecte des effluents	Police de l'eau (3)	
P255.3]	Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées	Collectivité (1)	20
P204.3]	Conformité des équipements d'épuration	Police de l'eau (3)	
P254.3]	Conformité des performances des équipements d'épuration	Délégataire (3)	0 %
P205.3]	Conformité de la performance des ouvrages d'épuration	Police de l'eau (3)	
P206.3]	Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes	Délégataire	0%

	Délégataire (3)	Taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif	P301.3]
Ot MS	Délégataire	Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration	P203.0]
	and the second	JRS COMPLEMENTAIRES VEOLIA	NDICATEU
VALEUR	PRODUCTEUR	FACTION DES USAGERS ET ACCES A L'EAU	SATIS
Mesure statistique d'entreprise	Délégataire	Existence d'une mesure de satisfaction clientèle	
Non	Délégataire	Existence d'une Commission consultative des Services Publics Locaux	
Oui	Délégataire	Existence d'une Commission Fonds Solidarité Logement	
VALEUR	PRODUCTEUR	FICATION	CERTI
Certification obtenue par l'exploitant	Délégataire	Obtention de la certification ISO 9001	
0 unité(s)	Délégataire	Obtention de la certification ISO 14001 (usine)	
Non	Délégataire	Obtention de la certification ISO 14001 (réseau)	
Oui	Délégataire	Liaison du service à un laboratoire accrédité	

⁽¹⁾ Le délégataire fournit dans le corps du rapport les informations en sa possession en fonction de la prise en compte dans son contrat de délégation de l'arrêté du 22 juin 2007

LA CERTIFICATION DU SERVICE

L'intégralité des périmètres opérationnels de VEOLIA Eau est certifiée ISO 9001.

Les activités de VEOLIA Eau en France sont certifiées ISO 14001¹ à hauteur de 60%.

VEOLIA Eau a été la première entreprise de l'eau à être certifiée pour la maîtrise des risques sanitaires (ISO 22000) et à obtenir la triple certification Qualité-Sécurité-Environnement pour un périmètre d'exploitation.

⁽²⁾ les éléments de calcul connus du délégataire sont fournis dans le corps du présent rapport

⁽³⁾ définition en attente de texte réglementaire

¹ Ce chiffre est calculé en pourcentage par rapport au chiffre d'affaires



L'EFFICACITE DE LA COLLECTE ET DE LA DEPOLLUTION DES EAUX USEES

Le niveau d'efficacité des services d'assainissement résulte de l'alliance de l'expertise des Hommes, du savoir-faire de VEOLIA Eau et de l'existence d'une véritable démarche de management de la performance.

En matière de formation, Veolia est la seule entreprise de services en France à disposer de Campus dédiés à ses métiers. Chaque année, les Campus VEOLIA dispensent plus de 210 000 heures de formation aux salariés de l'entreprise.

L'efficacité de la collecte

→ La maîtrise des entrants

La connaissance des raccordements domestiques et des déversements non domestiques dans le réseau de collecte, et leur surveillance étroite, sont indispensables à la bonne gestion de toute la filière en amont du système de traitement. En effet, elle est un des principaux moyens pour maîtriser les charges polluantes en entrée d'usine de dépollution, par temps sec comme en épisode pluvieux, et d'identifier les rejets accidentels.



→ L'avancement des politiques d'assainissement collectif est mesuré par le taux de desserte.

Le taux de desserte est le nombre d'abonnés (clients) desservis – au sens où le réseau existe devant l'immeuble - rapporté au nombre potentiel d'abonnés de la zone relevant de l'assainissement collectif (art. R 2224-6 du CGCT). Le nombre d'abonnés (clients) desservis ou abonnés sur le périmètre du service figure au tableau suivant, permettant à la collectivité de calculer ce taux.

	2008	2009	2010	2011	2012	N/N-1
Nombre d'abonnés (clients) desservis sur le périmètre du service	4 126	4 124	4 134	4 196	4 200	0,1%

→ La conformité des branchements

Nombre de branchements contrôlés en 2012 : 39

Nombre de contrôles conformes lors d'une première visite : 22

Nombre de contrôles devenus conformes lors d'une visite suivante : 0

Nombre de branchements anciens séparatifs contrôlés / Nombre de branchements anciens séparatifs : 100,00 %

Nombre de contrôles réalisés depuis le début du contrat : 269

La liste des contrôles réalisés durant l'exercice se situe en annexe

Nombre de branchements contrôlés non-conformes en 2012 : 17

Nombre de visite suivante sur les branchements non-conformes : 0

Nombre de contrôles non-conformes (restant encore à traiter à ce jour) depuis le début du contrat : 0

Nombre de branchements traités / Nombre total de branchements détectés non-conformes et restant à traiter : NC

> Le contrôle des établissements non domestiques

Les effluents non domestiques peuvent présenter des caractéristiques physico-chimiques particulières ne permettant pas un traitement similaire à celui effectué dans un système de collecte et de traitement collectif des eaux usées domestiques classiques.

L'impact de ces effluents, s'ils ne sont pas maîtrisés, peut être important sur le fonctionnement et la gestion du système d'assainissement collectif, mais aussi sur le milieu naturel.

Le renforcement de la maîtrise des rejets non domestiques dans les réseaux publics d'assainissement contribue à :

- · améliorer le fonctionnement du système de collecte,
- renforcer la fiabilité des ouvrages et préserver le patrimoine de la Collectivité,
- garantir les performances du système de traitement,
- garantir la qualité des boues, et leur innocuité,
- respecter la réglementation.

→ L'identification des rejets d'eaux usées d'origine non domestique

Chaque année, VEOLIA Eau établit un plan d'action de manière à cibler les établissements à contrôler en priorité dans l'année :


- ♦ A la demande de la Collectivité ou des industriels eux-mêmes : les services de l'Etat (DRIRE, ARS...) sont souvent à l'origine de la démarche des industriels,
- Après détection de substances pouvant nuire à la valorisation agricole des boues : VEOLIA Eau réalise une identification des établissements pouvant être à l'origine de la pollution grâce à son outil Actipol,
- ♠ Après constats d'anomalies sur le réseau de collecte : plaintes d'usagers, opérations d'autocontrôle du réseau, contrôles de conformité des branchements,
- Sur la base des éléments de l'Agence de l'Eau tels que le type d'activité ou la consommation d'eau.

Le recueil des données tenant compte de :

- La localisation à l'échelle de la Collectivité de l'ensemble des établissements déversant dans les réseaux des eaux usées autres que domestiques,
- L'évaluation des principaux apports synthèse des données existantes (Etudes, autocontrôles, données Agence de l'Eau, consommations d'eau, ...),
- ♦ La définition des capacités et charges du système d'assainissement (Etudes dimensionnement, constatations d'exploitation, bilans de fonctionnement, ...),
- La caractérisation de la qualité des boues en métaux lourds, HAP et PCBs,
- ♦ L'établissement de la liste des établissements à risques.

Les principaux axes de recherche concernent les graisses et les hydrocarbures.

Afin de s'adapter aux constatations de terrain, le plan d'action pourra être modifié en cours d'année à la demande de la Collectivité.



→ Le bilan 2012 des Arrêtés d'Autorisation de Déversement (AAD) et des Conventions Spéciales de Déversement (CSD)

	2008	2009	2010	2011	2012
Nombre de conventions de déversement	0	0	0	0	0
Nombre arrêtés d'autorisation de déversement	14	14	32	39	39

La campagne de contrôle de conformité des établissements non domestiques lancée en fin d'année 2011 s'est poursuivie en fin d'année 2012.

33 établissements ont été contactés. La collectivité est régulièrement tenue au courant de l'avancement du dossier.

Aucune autorisation de déversement n'a été signée en 2012.

Nombre d'autorisations signées = 39 et Nombre d'autorisations à délivrer = 93 soit 41.9% de réalisé

Commune	Date de réalisation	Rue	Motif de dossier	Conformité	Nature visite/étude
ECUELLES	10/12/2012	RUE DES VIGNES	AND-DIAGNOSTICS PAR PERIMETRE	Non conforme	1ère visite
MORET SUR LOING	14/11/2012	4 AVENUE JEAN JAURES	AND-DIAGNOSTICS PAR PERIMETRE	Conforme	1ère visite
MORET SUR LOING	18/12/2012	10 AVENUE JEAN JAURES	AND-DIAGNOSTICS PAR PERIMETRE	Non conforme	1ère visite
MORET SUR LOING	19/12/2012	47 AVENUE JEAN JAURES	AND-DIAGNOSTICS PAR PERIMETRE	Non conforme	1ère visite
MORET SUR LOING	07/11/2012	1 PLACE DE LA DIVISION LECLERC	AND-DIAGNOSTICS PAR PERIMETRE	Non conforme	1ère visite
MORET SUR LOING	21/11/2012	4 ROUTE DE SAINT MAMMES	AND-DIAGNOSTICS PAR PERIMETRE	Non conforme	1ère visite
MORET SUR LOING	19/12/2012	17 RUE DE L EGLISE	AND-DIAGNOSTICS PAR PERIMETRE	Non conforme	1ère visite
MORET SUR LOING	05/12/2012	41 RUE GRANDE	AND-DIAGNOSTICS PAR PERIMETRE	Non conforme	1ère visite
MORET SUR LOING	20/11/2012	66 RUE GRANDE	AND-DIAGNOSTICS PAR PERIMETRE	Non conforme	1ère visite
SAINT MAMMES	11/12/2012	23 QUAI DE SEINE	AND-DIAGNOSTICS PAR PERIMETRE	Non conforme	1ère visite
SAINT MAMMES	03/05/2012	44 QUAI DE SEINE	AND-DIAGNOSTICS PAR PERIMETRE	Non conforme	1ère visite
SAINT MAMMES	11/12/2012	7 RUE GRANDE	AND-DIAGNOSTICS PAR PERIMETRE	Non conforme	1ère visite

→ La surveillance du réseau de collecte

Les inspections télévisées des canalisations

Interventions d'inspection et de contrôle	2008	2009	2010	2011	2012	N/N-1
Longueur de canalisation inspectée par caméra (ml)	188	1 251	644	0	77	100%

Le tableau ci-dessous présente le détail des inspections télévisées réalisées au cours de l'exercice :

2 inspections télévisées sur canalisations ont été réalisées au cours de l'exercice 2012.

ommune Date Rue		Linéaire inspecté - Diamètre	Type - commentair	
MORET SUR LOING	13/01/2012	RUE DE GROS	50 ml- DN400 - UN	INSPECTION TELEVISEE DE CANALISATION
MORET SUR LOING	04/06/2012	AVE DE LA REPUBLIQUE	27,4 ml	INSPECTION TELEVISEE DE CANALISATION

Les inspections télévisées des branchements

2 inspections télévisées sur branchements ont été réalisées au cours de l'exercice 2012.

Commune	Date de réalisation	Voie	Type d'effluent
SAINT MAMMES	02/10/2012	27 RUE GAMBETTA	UN
SAINT MAMMES	02/10/2012	RUE LA FONTAINE	UN

→ La maîtrise des transferts et des déversements vers le milieu naturel

La surveillance des déversements, identification des points de rejets

Nombre de points de rejet	2008	2009	2010	2011	2012
Nombre de déversoirs d'orage	14	14	14	14	14
Nombre de rejets dans le réseau de collecte d'eaux pluviales	21	21	21	21	21

Les déversoirs d'orage et les « trop plein » des postes de relèvement permettent de maîtriser les déversements d'effluents au milieu naturel par les réseaux unitaires en temps de pluie.

La connaissance fine de ces points de rejet et l'évaluation de la pollution rejetée sont nécessaires pour maîtriser l'impact environnemental du réseau d'assainissement. L'indicateur « Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées » (voir définition dans le glossaire en annexe du présent document) permet de mesurer l'avancement de cette politique.

Cet indicateur est à établir par la Collectivité avec l'appui du délégataire. Les informations dont nous disposons et qui sont utiles au calcul de l'indicateur sont les suivantes :

	2008	2009	2010	2011	2012
Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte	20	20	20	20	20

→ Le curage des réseaux et des ouvrages

Le plan de curage préventif et son suivi

Interventions de curage préventif	2008	2009	2010	2011	2012	N/N-1
Nombre d'interventions sur réseau	833	950	943	943	943	0,0%
sur accessoires	833	950	943	943	943	0,0%
sur bouches d'égouts, grilles avaloirs	833	950	943	943	943	0,0%
Longueur de canalisation curée (ml)	5 890	4 915	4 300	2 790	4 695	68,3%

Le tableau ci-dessous présente le détail des curages réalisés au cours de l'exercice :

Commune	Date	Rue	Linéaire curé - Diamètre	Type - commentaire	
ECUELLES	du 02/05/2012 au 07/05/2012	Rue du clos Bourrier	110 ml- DN200	EU	
ECUELLES	du 02/05/2012 au 07/05/2013	Rue du Saut du Loup	400 ml- DN200	EU	
ECUELLES	du 02/05/2012 au 07/05/2014	Rue Georges Vilette	150 ml- DN300	UN	
ECUELLES	ELLES du 02/05/2012 au 07/05/2015 Résidence Bagatelle 450 ml- DN200		EU		
CUELLES du 02/05/2012 au 07/05/2016 Rue du Château d'eau 230 ml- DN300		230 ml- DN300	UN		
ECUELLES	du 02/05/2012		UN		
ECUELLES	du 02/05/2012		250 ml- DN300	UN	
ST MAMMES	30/05 au 15/06/12	Rue des Monthièvres	40 ml- DN300	UN	
ST MAMMES	30/05 au 15/06/12	Rue des Sablonnières	320 ml- DN300	UN	

Les désobstructions

Interventions curatives	2008	2009	2010	2011	2012	N/N-1
Nb de désobstructions sur réseau	34	29	27	23	23	0,0%
Nb de désobstructions sur branchements	19	10	16	14	19	35,7%
Nb de désobstructions sur canalisations	6	3	5	4	4	0,0%
Nb de désobstructions sur accessoires	9	16	6	5	0	-100,0%
dont bouches d'égouts, grilles avaloirs	9	16	6	5	0	-100,0%
Longueur de canalisation curée dans le cadre d'une opération de désobstruction (m)	0	120	200	160	165	3,1%
Nb d'interventions sur installations	129	119	86	85	58	-31,8%
Nombre de débordements d'effluents dans les locaux des usagers	0	0	0	0	0	0%
Nombre de "points noirs" sur le réseau	1	6	1	2	1	-50,0%

Les interventions de désobstruction sont jointes en annexe.

En 2012 le taux de curage curatif sur branchements et canalisations est de 5,48 / 1000 abonnés.

Concernant le réseau de collecte, le nombre de points du réseau nécessitant des interventions fréquentes de curage permet d'évaluer l'état d'exploitation et d'identifier les défauts structurels et les améliorations prioritaires à apporter.

	2008	2009	2010	2011	2012	N/N-1
Nombre de points du réseau nécessitant des interventions fréquentes de curage, par 100 km		11,77	1,95	3,92	1,96	-50,0%
Nombre de points concernés sur le réseau	1	6	1	2	1	-50,0%
Longueur du réseau de collecte des eaux usées hors branchements (ml)	47 395	50 966	51 177	51 078	51 078	0,0%

Le détail des points noirs est joint ci - dessous:

Commune	Voie	Туре	Observations	
ST MAMMES	QUAI DU LOING	canalisation	1 curage préventif et 1 curage curatif	

2.4. Les services aux clients

VEOLIA Eau propose une relation multiple aux clients du service de l'eau : des outils multicanaux sont mis en place, permettant d'offrir plus de conseils, plus d'informations et aussi plus de réactivité dans le cas de situations exceptionnelles. Tout incident sur le service d'assainissement est pris en compte rapidement de manière à perturber le moins possible les usagers du service. Les clients sont informés au préalable, dans le cas d'opération programmées et dans les deux heures, lorsqu'il 'agit d'intervention accidentelle.

Ces actions complètent les services déjà proposés aux clients : l'accueil de proximité, le Centre Service Clients, le choix des différents modes de paiement, les propositions de rendez-vous dans une plage horaire définie et limitée à 2 heures...


LES CHIFFRES CLES DU SERVICE

→ Les abonnés du service et l'assiette de la redevance

Le nombre d'abonnés (clients) par catégorie constaté au 31 décembre, au sens du décret du 2 mai 2007, et le nombre d'habitants desservis figurent au tableau suivant :

To this was purificulty to the first	2008	2009	2010	2011	2012	N/N-1
Nombre d'abonnés (clients) desservis	4 126	4 124	4 134	4 196	4 200	0,1%
Abonnés sur le périmètre du service	4 126	4 124	4 134	4 196	4 200	0,1%
Assiette de la redevance (m3)	410 330	411 451	414 741	427 221	415 199	-2,8%
Effluent collecté sur le périmètre du service	410 330	411 451	414 741	427 221	415 199	-2,8%
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	10 220	10 515	10 513	10 514	10 452	-0,6%

Evolution comparative du nombre d'abonnés et de l'assiette de redevance

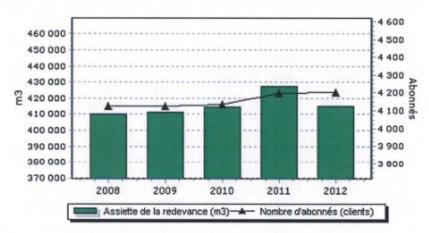

	2008	2009	2010	2011	2012	N/N-1
Nombre total de clients	4 126	4 124	4 134	4 196	4 200	0,1%
dont domestiques	4 079	4 075	4 071	4 136	4 142	0,1%
dont industriels	1	1	6	2	2	0,0%
dont collectifs	6	6	9	9	9	0,0%
dont bâtiments communaux	38	40	39	49	47	-4,1%
dont appareils publics	2	2	0	0	0	0
Assiette de la redevance (m3)	410 330	411 451	414 741	427 221	415 199	-2,8%

Note: Au niveau de notre base de gestion clientèle, sont considérés industriels, les usagers utilisant de l'eau pour leur besoin de process.

Détail par commune :

	2010	2011	2012
COLLECTIFS	0	3 654	2 841
INDIVIDUELS	106 322	121 349	108 553
INDUSTRIELS	0	-42	85
BATIMENTS COMMUNAUX	0	2 915	2 186
ECUELLES	106 322	127 876	113 665
APPAREILS PUBLICS	-54	0	0
COLLECTIFS	12 057	10 354	8 860
INDIVIDUELS	169 354	159 406	158 946
INDUSTRIELS	134	-124	0
BATIMENTS COMMUNAUX	9 478	13 391	12 174
MORET SUR LOING	190 969	183 027	179 980
APPAREILS PUBLICS	-6	0	0
COLLECTIFS	2 727	2 341	2 513
INDIVIDUELS	112 570	111 521	117 579
INDUSTRIELS	-22	0	0
BATIMENTS COMMUNAUX	2 181	2 455	1 462
ST MAMMES	117 450	116 318	121 554
TOTAL	414 741	427 220	415 199

Détail par activité :

			2	011		2012					
Commune	Catégorie	Nombre d'abonne ments eau	Usagers desservis	Usagers raccordé s	Taux de raccordement	Nombre d'abonne ments eau	Usagers desservis	Usagers raccordé s	Taux de raccordemer		
ECUELLES	APPAREILS PUBLICS	2	0	0		2	0	0			
	COLLECTIFS	3	3	3	100,00 %	3	3	3	100,00 %		
	INDIVIDUELS	0	0	0		0	0	0			
	INDIVIDUELS	974	948	946	99,79 %	978	952	950	99,79 %		
	INDUSTRIELS	2	1	1	100,00 %	2	1	1	100,00 %		
	BATIMENTS COMMUNAU X	11	9	9	100,00 %	10	8	8	100,00 %		
MORET SUR LOING	APPAREILS PUBLICS	15	0	0		16	0	0			
	COLLECTIFS	4	4	4	100,00 %	4	4	4	100,00 %		
	INDIVIDUELS	1 978	1 923	1 921	99,90 %	1 974	1 917	1 915	99,90 %		
	INDUSTRIELS	0	0	0		0	0	0			
	BATIMENTS COMMUNAU X	27	25	25	100,00 %	26	24	24	100,00 %		
	APPAREILS PUBLICS	8	0	0		8	0	0			
	COLLECTIFS	2	2	2	100,00 %	2	2	2	100,00 %		
	INDIVIDUELS	1 278	1 265	1 265	100,00 %	1 285	1 273	1 273	100,00 %		
	INDUSTRIELS	1	1	1	100,00 %	1	1	1	100,00 %		
	BATIMENTS COMMUNAU X	18	15	15	100,00 %	18	15	15	100,00 %		
	Total	4 323	4 196	4 192	99,90 %	4 329	4 200	4 196	99,90 %		

L'assiette de la redevance correspondant à la réception d'effluents en provenance d'autres services se détaille de la façon suivante :

→ Les principaux indicateurs de la gestion clientèle

	2008	2009	2010	2011	2012	N/N-1
Nombre d'interventions avec déplacement chez le client	106	61	75	89	94	5,6%
Nombre annuel de demandes d'abonnement	332	270	288	432	356	-17,6%
Taux de mutation	8,1 %	6,6 %	7,1 %	10,4 %	8,6 %	-17,3%

	2011	2012
Nombre d'abonnements Eau	4 323	4 329
Nombre de demandes d'abonnements	432	356
Nombre de résiliations	356	339
Taux de mutations	10,4 %	8,6 %
Taux d'impayés (factures N-1 impayées au 31/12/N)	0,55 %	0,40 %
Taux de clients mensualisés	22,7 %	24,4 %
Taux de clients prélevés	18,64 %	19,17 %
Taux de clients bénéficiant d'un échéancier de paiement différé	2,91 %	2,63 %
Nombre de dédommagements pour engagement de service non tenu	0	0
Nombre de dossier d'aides de solidarités eau traités dans l'année	0	0

LA SATISFACTION DES CLIENTS

Pour adapter les services proposés aux abonnés et aux habitants, VEOLIA Eau réalise un baromètre semestriel de satisfaction.

Il porte à la fois sur :

- la qualité de la relation avec l'abonné : accueil par les conseillers du Centre Service Clients, par ceux de l'accueil de proximité,...
- 6 la disponibilité et la ponctualité des équipes d'intervention clients : respect des plages de rendez-vous,
- la qualité de l'information adressée aux abonnés.

Des indicateurs de performance permettent d'évaluer de manière objective la qualité du service rendu au client :

- ♦ Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers : 0,00 u/1000 abonnés
- ♦ Taux de réclamations écrites : 0,00/1000 abonnés

Les résultats pour notre Région en décembre 2012 sont :

	2012
Satisfaction globale	80,40

LA CHARTE « EAU + »

VEOLIA Eau formalise ses engagements de service auprès des abonnés du service public dans une Charte. Elle regroupe les 8 engagements pris par VEOLIA Eau pour apporter chaque jour aux habitants un service public de qualité.

En cas de non respect de la Charte, VEOLIA Eau offre à l'abonné l'équivalent de 10m³ d'eau.





3.

LA VALORISATION DES RESSOURCES

3.1. La protection du milieu naturel

Protéger l'eau, c'est d'abord collecter les eaux usées et les dépolluer. Le bon fonctionnement de ces installations contribue à protéger la qualité des milieux aquatiques et des ressources en eau.

VEOLIA Eau a initié de nombreuses actions en matière de préservation des cours d'eau et de protection de la faune et de la flore aquatique. Des campagnes de mesures biologiques sont menées chaque année sur de nombreuses rivières afin de surveiller l'impact des rejets des stations d'épuration sur le milieu naturel.

La protection des ressources passe aussi par la lutte contre les pollutions chroniques ou accidentelles. Pour ce faire, VEOLIA Eau réalise des modélisations, évalue les risques de pollution et met en place des programmes de protection adaptés.

3.2. L'énergie

VEOLIA Eau met en œuvre un véritable management de la performance énergétique des installations. Chaque fois que cela est possible, Veolia favorise les énergies renouvelables. La performance énergétique des équipements est prise en compte dans leur renouvellement. VEOLIA Eau contribue ainsi à la réduction des consommations d'énergie et à la limitation des émissions de gaz à effet de serre.

→ Bilan énergétique du patrimoine

	2008	2009	2010	2011	2012	N/N-1
Energie relevée consommée (kWh)	64 028	59 515	62 303	77 267	52 786	-31,7%
Poste de relèvement	1 473	3 456	1 733	1 604	900	-43,9%
Poste de refoulement	62 555	56 059	60 570	75 663	51 886	-31,4%

→ Bilan énergétique détaillé du patrimoine

Le tableau détaillé se trouve en Annexe.

3.3. La valorisation des sous-produits

Depuis longtemps VEOLIA Eau a privilégié la valorisation des boues d'épuration en engrais agricole. Cette solution présentant parfois des limites en termes d'acceptabilité et d'équilibre économique, VEOLIA Eau a choisi de rester sur la voie de la valorisation en utilisant les boues, non plus seulement comme un engrais direct, mais aussi comme biomasse. VEOLIA Eau sait valoriser cette biomasse sous forme d'énergie dans la production de biogaz ou sous forme de bio-polymères ou de bio-plastiques.

LES SOUS-PRODUITS DU TRAITEMENT

→ L'identification et la conformité des filières d'évacuation des sous-produits

Sous- produits de collecte:

Nature des sous - produits	Quantité	Destination finale	
sable	EC m2	Lleine diánusation	
graisse	56 m3	Usine d'épuration	

Note: la destination en usine de d'épuration correspond à l'usine de Dammarie les Lys.

Le transporteur est la SNAVEB.



4.

LA RESPONSABILITE
SOCIALE ET
ENVIRONNEMENTALE

4.1. Le prix du service public de l'eau

LA GOUVERNANCE DU SERVICE : ROLES ET RESPONSABILITES DES ACTEURS

La gouvernance du service public de l'eau repose sur 3 éléments clés :

- L'autorité organisatrice publique souveraine : la collectivité locale, fixe le niveau d'ambition pour le service public, définit les objectifs de performance à atteindre et contrôle l'opérateur,
- Le contrat : il précise les rôles et responsabilités de l'autorité publique et de l'opérateur, les obligations de résultats, les objectifs de performance à atteindre et le prix du service ainsi que son évolution sur la durée du contrat,
- L'opérateur : VEOLIA Eau opère le service, respecte ses engagements contractuels et assure l'amélioration continue de la performance. Il rend compte à la collectivité et facilite sa mission de contrôle.

VEOLIA Eau respecte la gouvernance mise en œuvre et veille à développer des outils et des pratiques permettant à chacun d'exercer pleinement son rôle.

LE PRIX DU SERVICE

A titre indicatif sur la commune de MORET SUR LOING l'évolution du prix du service de l'eau (redevances comprises, mais hors eau potable) par m³ et pour 120 m³, au premier janvier est la suivante :

MORET SUR LOING Prix du service de l'assainissement collectif	Volume	Prix Au 01/01/2013	Montant Au 01/01/2012	Montant Au 01/01/2013	N/N-1
Part délégataire			125,96	123,86	-1,67%
Consommation	120	1,0322	125,96	123,86	-1,67%
Part syndicale			33,60	33,60	0,00%
Consommation	120	0,2800	33,60	33,60	0,00%
Part communautaire	F-1.5 (m)		48,00	48,00	0,00%
Consommation	120	0,4000	48,00	48,00	0,00%
Organismes publics			36,00	36,00	0,00%
Modernisation du réseau de collecte	120	0,3000	36,00	36,00	0,00%
Total € HT	4		243,56	241,46	-0,86%
TVA			17,05	16,90	-0,88%
Total TTC			260,61	258,36	-0,86%
Prix TTC du service au m3 pour 120 m3			2,17	2,15	-0,92%

4.2. L'accès aux services essentiels

Assurer l'accès de tous au service public est une priorité pour VEOLIA Eau.

Nous proposons des facilités de paiement (échéanciers, mensualisation, mandat-compte sans frais,...) aux abonnés rencontrant temporairement des difficultés pour régler leur facture d'eau.

En partenariat avec les services sociaux, nous nous engageons à accueillir et orienter les personnes en situation de précarité, en recherchant de façon personnalisée les solutions les plus adaptées pour éviter les interruptions de service et faciliter l'accès à l'eau.

Pour les foyers en grande difficulté financière, nous participons au dispositif Solidarité Eau intégré du Fonds de Solidarité Logement départemental.

→ Montant des abandons de créance et total des aides accordées par Veolia Eau, en 2012 : 104 €

Le nombre de demandes d'abandons de créance reçues par le délégataire et les montants accordés figurent au tableau ci après :

	2008	2009	2010	2011	2012
Nombre de demandes d'abandon de créance à caractère social reçues par le délégataire	4	5	6	5	5
Montant des abandons de créances ou des versements à un fonds de solidarité par le délégataire (€)	73,06	73,40	87,57	82,49	104,19
Assiette totale (m3)	410 330	411 451	414 741	427 221	415 199

Ces éléments permettent à la Collectivité de calculer l'indicateur du décret [P 207.0], en ajoutant à ce montant ses propres versements et en divisant par l'assiette de la redevance.

Nous proposons des facilités de paiement (échéanciers, mensualisation, mandat-compte sans frais,...) aux clients rencontrant temporairement des difficultés pour régler leur facture d'eau.

	2008	2009	2010	2011	2012
Nombre d'échéanciers de paiements ouverts au cours de l'année	198	109	101	126	242

4.3. La formation et la sécurité des personnes

VEOLIA Eau place la formation et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au centre de sa politique de ressources humaines.

L'ensemble des salariés de VEOLIA Eau a accès aux actions de formation dispensées au Campus Veolia, université de Veolia Environnement dédiée aux métiers de l'environnement. En matière de sécurité, chaque salarié dispose des équipements de protection individuelle nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Des actions de sensibilisation sont menées dans toutes les unités opérationnelles pour promouvoir un comportement la sécurité au travail. L'évaluation annuelle de managers de VEOLIA Eau intègre les résultats de l'entité dont ils ont la responsabilité.

4.4. L'empreinte environnementale du service

VEOLIA Eau a développé des outils adaptés permettant d'évaluer de manière pertinente l'empreinte carbone des services publics d'eau.

Chaque évaluation donne lieu à un plan d'actions visant à limiter les impacts et à réduire l' empreinte du service.

VEOLIA Eau s'est également engagée dans la cotation développement durable de certains services publics d'eau et d'assainissement afin de mesurer l'efficacité de ses actions au regard d'une performance globale.

4.5. Les relations avec les parties prenantes

VEOLIA Eau s'implique fortement dans les territoires dans lesquels elle intervient.

Les équipes de la direction locale mettent en place des actions favorisant l'emploi local, participent à la vie associative et soutiennent financièrement, ou par le biais de mécénat de compétences, des actions dynamisant la vie locale.

Ces actions s'inscrivent en complément des projets soutenus par la Fondation Veolia Environnement.



RAPPORT FINANCIER **DU SERVICE**

5.1. Le Compte Annuel de Résultat de l'Exploitation de la Délégation (CARE)

> Le CARE

Le compte annuel et l'état détaillé des produits figurent ci-après. Les modalités retenues pour la détermination des produits et charges et l'avis des Commissaires aux Comptes sont présentés en annexe du présent rapport « Annexes financières »

LIBELLE		2012	Ecart
	431 307	460 632	6,80 %
	169 425	165 094	
	261 016	247 835	
		46 844	
	866	859	
	427 513	443 301	3,69 %
	37 831	38 416	
	8 104	9 260	
	56 988	84 860	
	2 279	1 166	
Télécommunication, poste et télégestion	2 642	2 333	
Engins et véhicules	6 330	4 084	
Informatique	4 723	5 270	
Assurances	1 377	1 991	
Locaux	6 349	4 981	
Autres	434	4 000	
	7 404	5 478	
	261 016	247 835	
Fonds contractuel (Renouvellements)	23 467	24 167	
Programme contractuel (Investissements)	7 834	7 951	
couvrement	735	1 509	
	3 794	17 331	NS
	1 370	5 776	
	2 424	11 555	NS
	Télécommunication, poste et télégestion Engins et véhicules Informatique Assurances Locaux Autres Fonds contractuel (Renouvellements)	### ### ##############################	431 307

Conforme à la circulaire FP2E de janvier 2006

Référence: E4211

→ L'état détaillé des produits

L'état suivant détaille les produits figurant sur la première ligne du CARE.

Référence: E4211

LIBELLE	2011	2012	Ecart	
Recettes liées à la facturation du service dont produits au titre de l'année (hors estimations sur consommations) dont variation de la part estimée sur consommations	169 425 182 653 -13 227	165 094 164 049 1 045	-2,56 %	
Exploitation du service	169 425	165 094	-2,56 %	
Produits : part de la collectivité contractante dont produits au titre de l'année (hors estimations sur consommations) dont variation de la part estimée sur consommations	172 490 158 950 13 540	161 926 157 246 4 681	-6,12 %	
Redevance Modernisation réseau dont produits au titre de l'année (hors estimations sur consommations) dont variation de la part estimée sur consommations	88 526 85 486 3 040	85 908 85 718 190	-2,96 %	
Collectivités et autres organismes publics	261 016	247 835	-5,05 %	
Produits des travaux attribués à titre exclusif		46 844	NS	
Produits accessoires	866	859	-0,78 %	

5.2. Le patrimoine du service

→ Variation du patrimoine immobilier

Cet état retrace les opérations d'acquisition, de cession ou de restructuration d'ouvrages financées par le délégataire, qu'il s'agisse de biens du domaine concédé ou de biens de reprise.

→ Inventaire des biens

L'inventaire au 31 décembre de l'exercice est établi selon les préconisations de la FP2E. Les biens propres de la Société y figurant sont ceux, conformément au décret n° 2005-236 du 14 mars 2005, expressément désignés au contrat comme biens de reprise.

Cet inventaire est détaillé au chapitre « La qualité du service / le patrimoine du service »

> Situation des biens

Par ce compte rendu, VEOLIA Eau présente une vue d'ensemble de la situation du patrimoine du service délégué, à partir des constats effectués au quotidien (interventions, inspections, auto-surveillance, astreinte,...) et d'une analyse des faits marquants, des études disponibles et d'autres informations le cas échéant.

Ce compte rendu permet ainsi à la Collectivité, par une connaissance précise des éventuels problèmes, de leur probable évolution et des solutions possibles, de mieux programmer ses investissements.

Les biens dont l'état ou le fonctionnement sont satisfaisants, ou pour lesquels VEOLIA Eau n'a pas décelé d'indice négatif, et qui à ce titre n'appellent pas ici de commentaire particulier, ne figurent pas dans ce compte rendu.

La situation des biens détaillée se trouve dans le présent rapport, au chapitre « La gestion patrimoniale / La situation des biens ».

5.3. Les investissements et le renouvellement

Les états présentés permettent de tracer, selon le format prévu au contrat, la réalisation des programmes d'investissement et/ou de renouvellement à la charge du délégataire, et d'assurer le suivi des fonds contractuels d'investissement.

La méthode de calcul de la charge économique imputée au compte de la délégation est présentée dans l'annexe financière « Les modalités d'établissement du CARE ».

→ Les autres dépenses de renouvellement

Les états présentés dans cette section permettent de suivre les dépenses réalisées dans le cadre d'une obligation en garantie pour continuité du service ou d'un fonds contractuel de renouvellement.

La méthode de calcul de la charge économique imputée au compte de la délégation est présentée dans l'annexe financère «Les modalités d'établissement du CARE».

Dépenses relevant d'un fonds de renouvellement :

Un fonds de renouvellement a été défini au contrat. Les dépenses et la situation du fonds relatives à l'exercice sont résumées dans les tableaux suivants :

COMPAGNIE GENERALE DES EAUX CONTRAT E4211 SIDASS ECUELLES MORET ST MAMMES COMPTE DE DE RENOUVELLEMENT (PERIODE 01/07/2005 au 30/06/2015)

D0= 20 000,00 en euros

DATE	LIBELLES	INDICEK	Dotation	Utilisation	Solde (+ si créditeur - si débiteur)
juil-05 nov-05 déc-05 déc-05 déc-05 déc-05	Sidass PR Orvanne électropompe Sidass PR 2 Pasteur armoire électrique Sidass PR Tannerie Armoire électrique Sidass PR 1 Champs de mars électropompe Sidass PR 6 pompes N°I et 2 Dotation 2005 (Début le 1/07/05 - 6 mois/12)	1	10 000,00	2 270,03 6 353,88 7 340,82 2 803,44 1 502,32	2 270,03 8 623,91 15 964,73 18 768,17 20 270,49 10 270,49
	Solde année précédente				- 10 270,4
mars-06 mai-06 juin-06 nov-06 nov-06 déc-06	Dotation 2006 PR Moret Centre culturel - télésurveillance PR Ravanne - sonde utrason PR2 Pasteur pompe n°1 & 2 PR Madame - pompe n°1 PR rue du Port - pompe n°1	1,033552	20 671,04	2 263,09 386,00 1 650,14 1 592,97 2 473,33	10 400,53 8 137,44 7 751,44 6 101,32 4 508,35 2 035,02
FaF	Solde année précédente				2 035,0
mars-07 juin-07 juin-07 juil-07 oct-07 oct-07 nov-07	Dotation 2007 PR rue du Port - pompe n°t PR Ravanne - pompes n°t & 2 PR Donjon - pompes n°t & 2 PR Orvanne refoulement - hydraulique PR Port - hydraulique PR Champs Mars - pompes n°t, 2 & 3	1,058377	21 167,54	2 472,42 2 476,36 1 881,26 7 847,18 4 878,00 3 972,16	23 202,56 20 730,14 18 253,78 16 372,52 8 525,34 3 647,34
200	Solde année précédente				324,82
mars-08 janv-08 janv-08 juin-08 juin-08	Dotation 2008 PR rue du Port - sonde ultrasons PR trop Chéres - pompes 1 & 2 PR Orvanne - pompes 1 & 2 PR rue du Port - pompe n°t	1,099131	21 982,62	782,79 2 052,74 2 626,29 1 401,08	21 657,80 20 875,01 18 822,27 16 195,98 14 794,90
	Solde année précédente				14 794,90
mars-09 juil-09 août-09 oct-09 oct-09 déc-09	Dotation 2009 PR trop Chères - pompe 1 Sidass PR Tannerie - pompes 1 & 2 PR Pecherie - pompe 1 PR Pasteur - pompe 2 PR rue du Port - pompes 1 & 2	1,122405	22 448,10	1 274,89 1 215,08 1 004,01 982,01 3 452,71	37 243,00 35 968,11 34 753,03 33 749,02 32 767,01 29 314,30
	Solde année précèdente				29 314,30
mars-10 mars-10 mai-10 oct-10 nov-10	Dotation 2010 PR Pecherie - pompe 2 PR St Rémy - armoire électrique PR St Rémy - hydraulique + pompes PR Pasteur - pompes 1 & 2	1,140113	22 802,26	1 141,77 6 641,07 3 250,28 2 228,52	52 116,56 50 974,79 44 333,72 41 083,44 38 854,92
THE STATE OF	Solde année précédente				38 854,92
mars-11 janv-11 mai-11 sept-11 nov-11 nov-11 nov-11 déc-11	Dotation 2011 PR St Rémy - hydraulique PR Pecherie - pompe 1 PR Pecherie - pompe poste PR trop Chères - pompe 2 PR Moret Centre culturel - pompe n°1 PR Moret Centre culturel - pompe n°2 PR Donjon - armoire électrique	1,173328	23 466,56	4 136,83 918,85 1 260,01 1 110,86 1 596,95 1 596,95 6 719,67	62 321,48 58 184,65 57 265,80 56 005,75 54 894,93 53 297,98 51 701,03 44 981,36
	Solde année précédente			1135	44 981,3
mars-12 févr-12 sept-12 oct-12 nov-12	Dotation 2012 PR Pecherie - pompe n"I PR4 Orvanne - pompe n"I PR Beauregard - pompes n"I & n"2 PR Donjon - hydraulique	1,208352	24 167,04	900,88 1 581,23 2 574,07 3 641,26	69 148,40 68 247,52 66 666,29 64 092,22 60 450,96

5.4. Les engagements à incidence financière

Ce chapitre a pour objectif de présenter sommairement les engagements liés à l'exécution du service public, et qui à ce titre peuvent entraîner des obligations financières entre Veolia Eau, actuel délégataire de service, et toute entité (publique ou privée) qui pourrait être amenée à reprendre à l'issue du contrat l'exécution du service. Ce chapitre constitue pour les élus un élément de transparence et de prévision.

Conformément aux préconisations de l'Ordre des Experts Comptables, ce chapitre ne présente que les « engagements significatifs, sortant de l'ordinaire, nécessaires à la continuité du service, existant à la fin de la période objet du rapport, et qui à la fois devraient se continuer au-delà du terme normal de la convention de délégation et être repris par l'exploitant futur ».

Afin de rester simples, les informations fournies ont une nature qualitative. A la demande de la Collectivité, et en particulier avant la fin du contrat, Veolia Eau pourra détailler ces éléments.

FLUX FINANCIERS DE FIN DE CONTRAT

Les flux financiers de fin de contrat doivent être anticipés dans les charges qui s'appliqueront immédiatement à tout nouvel exploitant du service. Sur la base ce ces informations, il est de la responsabilité de la Collectivité, en qualité d'entité organisatrice du service, d'assurer la bonne prise en compte de ces contraintes dans son cahier des charges.

Régularisations de TVA

Si Veolia Eau a assuré pour le compte de la Collectivité la récupération de la TVA au titre des immobilisations (investissements) mises à disposition¹, deux cas se présentent :

- ♦ Le nouvel exploitant est assujetti à la TVA²: aucun flux financier n'est nécessaire. Une simple déclaration des montants des immobilisations, dont la mise à disposition est transférée, doit être adressée aux services de l'Etat.
- Le nouvel exploitant n'est pas assujetti à la TVA: l'administration fiscale peut être amenée à réclamer à Veolia Eau la part de TVA non amortie sur les immobilisations transférées. Dans ce cas, le repreneur doit s'acquitter auprès de Veolia Eau du montant dû à l'administration fiscale pour les immobilisations transférées, et simultanément faire valoir ses droits auprès du Fonds de Compensation de la TVA. Le cahier des charges doit donc imposer au nouvel exploitant de disposer des sommes nécessaires à ce remboursement.

Biens de retour

Les biens de retour (listés dans l'inventaire détaillé des biens du service) sont remis gratuitement à la Collectivité à l'échéance du contrat selon les modalités prévues au contrat.

Biens de reprise

Les biens de reprise (listés dans l'inventaire détaillé des biens du service) seront remis au nouvel exploitant, si celui-ci le souhaite, à l'échéance du contrat selon les modalités prévues au contrat. Ces biens doivent généralement être achetés par le nouvel exploitant.

¹ art. 210 de l'annexe II du Code Général des Impôts

² Conformément au principe posé par le nouvel article 257 bis du Code Général des Impôts précisé par l'instruction 3 A 6 36 parue au BOI N°50 du 20 Mars 2006

Autres biens ou prestations

Hormis les biens de retour et des biens de reprise prévus au contrat, Veolia Eau utilise, dans le cadre de sa liberté de gestion, certains biens et prestations. Le cas échéant, sur demande de la Collectivité et selon des conditions à déterminer, les parties pourront convenir de leur mise à disposition auprès du nouvel exploitant.

<u>Consommations non relevées et recouvrement des sommes dues au délégataire à la fin du</u> contrat

Les sommes correspondantes au service exécuté jusqu'à la fin du contrat sont dues au délégataire sortant. Il y a lieu de définir avec la Collectivité les modalités de facturation (relevé spécifique, prorata temporis) et de recouvrement des sommes dues qui s'imposeront au nouvel exploitant, ainsi que les modalités de reversement des surtaxes correspondantes.

DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL

Les dispositions applicables au personnel du délégataire sortant s'apprécient dans le contexte de la période de fin de contrat. Les engagements qui en découlent pour le nouvel exploitant ne peuvent pas faire ici l'objet d'une présentation totalement exhaustive, pour deux motifs principaux :

- ils évoluent au fil du temps, au gré des évolutions de carrière, des aléas de la vie privée des agents et des choix d'organisation du délégataire,
- ils sont soumis à des impératifs de protection des données personnelles.

Veolia Eau propose de rencontrer la Collectivité sur ce sujet pour baliser les contraintes qui s'appliqueront en fin de contrat.

Dispositions conventionnelles applicables aux salariés de Veolia Eau

Les salariés de Veolia Eau bénéficient :

- des dispositions de la Convention Collective Nationale des Entreprises des Services d'Eau et d'Assainissement du 12 avril 2000;
- des dispositions de l'accord interentreprises de l'Unité Economique et Sociale "VEOLIA EAU -Générale des Eaux " du 12 novembre 2008 qui a pris effet au 1er janvier 2009, d'accords conclus dans le cadre de cette Unité Economique et Sociale et qui concernent notamment : l'intéressement et la participation, le temps de travail des cadres, la protection sociale (retraites, prévoyance, handicap, formation) et d'accords d'établissement, usages et engagements unilatéraux.

Protection des salariés et de l'emploi en fin de contrat

Des dispositions légales assurent la protection de l'emploi et des salariés à l'occasion de la fin d'un contrat, lorsque le service est susceptible de changer d'exploitant, que le futur exploitant ait un statut public ou privé. A défaut, il est de la responsabilité de la Collectivité de prévoir les mesures appropriées.

Lorsque l'entité sortante constitue une entité économique autonome, c'est-à-dire comprend des moyens corporels (matériel, outillage, marchandises, bâtiments, ateliers, terrains, équipements), des éléments incorporels (clientèle, droit au bail, ...) et du personnel affecté, le tout organisé pour une mission identifiée, l'ensemble des salariés qui y sont affectés sont automatiquement transférés au nouvel exploitant, qu'il soit public ou privé (art. L 1224-1 du Code du Travail).

Dans cette hypothèse, Veolia Eau transmettra à la Collectivité, à la fin du contrat, la liste des salariés affectés au contrat ainsi que les éléments d'information les concernant (en particulier masse salariale correspondante ...).

Le statut applicable à ces salariés au moment du transfert et pendant les trois mois suivants est celui en vigueur chez Veolia Eau. Au-delà de ces trois mois, le statut Veolia Eau est soit maintenu pendant une période de douze mois maximum, avec maintien des avantages individuels acquis au-delà de ces douze mois, soit aménagé au statut du nouvel exploitant.

Lorsque l'entité sortante ne constitue pas une entité économique autonome mais que le nouvel exploitant entre dans le champ d'application de la Convention collective Nationale des entreprises d'eau et d'assainissement d'avril 2000, l'application des articles 2.5.2 ou 2.5.4 de cette Convention s'impose tant au précédent délégataire qu'au nouvel exploitant avant la fin de la période de 12 mois.

A défaut d'application des dispositions précitées, seule la Collectivité peut prévoir les modalités permettant la sauvegarde des emplois correspondant au service concerné par le contrat de délégation qui s'achève. Veolia Eau se tient à la disposition de la Collectivité pour fournir en amont les informations nécessaires à l'anticipation de cette question.

En tout état de cause, d'un point de vue général, afin de clarifier les dispositions applicables et de protéger l'emploi, nous proposons de préciser avec la Collectivité avant la fin du contrat, le cadre dans lequel sera géré le statut des salariés et la protection de l'emploi à la fin du contrat. Il est utile que ce cadre soit précisé dans le cahier des charges du nouvel exploitant.


La liste nominative des agents³ affectés au contrat peut varier en cours de contrat, par l'effet normal de la vie dans l'entreprise : mutations, départs et embauches, changements d'organisation, mais aussi par suite d'événements de la vie personnelle des salariés. Ainsi, la liste nominative définitive ne pourra être constituée qu'au cours des dernières semaines d'exécution du contrat.

Comptes entre employeurs successifs

Les dispositions à prendre entre employeurs successifs concernant le personnel transféré sont les suivantes :

- de manière générale, dispositions identiques à celles appliquées en début du contrat
- concernant les salaires et notamment salaires différés : chaque employeur supporte les charges afférentes aux salaires (et les charges sociales ou fiscales directes ou indirectes y afférentes) rattachables à la période effective d'activité dont il a bénéficié ; le calcul est fait sur la base du salaire de référence ayant déterminé le montant de la charge mais plafonné à celui applicable au jour de transfert : ce compte déterminera notamment les prorata 13ème mois, de primes annuelles, de congés payés, décomptes des heures supplémentaires ou repos compensateurs,....
- concernant les autres rémunérations : pas de compte à établir au titre des rémunérations différées dont les droits ne sont exigibles qu'en cas de survenance d'un événement ultérieur non encore intervenu : indemnité de départ à la retraite, droits à des retraites d'entreprises à prestations définies, médailles du travail,...

³ Certaines informations utiles ont un caractère confidentiel et n'ont pas à figurer dans le rapport annuel qui est un document public. Elles pourront être fournies, dans le respect des droits des personnes intéressées, séparément à l'autorité délégante, sur sa demande justifiée par la préparation de la fin de contrat.

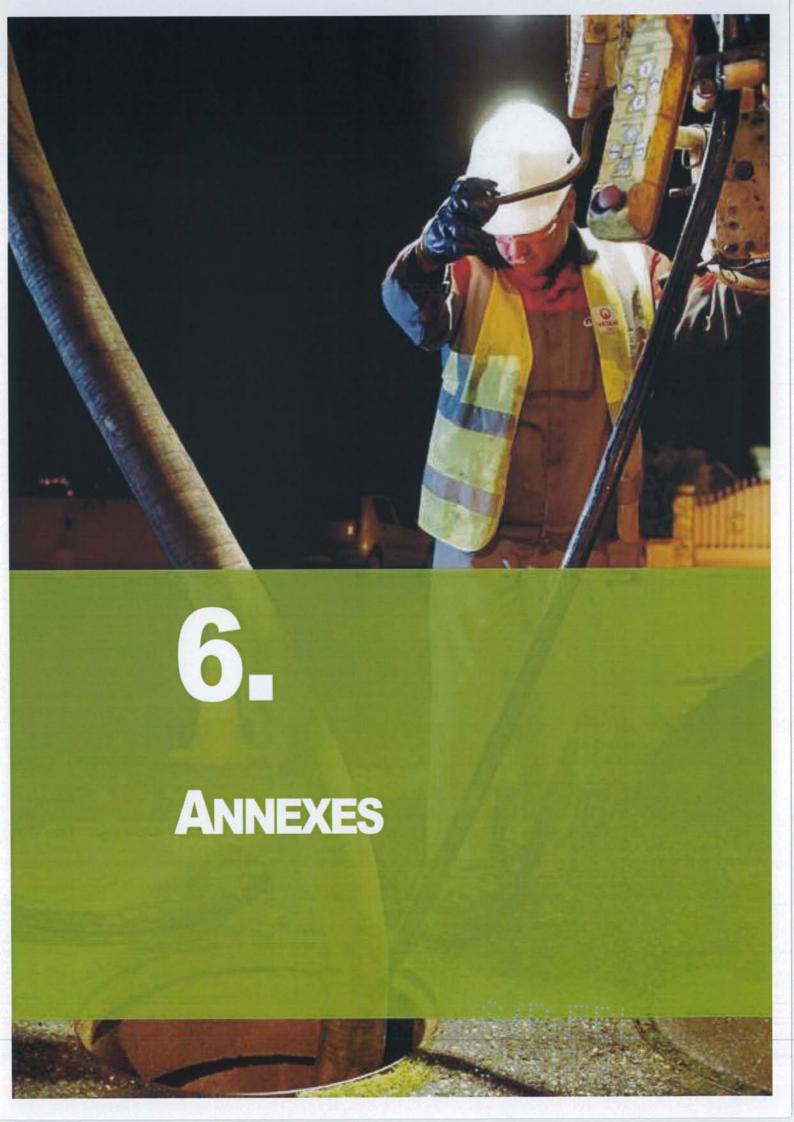

6.1. Bilan énergétique du patrimoine

→ Bilan énergétique détaillé du patrimoine

Poste de relèvement

PR4 Allée Prugniat	2008	2009	2010	2011	2012	N/N-1
Energie relevée consommée (kWh)	238	429	1 229	1 154	586	-49,2%
Temps de fonctionnement (h)	108	123	217	386	428	10,9%
PR6 Rue du Cul de sac	2008	2009	2010	2011	2012	N/N-1
Energie relevée consommée (kWh)	1 235	3 027	504	450	314	-30,2%
Temps de fonctionnement (h)	47	47	19	29	47	62,1%

Poste de refoulement

PR1 Champs de Mars	2008	2009	2010	2011	2012	N/N-1
Energie relevée consommée (kWh)	18 629	14 709	16 028	24 266	2 838	-88,3%
Temps de fonctionnement (h)	6 063	4 626	5 308	8 239	10 321	25,3%
PR1 Rue de Beauregard	2008	2009	2010	2011	2012	N/N-1
Energie relevée consommée (kWh)	787	804	821	649	730	12,5%
Temps de fonctionnement (h)	221	258	332	204	195	-4,4%
PR2 Rue de la Pêcherie	2008	2009	2010	2011	2012	N/N-1
Energie relevée consommée (kWh)	3 741	5 952	6 176	9 332	5 753	-38,4%
Temps de fonctionnement (h)	6 907	7 594	5 178	7 003	2 636	-62,4%
PR2 Rue de la Tannerie	2008	2009	2010	2011	2012	N/N-1
Energie facturée consommée (kWh)	128	44				
Temps de fonctionnement (h)	25	23	16	14	38	171,4%
PR2 Rue Pasteur	2008	2009	2010	2011	2012	N/N-1
Energie relevée consommée (kWh)	1 617	1 808	1 540	1 999	3 140	57,1%
Temps de fonctionnement (h)	1 152	1 295	1 142	1 683	2 795	66,1%
PR3 Centre Culturel	2008	2009	2010	2011	2012	N/N-1
Energie relevée consommée (kWh)	6 563	3 836	5 310	7 274	5 898	-18,9%
Temps de fonctionnement (h)	4 823	4 382	4 974	5 527	2 478	-55,2%
PR3 Rue de Ravanne	2008	2009	2010	2011	2012	N/N-1
Energie relevée consommée (kWh)	6 787	6 412	6 252	4 554	3 850	-15,5%
Temps de fonctionnement (h)	3 070	3 142	6 246	4 210	4 199	-0,3%
PR3 Rue des trops chères	2008	2009	2010	2011	2012	N/N-1
Energie relevée consommée (kWh)	1 039	2 723	2 277	2 513	2 803	11,5%
Temps de fonctionnement (h)	1 397	1 352	827	971	969	-0,2%
PR4 Rue d'Orvanne	2008	2009	2010	2011	2012	N/N-1
Energie relevée consommée (kWh)	5 710	5 066	8 575	8 992	8 728	-2,9%
Temps de fonctionnement (h)	1 730	2 154	6 574	5 596	2 703	-51,7%
PR4 Rue du Port de la Celle	2008	2009	2010	2011	2012	N/N-1
Energie relevée consommée (kWh)	1 776	1 742	1 604	1 565	3 417	118,3%
Temps de fonctionnement (h)	352	268	285	181	678	274,6%
PR5 Rue du Donjon	2008	2009	2010	2011	2012	N/N-1
Energie relevée consommée (kWh)	315	619	481	424	1 210	185,4%
Temps de fonctionnement (h)	338	319	144	227	583	156,8%
PR5 Rue du port	2008	2009	2010	2011	2012	N/N-1
Energie relevée consommée (kWh)	8 006	7 941	4 887	8 901	7 084	-20,4%

Temps de fonctionnement (h)	1 193	926	737	1 735	1 989	14,6%
PR6 Rue Fontaine St Rémi	2008	2009	2010	2011	2012	N/N-1
Energie relevée consommée (kWh)	4 318	901	2 824	2 651	2 477	-6,6%
Temps de fonctionnement (h)	2 285	1 428	1 374	1 065	1 423	33,6%
PR7 Rue de Madame	2008	2009	2010	2011	2012	N/N-1
Energie relevée consommée (kWh)	3 061	3 260	3 521	2 424	3 858	59,2%
Temps de fonctionnement (h)	488	525	538	371	596	60,6%

Le total de l'énergie relevée consommée est de 52 786 KW.

Nos fournisseurs d'énergie et de téléphone sont EDF et France Télécom. Les écarts d'énergie constatés d'une année sur l'autre, sont imputables à la fréquence de relève trimestrielle pour certains postes et à des effets de reports d'une année sur l'autre.

6.2. Annexes financières

→ Les modalités d'établissement du CARE

Introduction générale

Le décret 2005-236, codifié aux articles R1411-7 et R1411-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, a fourni des précisions sur les données devant figurer dans le Rapport Annuel du Délégataire prévu à l'article L1411-3 du même CGCT, et en particulier sur le Compte Annuel de Résultat de l'Exploitation (CARE) de la délégation.

Le CARE établi au titre de 2012 respecte ces principes. La présente annexe fournit les informations relatives à ses modalités d'établissement.

Organisation de la Société au sein de la Région

L'organisation de la Société Veolia Eau Compagnie Générale des Eaux - VE CGE -au sein de la Région Ile-de-France de Veolia Eau (groupe Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux) comprend différents niveaux opérationnels qui apportent quotidiennement leur contribution au bon fonctionnement des services publics de distribution d'eau potable et d'assainissement qui leur sont confiés.

La décentralisation et la mutualisation de l'activité aux niveaux adaptés représentent en effet un des principes majeurs d'organisation de Veolia Eau et de ses sociétés.

En outre, pour faire face aux nouveaux défis auxquels se trouvent confrontés ses métiers, et notamment pour accroître la qualité des services rendus à ses clients, la Société Veolia Eau Compagnie Générale des Eaux - VE CGE - a pris part à la démarche engagée par Veolia Eau visant à accroître la collaboration entre ses différentes sociétés avec la mise en place de pôles régionaux.

Dans ce contexte, au sein de la Région Ile-de-France de Veolia Eau, la Société est associée à d'autres sociétés du Groupe pour mettre en commun au sein d'un GIE régional un certain nombre de fonctions supports (service clientèle, bureau d'étude technique, service achats...).

Aujourd'hui, les exploitations de la Société bénéficient des interventions tant de ses moyens propres que des interventions du GIE régional, au travers d'une organisation décentralisant, au niveau adapté, les différentes fonctions.

L'architecture comptable de la Société est le reflet de cette structure décentralisée et mutualisée. Elle permet de suivre aux niveaux adéquats les produits et les charges relevant d'une part de la Région (niveaux successifs de la direction régionale, du centre, du service, de l'unité opérationnelle), et d'autre part les charges de niveau national (contribution des services centraux).

En particulier, et conformément aux principes du droit des sociétés, et à partir d'un suivi analytique commun à toutes les sociétés de la Région, la Société facture au GIE régional le coût des moyens qu'elle met à sa disposition ; réciproquement, le GIE régional lui facture le coût de ses prestations.

Le compte annuel de résultat de l'exploitation relatif à un contrat de délégation de service public, établi sous la responsabilité de la Société délégataire, regroupe l'ensemble des produits et des charges imputables à ce contrat, selon les règles exposées ci-dessous.

La présente annexe a pour objet de préciser les modalités de détermination de ces produits et de ces charges.

Dans le contexte très évolutif dans lequel s'inscrit son activité et qui est marqué tant par des attentes renforcées des clients (traçabilité de l'eau, maîtrise des coûts...) que par une complexité croissante en termes de savoir-faire et de technologies, Veolia Eau a décidé de mettre en œuvre une nouvelle organisation plus adaptée aux nouveaux enjeux du secteur.

Cette nouvelle organisation, articulée en niveaux successifs (siège national, directions régionales, centres, services, unités opérationnelles voire regroupements de contrats) se caractérise par une forte spécialisation des entités (usines, réseaux, maintenance...) partout où une taille critique peut être atteinte autour d'une spécialité donnée.

Cette approche autour de structures de spécialité, qui porte indifféremment sur les contrats de Délégation de Service Public (DSP) et Hors Délégation de Service Public (HDSP) a conduit à homogénéiser le suivi de ces contrats. En conséquence, les contrats HDSP se voient désormais attribuer une quote part des frais répartis leur revenant selon le critère de la valeur ajoutée dans le cadre de cette nouvelle organisation alors qu'ils supportaient précédemment une quote part « frais généraux » selon la même approche que celle exposée au 2.1.1. pour les chantiers HDSP.

En outre, dans le cadre de la réorganisation régionale des contrats de Veolia Eau en France le centre Cher et Loire, l'agence de Chartres et le service Nord Yonne ont été transférés en 2012 de la Région Ile de France Centre aux Régions Ouest et Centre Est ; 344 contrats, dont 252 contrats de DSP, sont ainsi concernés par ce transfert.

Ces changements d'organisation sont susceptibles d'avoir modifié la répartition des charges indirectes en 2012 (ce qui est le propre de tout changement d'organisation dans toute entreprise quelle que soit la clef utilisée).

1 - PRODUITS

Les produits inscrits dans le compte annuel de résultat de l'exploitation regroupent l'ensemble des produits d'exploitation hors TVA comptabilisés en application du contrat, y compris ceux des travaux attribués à titre exclusif.

En ce qui concerne les activités de distribution d'eau et d'assainissement, ces produits se fondent sur les volumes distribués de l'exercice, valorisés en prix de vente, en appréciant grâce aux données de gestion les volumes livrés aux consommateurs et non encore relevés à la clôture de l'exercice. Le cas échéant, les écarts d'estimation sont régularisés dans le chiffre d'affaires de l'année suivante.

S'agissant des produits des travaux attribués à titre exclusifs, ils correspondent aux montants comptabilisés en application du principe de l'avancement.

Le détail des produits annexé au compte annuel du résultat de l'exploitation fournit une ventilation des produits entre produits facturés au cours de l'exercice et variation de la part estimée sur consommations.

2 - CHARGES

Les charges inscrites dans le compte annuel du résultat de l'exploitation englobent :

- les charges qui sont exclusivement imputables au contrat (charges directes § 2.1);
- la quote-part, imputable au contrat, des charges communes à plusieurs contrats (charges réparties § 2.2).

Le montant de ces charges résulte soit directement de dépenses inscrites en comptabilité soit de calculs à caractère économique (charges calculées § 2.1.2).

2.1 - Charges exclusivement imputables au contrat

Ces charges comprennent :

- les dépenses courantes d'exploitation,
- un certain nombre de charges calculées, selon des critères économiques, au titre des investissements (domaines privé et délégué) et de l'obligation contractuelle de renouvellement. Pour être calculées, ces charges n'en sont pas moins identifiées contrat par contrat, en fonction de leurs opérations spécifiques,
- les charges correspondant aux produits perçus pour le compte des collectivités et d'autres organismes.

2.1.1 - Dépenses courantes d'exploitation

Il s'agit des dépenses d'énergie électrique, d'achats d'eau, de produits de traitement, d'analyses, des redevances contractuelles et obligatoires, de certains impôts locaux, etc.

A noter toutefois que l'année 2010 a vu l'entrée en vigueur de la Contribution sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) qui est venue, avec la Contribution Foncière des Entreprises, se substituer à la Taxe Professionnelle. Alors que cette dernière était largement assise sur les installations et immobilisations attachées aux contrats (et alors imputée directement sur ceux-ci), la CVAE est calculée globalement au niveau de l'entreprise. A ce titre, elle a un caractère de charge indirecte et est répartie en application des modalités décrites au § 2.2. La CFE est quant à elle imputée directement au contrat ou à un niveau supérieur (et alors répartie en tant charge indirecte) selon le périmètre de l'assiette.

2.1.2 - Charges calculées

Un certain nombre de charges doivent faire l'objet d'un calcul économique. Les éléments correspondants résultent de l'application du principe selon lequel : "Pour que les calculs des coûts et des résultats fournissent des valeurs correctes du point de vue économique...il peut être nécessaire en comptabilité analytique, de substituer à certaines charges calculées en comptabilité générale selon des critères fiscaux ou sociaux, les charges correspondantes calculées selon des critères techniques et économiques" ¹.

Ces charges concernent principalement les éléments suivants :

2.1.2.1 - Charges relatives au renouvellement

Conformément aux préconisations de la FP2E, les charges économiques calculées relatives au renouvellement sont présentées sous des rubriques distinctes en fonction des clauses contractuelles (y compris le cas échéant au sein d'un même contrat).

- Garantie pour continuité du service

Cette rubrique correspond à la situation dans laquelle le délégataire est tenu de prendre à sa charge et à ses risques et périls l'ensemble des dépenses d'entretien, de réparation et de renouvellement des ouvrages nécessaires à la continuité du service. Le délégataire se doit de les assurer à ses frais, sans que cela puisse donner lieu à ajustement (en plus ou en moins) de sa rémunération contractuelle.

Texte issu de l'ancien Plan Comptable Général de 1983, et dont la refonte opérée en 1999 ne traite plus des aspects relatifs à la comptabilité analytique.

La garantie pour continuité du service a pour objet de faire face aux charges que le délégataire aura à supporter en exécution de son obligation contractuelle, au titre des biens en jouissance temporaire ² dont il est estimé que le remplacement interviendra pendant la durée du contrat.

Afin de prendre en compte les caractéristiques économiques de cette obligation³, le montant de la garantie pour continuité du service s'appuie sur les dépenses de renouvellement lissées sur la durée de la période contractuelle en cours. Cette charge économique calculée est déterminée en additionnant :

- d'une part le montant, réactualisé à la fin de l'exercice considéré, des renouvellements déjà réalisés depuis le début de la période contractuelle en cours;
- d'autre part le montant des renouvellements prévus jusqu'à la fin de cette période, tel qu'il résulte de l'inventaire quantitatif et qualitatif des biens du service à jour à la date d'établissement des comptes annuels du résultat de l'exploitation (fichier des installations en jouissance temporaire);

et en divisant le total ainsi obtenu par la durée de la période contractuelle en cours 4.

Des lissages spécifiques sont effectués en cas de prolongation de contrat ou de prise en compte de nouvelles obligations en cours de contrat.

Ce calcul permet donc de réévaluer chaque année, en euros courants, la dépense que le délégataire risque de supporter, en moyenne annuelle sur la durée de la période contractuelle en cours, pour les renouvellements nécessaires à la continuité du service (renouvellement dit « fonctionnel » dont le délégataire doit couvrir tous les risques et périls dans le cadre de la rémunération qu'il perçoit).

- Programme contractuel

Cette rubrique est renseignée lorsque la Société s'est contractuellement engagée à réaliser un programme prédéterminé de travaux de renouvellement selon les priorités que la Collectivité s'est fixée

La charge économique portée dans le compte annuel de résultat de l'exploitation est alors calculée en additionnant :

- d'une part le montant, réactualisé à la fin de l'exercice considéré, des renouvellements déjà effectués depuis le début de la période contractuelle en cours;
- d'autre part, le montant des renouvellements contractuels futurs jusqu'à la fin de cette même période,

et en divisant le total ainsi obtenu par la durée de la période contractuelle en cours.

- Fonds contractuel de renouvellement

Cette rubrique est renseignée lorsque la Société est contractuellement tenue de prélever tous les ans sur ses produits un certain montant et de le consacrer aux dépenses de renouvellement dans le cadre d'un suivi pluriannuel spécifique. Un décompte contractuel délimitant les obligations des deux parties

C'est-à-dire les biens indispensables au fonctionnement du service public qui seront remis obligatoirement à la collectivité délégante, en fin de contrat.

Compte tenu des informations disponibles, pour les périodes contractuelles ayant débuté avant 1992, le montant de la garantie de renouvellement est calculé selon le même principe d'étalement linéaire, en considérant que le point de départ de ces périodes se situe au 1er janvier 1992.

Compte tenu des informations disponibles, pour les périodes contractuelles ayant débuté avant 1992, le montant de la garantie de renouvellement est calculé selon le même principe d'étalement linéaire, en considérant que le point de départ de ces périodes se situe au 1er janvier 1992.

est alors établi. C'est le montant correspondant à la définition contractuelle qui est repris dans cette rubrique.

2.1.2.2 - Charges relatives aux investissements

Les investissements financés par le délégataire sont pris en compte dans le compte annuel du résultat de l'exploitation, sous forme de redevances permettant d'étaler leur coût financier total :

- pour les biens appartenant au délégataire (biens propres et en particulier les compteurs du domaine privé) : sur leur durée de vie économique puisqu'ils restent lui appartenir indépendamment de l'existence du contrat,
- pour les investissements contractuels (biens de retour) : sur la durée du contrat puisqu'ils ne servent au délégataire que pendant cette durée,
- avec, dans les deux cas, une progressivité prédéterminée et constante (+1,5 % par an) d'une année sur l'autre de la redevance attachée à un investissement donné.

Le montant de ces redevances résulte d'un calcul actuariel permettant de reconstituer, sur ces durées et en euros courants, le montant de l'investissement initial. S'agissant des compteurs, ce dernier comprend, depuis 2008, les frais de pose valorisés par l'application de critères opérationnels et qui ne sont donc en contrepartie plus compris dans les charges de l'exercice.

Le taux financier retenu se définit comme le taux de référence d'un financement par endettement en vigueur l'année de la réalisation de l'investissement (calculé à partir du Taux Moyen des Emprunts d'Etat majoré de 0,5% pour les investissements réalisés jusqu'au 31.12.2007 et de 1,0% pour les investissements réalisés depuis cette date compte tenu de l'évolution tendancielle du coût des emprunts souscrits par le Groupe VEOLIA ENVIRONNEMENT). Un calcul financier spécifique garantit la neutralité actuarielle de la progressivité annuelle de 1,5 % indiquée ci-dessus.

Enfin, et compte tenu de leur nature particulière, les biens immobiliers du domaine privé font l'objet d'un calcul spécifique comparable à l'approche retenue par les professionnels du secteur. Le montant de la redevance initiale attachée à un bien est pris égal à 7% du montant de l'investissement immobilier (terrain + constructions + agencements du domaine privé) puis est ajusté chaque année de l'évolution de l'indice de la construction. Les agencements pris à bail donnent lieu à un calcul similaire.

- Fonds contractuel

Cette rubrique est renseignée lorsque la Société est contractuellement tenue de consacrer tous les ans un certain montant à des dépenses d'investissements dans le cadre d'un suivi contractuel spécifique. Un décompte contractuel est alors tenu qui borne strictement les obligations des deux parties. C'est en pareil cas le montant correspondant à la définition contractuelle qui est repris dans cette rubrique.

- Annuités d'emprunts de la Collectivité prises en charge

Lorsque le délégataire s'est engagé contractuellement à prendre à sa charge le paiement d'annuités d'emprunt contractées par la Collectivité, le montant des annuités peut varier pendant la durée du contrat ; la charge correspondante est déterminée selon un calcul actuariel permettant de lisser cette charge sur cette durée.

- Impact des avances remboursables à taux zéro

Lorsque la Société bénéficie d'avances remboursables sans intérêts de la part d'une Agence de l'Eau pour contribuer au financement de certains travaux exécutés dans le cadre d'un contrat de DSP, un

calcul spécifique est effectué depuis 2011 pour tenir compte dans le CARE de l'avantage temporaire que représente cette mise à disposition de fonds sans intérêts. Des produits spécifiques sont ainsi calculés sur le capital restant dû en début d'exercice au titre de ces avances, au taux d'intérêt de référence tel que défini ci-dessus et applicable l'année de versement initial de chaque avance. Ces produits sont ensuite portés en minoration des charges économiques calculées au titre des investissements du domaine concédé.

- Investissements du domaine privé

Hormis le parc de compteurs relevant du domaine privé du délégataire (avec une redevance portée sur la ligne « Charges relatives aux compteurs du domaine privé ») et quelques cas où Veolia Eau ou ses filiales sont propriétaires d'ouvrages de production (avec une redevance alors portée sur la ligne « Charges relatives aux investissements du domaine privé »), les redevances attachées aux biens du domaine privé sont portées sur les lignes correspondant à leur affectation (la redevance d'un camion cureur sera affectée sur la ligne « engins et véhicules », celle relative à un ordinateur à la ligne « informatique »...).

2.1.3 - Impôt sur les sociétés

L'impôt calculé correspond à celui qui serait dû par une entité autonome, en appliquant au résultat brut bénéficiaire, le taux en vigueur de l'impôt sur les sociétés.

Dans un souci de simplification, le taux retenu en 2012 correspond au taux de base de l'impôt sur les sociétés (33,33 %), hors contributions sociale et exceptionnelle additionnelles (représentant au total jusqu'à 2,77 points d'impôt) applicables lorsque l'entreprise dépasse certains seuils.

2-2 - Charges réparties

Comme rappelé en préambule de la présente annexe, l'organisation de la Société repose sur un ensemble de niveaux de compétences en partie mutualisés au sein d'un GIE régional.

Les charges communes d'exploitation à répartir proviennent donc de chacun de ces niveaux opérationnels.

2.2.1 - Principe de répartition

Le principe de base est celui de la répartition des charges concernant un niveau organisationnel donné entre les diverses entités dépendant directement de ce niveau ou, dans certains cas, entre les seules entités au profit desquelles elles ont été engagées.

Ces charges proviennent de chaque niveau organisationnel de Veolia Eau intervenant au profit du contrat : services centraux, directions régionales, centres, services, unités opérationnelles (et regroupements spécifiques de contrats le cas échéant.

Lorsque les prestations effectuées par le GIE régional à un niveau bénéficient à plusieurs sociétés, les charges correspondantes sont refacturées par celui-ci aux sociétés concernées au prorata de la valeur ajoutée des contrats de ces sociétés rattachés à ce niveau. La valeur ajoutée utilisée est celle disponible à la date de refacturation.

Ensuite, la Société répartit dans ses comptes annuels de résultat de l'exploitation l'ensemble de ses charges communes telles qu'elles résultent de sa comptabilité sociale (après facturation des prestations du GIE régional) selon le critère de la valeur ajoutée de l'exercice. Ce critère unique de répartition s'applique à chaque niveau, jusqu'au contrat. La valeur ajoutée se définit ici comme la différence entre le volume d'activité (produits) et la valeur des consommations intermédiaires

(charges d'exploitation – hors frais de personnel). Le calcul permettant de déterminer le montant de la valeur ajoutée s'effectue en « cascade », ce qui permet d'en déterminer le montant à chaque niveau organisationnel. Il est donc déterminé la valeur ajoutée de chaque région, de chaque centre ; pour les services, les unités opérationnelles (et regroupements de contrats le cas échéant) on détermine la valeur ajoutée des différents périmètres géographiques couverts par ces entités ; il est également déterminé la valeur ajoutée de chaque contrat.

Par ailleurs, lorsque la valeur ajoutée d'un contrat est négative ou nulle, un calcul spécifique est effectué visant à affecter à ce contrat une quote-part de frais répartis au moins égale à 5 % de son chiffre d'affaires hors travaux et hors produits des collectivités et autres organismes.

Les charges indirectes sont donc réparties, par ces imputations successives, sur les contrats au profit desquelles elles ont été engagées.

Par ailleurs, et en tant que de besoin, les redevances (cf. § 2.1.2) calculées au titre des compteurs dont la Société a la propriété sont réparties entre les contrats concernés au prorata du nombre de compteurs desdits contrats.

Enfin, les charges relatives aux travaux exclusifs étant en général suivies globalement au niveau d'un service alors que les produits correspondant sont suivis au niveau du contrat, il est techniquement impossible de recourir à la clé valeur ajoutée pour répartir ces charges ; elles sont donc réparties au prorata des produits.

2.2.2 - Prise en compte des frais centraux

Après détermination de la quote-part des frais de services centraux imputable à l'activité Eau France, la quote-part des frais des services centraux engagée au titre de l'activité des Régions a été facturée à chaque GIE en fonction de la valeur ajoutée de la région concernée, à charge pour chaque GIE régional de la refacturer à ses membres selon les modalités décrites ci-dessus.

Au sein de la Société, la répartition des frais des services centraux s'effectue par imputations successives, du niveau de la région jusqu'au contrat, au prorata de la valeur ajoutée.

2.3 - Autres charges

2.3.1 – Valorisation des travaux réalisés dans le cadre d'un contrat de délégation de service public (DSP)

Pour valoriser les travaux réalisés dans le cadre d'un contrat de DSP, une quote-part de frais de structure est calculée sur la dépense brute du chantier. Cette disposition est applicable à l'ensemble des catégories de travaux relatifs aux délégations de service public (travaux exclusifs, production immobilisée, travaux de renouvellement), hors frais de pose des compteurs. Par exception, la quote-part est réduite à la seule composante « frais généraux » si la prestation intellectuelle est comptabilisée séparément. De même, les taux forfaitaires de maîtrise d'œuvre et de gestion contractuelle des travaux ne sont pas automatiquement applicables aux opérations supérieures à 500 K€; ces prestations peuvent alors faire l'objet d'un calcul spécifique.

L'objectif de cette approche est de prendre en compte les différentes prestations intellectuelles associées réalisées en interne (maitrise d'œuvre en phase projet et en phase chantier, gestion contractuelle imposée par le contrat DSP: suivi des programmes pluriannuels, planification annuelle des chantiers, reporting contractuel et réglementaire, mises à jour des inventaires,...).

La quote part de frais ainsi attribuée aux différents chantiers est portée en diminution des charges indirectes réparties selon les règles exposées au § 2.2 (de même que la quote part « frais généraux » affectée aux activités et chantiers hors DSP sur la base de leurs dépenses brutes).

2.3.2 - Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

Les charges de personnel indiquées dans les comptes annuels de résultat de l'exploitation comprennent la participation des salariés acquittée par la Société en 2012 au titre de l'exercice 2011.

3 - AUTRES INFORMATIONS

Lorsque la Société a enregistré dans sa comptabilité une charge initialement engagée par le GIE régional ou un de ses membres dans le cadre de la mutualisation de moyens, cette charge est mentionnée dans le compte annuel de résultat de l'exploitation selon sa nature et son coût d'origine, et non pas en sous-traitance.

Enfin, au-delà des charges économiques calculées présentées ci-dessus et substituées aux charges enregistrées en comptabilité générale, la Société a privilégié, pour la présentation de ses comptes annuels de résultat de l'exploitation, une approche selon laquelle les risques liés à l'exploitation, qui donnent lieu à la constatation de provisions pour risques et charges ou pour dépréciation en comptabilité générale, sont pris en compte pour leur montant définitif au moment de leur concrétisation. Les dotations et reprises de provisions relatives à ces risques ou dépréciation en sont donc exclues (à l'exception des dotations et reprises pour investissements futurs évoquées ci-dessus).

Lorsqu'un contrat bénéficie d'un apport d'eau en provenance d'un autre contrat de la société, le compte annuel de résultat de l'exploitation reprend les écritures enregistrées en comptabilité analytique, à savoir :

- inscription dans les produits du contrat « vendeur » de la vente d'eau réalisée,
- inscription dans les charges du contrat « acheteur » de l'achat d'eau réalisé.

Dans une recherche d'exactitude, et compte tenu de la date avancée à laquelle la Société a été amenée à arrêter ses comptes sociaux pour des raisons d'intégration de ses comptes dans les comptes consolidés du groupe Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux, les comptes annuels de résultat de l'exploitation présentés anticipent sur 2012 certaines corrections qui seront portées après analyse approfondie dans les comptes sociaux de l'exercice 2013.

→ Avis des commissaires aux comptes

La Société a demandé à son Commissaire aux Comptes d'établir un avis sur la procédure d'établissement de ses CARE. Une copie de cet avis est disponible sur simple demande de la Collectivité.



E4211 SIDASS (Ecuelles - Moret sur Loing - Saint Mammès)

ETAT DES PRODUITS DE L'ANNEE 2012 - ASSAINISSEMENT

	1 3 3 2	FERMIE	R	COLLECTIVITE		
	Volume	PU	MtHT	Volume	PU	MtHT
Produits facturés				100		
Part Consommation						
	-1 244	0,4065 €	-505,74 €	-1 244	0,3550 €	-441,96 €
	60 726	0,4096 €	24 873,35 €	60 726	0,3775€	22 924,96 €
	159 132	0,4127 €	65 673,81 €	343 332	0,4000 €	137 328,84 €
	26 557	0,4154 €	11 031,79 €			
	157 643	0,4182 €	65 922,16 €			
Factures annulées au titre d'exercices antérieurs			-2 946,02 €			-2 566,24 €
Total Part Consommation :			164 049,35 €			157 245,60 €
Total des produits facturés :			164 049,35 €			157 245,60 €
Total des produits au titre de l'année (hors estimations sur consommations)			164 049,35 €			157 245,60 €
Variation de la part estimée sur consommations			1 044,65 €			4 680,89 €
Produits nets d'exploitation			165 094,00 €			161 926,49 €

6.3. Les nouveaux textes réglementaires

Certains textes présentés ci-desous peuvent avoir un impact contractuel. VEOLIA Eau se tient à disposition pour assister la collectivité dans l'évaluation de ces impacts en local et la préparation en tant que de besoin des projets d'avenant.

GESTION DES SERVICES PUBLICS LOCAUX

→ Participation pour le financement de l'assainissement collectif (PFAC)¹

Malgré la suppression de la participation pour raccordement à l'égout au 1er juillet 2012, les services publics de collecte des eaux usées peuvent maintenir leur capacité de financement en continuant à percevoir une participation pour le financement de l'assainissement collectif (PFAC), due par les propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées.

La collectivité compétente en matière d'assainissement collectif assure le suivi et le contrôle de ces raccordements, afin que les propriétaires concernés versent cette participation. La collectivité détermine par délibération les modalités de calcul de cette participation qui peut être différente pour les constructions nouvelles et pour les constructions existantes. La PFAC tient compte de l'avantage d'être raccordés et de l'économie réalisée en évitant soit la réalisation d'une installation d'évacuation, soit la mise aux normes d'une telle installation.

→ Schéma d'assainissement collectif²

Les communes compétentes en matière d'assainissement sont invitées à une gestion patrimoniale des réseaux.

A cet effet, elles ont l'obligation de réaliser un descriptif détaillé des réseaux d'assainissement, qui doit être établi avant le 31 décembre 2013. Les données incluses dans le descriptif détaillé sont cohérentes avec celles requises au titre de la nouvelle réglementation sur la sécurité des travaux à proximité des réseaux (dite « DICT »), ce descriptif est actualisé chaque année.

→ Fuites après compteurs : nouvelles modalités de facturation³

En cas d'augmentation anormale de sa consommation d'eau potable liée à une fuite sur une canalisation après compteur, l'abonné d'un local à usage d'habitation peut bénéficier d'un écrêtement de sa facture : il n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne.

Le service d'eau, lorsqu'il constate cette augmentation anormale lors du relevé de compteur, doit en informer « sans délai » l'abonné, « par tout moyen et au plus tard lors de l'envoi de la facture établie d'après ce relevé».

L'abonné doit faire réparer la fuite par un professionnel dans le mois suivant cette information et attester de cette réparation : le service d'eau peut procéder à tout contrôle, sur pièces et sur place, pour vérifier que la fuite a bien été localisée et que la réparation a été effectuée.

Le régime applicable au dégrèvement de la redevance d'assainissement en cas de fuite demeure inchangé : <u>les volumes d'eau imputables aux fuites d'eau sur canalisation n'entrent pas dans le calcul de la redevance d'assainissement</u>.

¹ Loi de finances rectificative du 14 mars 2012 (art.30).

² Décret n° 2012-97 du 27 janvier 2012.

³ Décret n°2012-1078 du 24 septembre 2012.

→ Assainissement non collectif

Les prescriptions techniques⁴ et les modalités d'exécution du contrôle⁵ ont été définies. Les obligations des propriétaires d'installations conçues, réalisées ou réhabilitées à partir du 1er juillet 2012 sont précisées, et des indications sont données sur le dimensionnement des petites installations et les produits de construction des installations. Les modalités de contrôle des installations sont simplifiées et le contenu du contrôle est précisé selon qu'il s'agit d'une installation neuve (réalisée après le 9 octobre 2009) ou existante. Les conditions rendant obligatoires les travaux sur des installations existantes sont clarifiées. En cas de vente immobilière, la commune peut effectuer un nouveau contrôle de l'installation à la demande et à la charge du propriétaire. La fréquence des contrôles ne peut excéder 10 ans.

Autorisations d'urbanisme et ANC⁶. Les demandes d'autorisation d'urbanisme déposée depuis le 1er mars 2012 doivent comporter le document attestant de la conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d'une telle installation.

→ Travaux à proximité des réseaux : nouvelles contraintes⁷

La préparation et l'exécution des travaux effectués à proximité des réseaux doivent suivre des règles précises, et ce pour prévenir leurs conséquences néfastes pour la sécurité des personnes et des biens, la protection de l'environnement et la continuité des services aux usagers.

Les exploitants de réseaux doivent ainsi préciser la localisation géographique des différents ouvrages concernés et déclarer leurs réseaux sur un guichet unique (<u>www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr</u>), moyennant une redevance8 (sauf si le réseau n'atteint pas 300 km).

L'incertitude sur la localisation géographique d'un ouvrage en service peut remettre en cause le projet de travaux ou modifier les conditions techniques ou financières de leur réalisation.

A compter du 1er juillet 2013, des investigations complémentaires de localisation doivent, le cas échéant, être effectuées sous la responsabilité du responsable du projet et confiées à un prestataire certifié si la réponse des exploitants aux DT/ DICT révèle que la cartographie des réseaux sensibles en zone urbaine est d'une précision insuffisante. Les exploitants de réseaux pour leur part sont tenus de mettre en œuvre un processus d'amélioration continue des données cartographiques de leurs réseaux enterrés en service, reposant notamment sur l'exploitation des résultats des investigations complémentaires effectuées par les maîtres d'ouvrage de travaux.

→ SIG & déclaration unique CNIL⁹

La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) élargit l'autorisation unique de traitements de données à caractère personnel accordée aux collectivités territoriales pour la gestion de l'urbanisme ou du SPANC à tous les systèmes d'information géographique (SIG) utilisés dans le cadre d'un service public.

→ Transfert des pouvoirs de police assainissement¹0

Le président de l'EPCI ou du groupement de collectivités territoriales peut renoncer, pendant les 6 mois suivant son élection, mais aussi dans les 6 mois suivant le transfert des compétences à ce que les

⁴ Arrêté du 7 mars 2012.

⁵ Arrêté du 27 avril 2012.

⁶ Décret n° 2012-274 du 28 février 2012.

⁷ Arrêté du 15 février 2012, arrêté du 28 juin 2012, décret n° 2012-970 du 20 août 2012.

⁸ Arrêté du 3 septembre 2012 .

⁹Délibération CNIL n°2012-087 du 29 mars 2012.

¹⁰Loi n° 2012-281 du 29 février 2012.

pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres (assainissement, déchets ménagers) lui soient transférés de plein droit.

→ Gestion clientèle

Norme simplifiée sur la gestion des fichiers clients et prospects¹¹. Actualisée par la CNIL le 13 juillet 2012, avec l'objectif affiché d'assurer un plus grand équilibre entre les besoins des professionnels et le respect de la vie privée et des droits des clients et prospects, la nouvelle norme permet aux entreprises de satisfaire à leurs obligations déclaratives de manière extrêmement simple et rapide. Le traitement des données peut avoir pour finalité le suivi de la relation client (réalisation d'enquêtes de satisfaction, gestion des réclamations et services après-vente).

En faveur des clients, un certain nombre de points sont précisés et/ou clarifiés : durée de conservation des données (3 ans), durée de conservation des données relatives aux pièces d'identité (1 an), aux cartes bancaires (13 mois ou plus longtemps avec l'accord du client), modalités pratiques d'information des personnes, notamment en matière de recueil du consentement et de droit d'opposition ; mesures de sécurité à prendre pour assurer la confidentialité des données.

Les organismes publics ou privés qui ont effectué une déclaration simplifiée sous le cadre de l'ancienne norme simplifiée doivent s'assurer qu'ils respectent bien les termes de la nouvelle norme au plus tard de <u>13 juillet 2013</u>.

Prélèvements. La mise en œuvre de l'espace unique de paiements en euros¹² (SEPA) à compter du 1er février 2014 introduira des modifications dans le processus de gestion clientèle.

→ Risques professionnels¹³

L'exposition professionnelle à certains agents chimiques dangereux ne doit pas dépasser certaines valeurs limites. Des contrôles techniques seront opérés à compter 1er janvier 2014.

→ Polices de l'environnement : harminisation & simplification¹⁴

<u>A compter du 1er juillet 2013</u>, le contrôle de la bonne application du droit de l'environnement est simplifié et un corps d'inspecteurs de l'environnement est créé. <u>Les dispositifs de la police des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) et de la police de l'eau qui ont fait <u>leur preuve sont étendus</u> à tous les autres domaines de l'environnement.</u>

<u>Les mesures et sanctions pénales sont harmonisées</u>. Les atteintes à l'eau et aux milieux aquatiques peuvent être ainsi punies de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. <u>Les sanctions seront aggravées</u> lorsque les faits sont commis malgré une décision de mise en demeure ou s'ils portent gravement atteinte à la santé ou à la sécurité des personnes ou provoquent une dégradation substantielle de la faune et de la flore, ou de la qualité de l'air, de l'eau ou du sol. <u>Un dispositif de peines complémentaires</u> est prévu (remise en état, affichage des condamnations, confiscation).). Les personnes morales peuvent encourir des peines complémentaires.

La possibilité de transiger est généralisée. Déjà prévue dans le domaine de l'eau et de la pêche en eau douce et des parcs nationaux, cette possibilité est étendue à tous les domaines régis par le code de l'environnement. La transaction ne reste possible que pour les délits et les contraventions de Vème classe. Le montant de la transaction ne peut dépasser 1/3 du montant de l'amende.

¹² Règlement européen n°260/2012 du 14 mars 2012.

Norme n°48 éditée par la CNIL.

¹³ Décret n° 2012-746 du 9 mai 2012 & arrêté du 9 mai 2012.

¹⁴ Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012.

EAUX USEES & DECHETS

→ Réutilisation des eaux usées traitées15

Selon un avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) de mars 2012, la réutilisation d'eaux usées traitées (REUT) pour l'irrigation de cultures ou l'arrosage d'espaces verts constitue une alternative intéressante, notamment pour préserver la ressource en eau, en cas de période de sécheresse prolongée par exemple, ou dans des zones de faible disponibilité des ressources en eau au regard des différents usages. L'Anses évalue toutefois les risques pour les voies respiratoires et cutanéo-muqueuses liés à cette réutilisation et émet plusieurs recommandations.

→ Garanties financières des ICPE¹⁶

L'obligation de constituer des garanties financières, est étendue à de nouvelles installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) parmi lesquelles, dans le domaine des déchets, les installations de transit, regroupement, tri ou traitement relevant des régimes d'autorisation ou d'enregistrement, susceptibles d'être à l'origine de pollutions importantes des sols ou des eaux.

Ces obligations s'appliquent aux installations nouvelles à compter du 1er juillet 2012 et les installations existantes ont 6 ans pour se mettre en conformité.

> Protection de la ressource

Des compléments sont apportés aux critères d'évaluation et procédures à suivre pour établir l'état des eaux souterraines et les tendances significatives et durables à la hausse de dégradation de leur état chimique¹⁷.

<u>En 2013</u>, les tarifs maximum de la redevance pour pollution de l'eau sont augmentés pour certaines substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau souterraines et superficielles¹⁸.

Le stockage souterrain de CO2 est exclu des interdictions, mais l'opération doit être réalisée dans le respect de certaines conditions¹⁹. Le taux maximal de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte est relevé de 0,15 à 0,30 euro par mètre cube. Les plafonds de la redevance prélèvement sont également augmentés pour tous les usages²⁰.

La liste des substances toxiques, cancérogènes, mutagènes ou présentant des dangers pour l'environnement, soumises à redevance pour pollutions diffuses, a été actualisée et est applicable au 1er janvier 2013²¹.

A partir du 1er janvier 2013 les fabricants, importateurs ou distributeurs d'une quantité minimale de 100 grammes par an de substance à l'état nano-particulaire doivent procéder à une déclaration annuelle de celle-ci auprès du ministère de l'Ecologie²². Ce dispositif a pour objet de mieux connaître les nanomatériaux et leurs usages, de disposer d'une traçabilité des filières d'utilisation, d'une meilleure connaissance du marché et des volumes commercialisés et de collecter les informations disponibles sur les propriétés toxicologiques et éco-toxicologiques.

¹⁵ http://www.anses.fr/Documents/EAUX2009sa0329Ra.pdf

 $^{^{16}}$ Décret n° 2012-633 du 3 mai 2012. Arrêtés du 31 mai 2012.

¹⁷ Arrêté du 2 juillet 2012.

¹⁸ Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (art. 124).

¹⁹ Arrêté du 23 juillet 2012.

 $^{^{20}\,\}mathrm{Loi}\,\,\mathrm{n}^{\circ}$ 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (art. 124).

²¹ Arrêté du 3 octobre 2012.

²² Arrêté du 6 août 2012.

→ Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE)²³

L'autorité administrative en charge du SDAGE fixe la liste des dérogations à l'objectif du bon état des eaux d'ici 2015 sans avoir à attendre la révision du SDAGE prévue tous les 6 ans et <u>après mise à disposition du public (6 mois minimum)</u>, notamment par voie électronique.

> Protection des milieux

Nitrates d'origine agricole : le contenu des plans d'action régionaux contre les algues vertes est renforcé²⁴ par des actions proportionnées et adaptées aux spécificités locales. Dans les <u>zones de captage de l'eau destinée à la consommation humaine dont la teneur en nitrate dépasse 50 mg/l</u> et les bassins connaissant d'importantes marées vertes sur les plages et définis par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), le préfet de région peut mettre en place une surveillance annuelle de l'azote épandu de toutes origines. Le plan national prévoit de limiter le taux de nitrates entre 10 et 25 milligrammes par litre (mg/l) dans les cours d'eau.

Les travaux courants d'entretien et de restauration des milieux aquatiques sont dispensés d'enquête publique lorsqu'aucune participation financière n'est demandée aux intéressés et qu'il n'est procédé à aucune expropriation. La possibilité de recourir à l'expropriation est étendue aux opérations de restauration des milieux aquatiques²⁵.

Fonds d'investissement pour la biodiversité & trames verte et bleue²⁶. Il est créé un fonds d'investissement pour la biodiversité et la restauration écologique. Un comité consultatif composé notamment de représentants issus du Comité national « trames verte et bleue », émet des recommandations sur l'utilisation du fonds.

Stratégie nationale « mer-littoral » (SNML)²⁷. La SNML a vocation à <u>coordonner toutes les politiques</u> <u>sectorielles s'exerçant en mer ou sur le littoral</u>. Dans une perspective de gestion intégrée des espaces, elle doit comporter les orientations relatives notamment à la protection des milieux, des ressources, à la prévention des risques, au développement durable des activités économiques.

→ Réforme des enquêtes publiques²⁸

La réforme de la procédure et du déroulement de l'enquête publique devrait rendre celle-ci plus efficace. Le regroupement d'enquêtes en une enquête unique est facilité en cas de pluralité de maîtres d'ouvrage ou de réglementations distinctes. <u>D'une manière générale, l'expression et la prise</u> en compte des points de vue devrait être renforcée.

> Evaluation des incidences environnementales

Réforme des études d'impact²⁹. La réforme précise les seuils en fonction desquels soit une étude d'impact est obligatoire en toutes circonstances ou au cas par cas. L'un des apports majeur de la réforme est d'ouvrir la possibilité d'un suivi systématique de l'application des mesures préconisées par l'étude d'impact, sauf dans quelques domaines limités. L'étude d'impact, trop souvent considérée comme un simple rapport, va ainsi davantage être envisagée comme un processus.

Evaluation de programmes environnementaux³⁰. La procédure d'évaluation des plans et programmes (dont le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux –SDAGE- et son complément, le SAGE) ayant une incidence sur l'environnement, applicable au 1er janvier 2013, est précisée.

²³ Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012.

²⁴Décrets n°s 2012-675 et 2012-676 du 7 mai 2012. Arrêté du 7 mai 2012.

²⁵ Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012.

²⁶ Décret n° 2012-228 du 16 février 2012.

²⁷ Décret n° 2012-219 du 16 février 2012.

²⁸ Décret n°s 2011-2018 & 2011-2021 du 29 décembre 2011.

²⁹ Décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011.

³⁰ Décret n° 2012-616 du 2 mai 2012.

L'évaluation environnementale doit être proportionnée à l'importance du document. L'avis qui en découle sur les documents de planification est rendu public.

Evaluation environnementale des documents d'urbanisme³¹. Les documents d'urbanisme qui, à partir du 1er février 2013, font l'objet d'une évaluation environnementale soit de manière systématique, soit après un examen au cas par cas par l'autorité administrative de l'Etat désignée à cet effet, sont notamment les directives territoriales d'aménagement et de développement durables (DTADD), le schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF), les schémas de cohérence territoriale (SCOT), les plans locaux d'urbanisme (PLU) et certaines cartes communales.

A noter. Les documents d'urbanisme dont la procédure d'élaboration ou de révision sera particulièrement avancée au 1er février 2013 ne seront pas soumis aux nouvelles règles d'évaluation environnementale.

→ Gestion des risques « inondations »

Identification des territoires d'action prioritaire³². L'objectif est de caractériser l'importance des risques d'inondation (impacts potentiels sur la santé humaine et sur l'activité économique) et, par conséquent, d'identifier les territoires pour lesquels il existe un risque important. Ces impacts doivent notamment être évalués «au regard de la population permanente résidant en zone potentiellement inondable et du nombre d'emplois situés en zone potentiellement inondable». Cette identification doit en principe être achevée depuis fin septembre 2012

³¹ Décret n°2012-995 du 23 août 2012.

³² Arrêté du 27 avril 2012.

6.4. Glossaire

Le présent glossaire est établi sur la base des définitions de l'arrêté du 2 mai 2007 et de la circulaire n°12/DE du 28 avril 2008 et de compléments jugés utiles à la compréhension du document.

Abonnement:

L'abonnement désigne le contrat qui lie l'abonné à l'opérateur pour la prestation du service de l'eau ou de l'assainissement conformément au règlement du service. Il y a un abonnement pour chaque point d'accès au service (point de livraison d'eau potable ou de collecte des effluents qui dessert l'abonné, ou installation d'assainissement non collectif). (circulaire n° 12/DE du 28 avril 2008). Pour Veolia, à chaque abonnement correspond un client distinct : le nombre d'abonnements est égal au nombre de clients.

Assiette de la redevance d'assainissement :

Volume total facturé aux usagers du service.

Arrêté d'autorisation de déversement :

Arrêté d'autorisation de déversement signé par la collectivité responsable de l'ouvrage où sont rejetés les effluents du bénéficiaire de l'arrêté.

Bilans disponibles:

Sur une usine de dépollution, les bilans disponibles sont les bilans 24h réalisés, exception faite des bilans inutilisables

Capacité épuratoire :

Capacité de traitement des ouvrages d'épuration donnée par le constructeur. Elle s'exprime en capacité épuratoire (kg de DBO5/jour) et en capacité hydraulique (m³/jour) ou en équivalent-habitants.

Certification ISO 14001:

Attestation fournie par un organisme certificateur qui valide la démarche environnementale effectuée par le délégataire

Certification ISO 9001:

Attestation fournie par un organisme certificateur qui valide la démarche management qualité effectuée par le délégataire

Certification ISO 18001:

Attestation fournie par un organisme certificateur qui valide la démarche sécurité et santé effectuée par le délégataire

Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application de l'arrêté du 22 juin 2007 [P203.3] :

En attente de la définition par le Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement Durables

Conformité des équipements d'épuration aux prescriptions définies en application de l'arrêté du 22 juin 2007 [P204.3] :

En attente de la définition par le Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement Durables Conformité de la performance des ouvrages d'épuration aux prescriptions définies en application de l'arrêté du 22 juin 2007 [P205.3] :

En attente de la définition par le Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement Durables

Conformité des performances des équipements d'épuration au regard des prescriptions de l'acte individuel pris en application de la police de l'eau [P 254.3] :

Parmi les bilans de fonctionnement des équipements d'épuration réalisés sur 24h, nombre de bilans conformes aux objectifs de rejet spécifiés par l'arrêté préfectoral rapporté au nombre total de bilans (arrêté du 2 mai 2007)

Client (abonné):

Personne physique ou morale ayant souscrit un ou plusieurs abonnements auprès de l'opérateur du service public (par exemple service de l'eau, de l'assainissement, etc..). Le client est par définition desservi par l'opérateur. Il peut être titulaire de plusieurs abonnements, en des lieux géographiques distincts appelés points de service et donc avoir plusieurs points de service. Pour distinguer les services, on distingue les clients eau, les clients assainissement collectif et les clients assainissement non collectif. Le client perd sa qualité d'abonné à un point de service donné lorsque le service n'est plus délivré à ce point de service, quelque soit sa situation vis-à-vis de la facturation (il n'est plus desservi, mais son compte peut ne pas encore être soldé). (cf. circulaire n° 12/DE du 28 avril 2008). Pour Veolia, un client correspond à un abonnement : le nombre de clients est égal au nombre d'abonnements.

DBO5

Demande biochimique en oxygène pendant 5 jours. La DBO5 est un des paramètres de caractérisation d'une eau usée.

DCO:

Demande chimique en oxygène. La DCO est un des paramètres de caractérisation d'une eau usée.

Développement durable :

Défini en 1987 comme « un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. ». C'est un développement économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement soutenable, tout en reposant sur une nouvelle forme de gouvernance qui encourage la mobilisation et la participation de tous les acteurs de la société civile aux processus de décision.

Equivalent-habitant:

Flux journalier moyen de pollution, correspondant à la quantité de DBO5 (en grammes / jour) des eaux brutes en entrée de système de traitement divisé par 60. Un équivalent-habitant (EH) rejette en effet 60 grammes de DBO5 par jour.

Habitants desservis:

Population INSEE des communes desservies après correction en cas de couverture partielle d'une commune. Cette donnée est consultable sur le site internet de l'INSEE à compter de 2009 (décret n° 2008-1477 du 30/12/2008).

Conformité réglementaire des rejets :

L'indice mesure la conformité des rejets aux prescriptions de rejet définies dans la réglementation ou dans l'arrêté préfectoral.

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées [P202.2] :

La valeur de cet indice est comprise entre 0 et 100, avec le barème suivant :

- 0 point : absence de plans du réseau ou plans couvrant moins de 95 % du linéaire estimé du réseau de collecte hors branchements
- 10 points : existence d'un plan du réseau couvrant au moins 95 % du linéaire estimé du réseau de collecte hors branchements
- ♦ 20 points : mise à jour du plan au moins annuelle

Les 20 points ci-dessus doivent être obtenus avant que le service puisse bénéficier des points supplémentaires suivants :

- + 10: informations structurelles complètes sur chaque tronçon (diamètre, matériau, année approximative de pose)
- + 10 : existence d'une information géographique précisant l'altimétrie des canalisations
- + 10: localisation et description de tous les ouvrages annexes (postes de relèvement, déversoirs...)
- + 10 : dénombrement des branchements pour chaque tronçon du réseau (nombre de branchements entre deux regards de visite)
- ♦ + 10 : définition et mise en œuvre d'un plan pluriannuel d'enquête et d'auscultation du réseau
- + 10: localisation et identification des interventions (curage curatif, désobstruction, réhabilitation, renouvellement)
- + 10 : existence d'un plan pluriannuel de travaux de réhabilitation et de renouvellement (programme détaillé assorti d'un estimatif chiffré portant sur au moins 3 ans)
- + 10 : mise en œuvre d'un plan pluriannuel de travaux de réhabilitation et de renouvellement

Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte [P255.3] :

La valeur de cet indice est comprise entre 0 et 120, les éléments indiqués aux points B et C suivants n'étant pris en compte que si la somme des points mentionnés au point A atteint 80. Pour des valeurs de l'indice comprises entre 0 et 80, l'acquisition de points supplémentaires est faite si les étapes précédentes sont réalisées, la valeur de l'indice correspondant à une progression dans la qualité de la connaissance du fonctionnement des réseaux.

A – Éléments communs à tous les types de réseaux

- + 20 : identification sur plan et visite de terrain pour localiser les points de rejets potentiels aux milieux récepteurs (réseaux de collecte des eaux usées non raccordés, déversoirs d'orage, trop pleins de postes de refoulement...)
- + 10 : évaluation sur carte et sur une base forfaitaire de la pollution collectée en amont de chaque point potentiel de rejet (population raccordée et charges polluantes des établissements industriels raccordés)
- + 20 : réalisation d'enquêtes de terrain pour reconnaître les points de déversements et mise en œuvre de témoins de rejet au milieu pour identifier le moment et l'importance du déversement
- + 30 : réalisation de mesures de débit et de pollution sur les points de rejet, suivant les prescriptions définies par l'arrêté du 22 juin 2007 relatif à la surveillance des ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes
- + 10 : réalisation d'un rapport présentant les dispositions prises pour la surveillance des systèmes de collecte et des stations d'épuration des agglomérations d'assainissement et les résultats en application de l'arrêté du 22 juin 2007 relatif à la surveillance des ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes
- + 10 : connaissance de la qualité des milieux récepteurs et évaluation de l'impact des rejets sur le milieu récepteur

B - Pour les secteurs équipés en réseaux séparatifs ou partiellement séparatifs

- + 10 : évaluation de la pollution déversée par les réseaux pluviaux au milieu récepteur, les émissaires concernés devant drainer au moins 70 % du territoire desservi en amont, les paramètres observés étant a minima la pollution organique (DCO) et l'azote organique total.
- ♦ C Pour les secteurs équipés en réseaux unitaires ou mixtes
- + 10 : mise en place d'un suivi de la pluviométrie caractéristique du système d'assainissement et des rejets des principaux déversoirs d'orage

Matières sèches (boues de dépollution) :

Matières résiduelles après déshydratation complète des boues, mesurées en tonnes de MS

MES:

Matières en suspension. Les MES sont un des paramètres de caractérisation d'une eau usée.

Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage par 100 km de réseau [P252.2] :

Est recensé le nombre de points du réseau de collecte des eaux usées (unitaire ou séparatif) nécessitant au moins 2 interventions par an (préventives ou curatives). Ce nombre est rapporté à 100 km de réseaux de collecte des eaux usées, hors branchements. (arrêté du 2 mai 2007)

Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration :

Quantité de boues, exprimée en tonnes de matières sèches, qui sortent du périmètre des ouvrages d'épuration du service ou qui sont comptabilisées à l'amont des filières d'incinération ou de compostage en cas de traitement sur site; ces boues contiennent les réactifs ajoutés aux boues brutes et sont comptabilisées en sortie du périmètre des ouvrages d'épuration, donc avec prise en compte des éventuels effets de stockage sur site.

Réseau de collecte des eaux usées :

Ensemble des équipements publics (canalisations et ouvrages annexes) acheminant de manière gravitaire ou sous pression les eaux usées et unitaires issues des abonnés, du domaine public ou d'autres services de collecte jusqu'aux unités de dépollution. Il est constitué de la partie publique des branchements, des canalisations de collecte, des canalisations de transport, des ouvrages et équipements hydrauliques. (circulaire n° 12/DE du 28 avril 2008)

Station d'épuration (ou usine de dépollution) :

Ensemble des installations chargées de traiter les eaux collectées par le réseau de collecte des eaux usées avant rejet au milieu naturel et dans le respect de la réglementation (appelée aussi usine de traitement, STEP). (circulaire n° 12/DE du 28 avril 2008)

Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation [P206.3] :

Une filière est dite « conforme » si la filière de traitement est déclarée ou autorisée selon sa taille et si le transport des boues est effectué conformément à la réglementation en vigueur. L'indicateur est le pourcentage de boues évacuées selon une filière conforme. Les refus de dégrillage et les boues de curage ne sont pas pris en compte. (arrêté du 2 mai 2007)

Taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif [P301.3] :

En attente de la définition par le Ministère de l'Ecologie, du développement et de l'Aménagement Durable, après la parution en septembre 2009 des textes d'application régissant les prescriptions techniques et les modalités de contrôle des installations.

Taux de débordement d'effluents dans les locaux des usagers [P251.1] :

Le nombre de débordements et d'inondations correspond au nombre de demandes d'indemnisation présentées par des tiers, usagers ou non du service. Le taux de débordement est obtenu en rapportant le nombre de demandes d'indemnisation au millier d'habitants desservis. Les

débordements résultant d'une obstruction du réseau due à l'usager ne sont pas pris en compte. (arrêté du 2 mai 2007)

Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées [P201.1] :

Est défini comme le nombre d'abonnés du service public d'assainissement collectif rapporté au nombre potentiel d'abonnés de la zone relevant de l'assainissement collectif dans l'agglomération d'assainissement au sens de l'article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales. Le taux de desserte ne peut être établi qu'après définition des zones d'assainissement collectif et non collectif. On estime qu'un abonné est desservi par un réseau d'assainissement dès lors qu'un réseau existe devant l'immeuble. (arrêté du 2 mai 2007)

Taux d'impayés [P257.0]:

Il correspond au taux d'impayés au 31/12 de l'année N sur les factures émises au titre de l'année N-1. Le montant facturé au titre de l'année N-1 comprend l'ensemble de la facture, y compris les redevances prélèvement et pollution, la taxe Voies Navigables de France et la TVA liée à ces postes. Pour une facture donnée, les montants impayés sont répartis au prorata hors taxes et redevances de la part « eau » et de la part « assainissement ». Sont exclues les factures de réalisation de branchements et de travaux divers. (arrêté du 2 mai 2007)

Taux de raccordement :

Pourcentage des clients desservis effectivement raccordés au réseau d'assainissement (Nombre de clients effectivement raccordés / nombre de clients desservis). La politique en matière d'autosurveillance et d'assainissement non collectif doit être mise en parallèle de l'appréciation de l'indicateur.

Taux de réclamations [P258.1] :

Ces réclamations peuvent être reçues par l'opérateur ou directement par la collectivité. Un dispositif de mémorisation et de suivi des réclamations écrites est mis en œuvre. Le taux de réclamations est le nombre de réclamations écrites rapporté au nombre d'abonnés divisé par 1 000. Sont prises en compte les réclamations relatives à des écarts ou à des non-conformités vis-à-vis d'engagements contractuels, d'engagements de service, notamment au regard du règlement de service, ou vis-à-vis de la réglementation, à l'exception de celles relatives au niveau de prix. (arrêté du 2 mai 2007)

6.5. Détail des interventions réalisées par le délégataire

Contrôle de conformité

Nombre de bilan des contrôles de conformité : 39

Commune	Motif dossier	Voie	Date	Conformité	Visite
ECUELLES	AND	RUE DES VIGNES	10/12/2012	Non-conforme	1ère visite
ECUELLES	AC-VENTE OU DECLARATION D'INTENTION D'ALIENER	4 ALLEE ALEXANDRE	14/03/2012	Conforme	1ère visite
ECUELLES	AC-VENTE OU DECLARATION D'INTENTION D'ALIENER	6 RUE PICKETTY	21/03/2012	Non-conforme	1ère visite
ECUELLES	AC-VENTE OU DECLARATION D'INTENTION D'ALIENER	2 RUE DE L ORVANNE	20/03/2012	Non-conforme	1ère visite
ECUELLES	AC-VENTE OU DECLARATION D'INTENTION D'ALIENER	17 RUE DE L EGLISE	03/04/2012	Conforme	1ère visite
ECUELLES	AC-VENTE OU DECLARATION D'INTENTION D'ALIENER	7 RUE DE LA MONTAGNE	28/03/2012	Conforme	1ère visite
ECUELLES	AC-VENTE OU DECLARATION D'INTENTION D'ALIENER	PASSAGE DE LA MONTAGNE	19/04/2012	Conforme	1ère visite
ECUELLES	AC-VENTE OU DECLARATION D'INTENTION D'ALIENER	6 R RUE DE CHARMOIS	10/07/2012	Non-conforme	1ère visite
ECUELLES	AC-VENTE OU DECLARATION D'INTENTION D'ALIENER	4 RUE DE LA MONTAGNE	17/10/2012	Non-conforme	1ère visite
MORET SUR LOING	AND	1 PLACE DE LA DIVISION LECLERC	07/11/2012	Conforme	1ère visite
MORET SUR LOING	AND	4 AVENUE JEAN JAURES	14/11/2012	Conforme	1ère visite
MORET SUR LOING	AND	66 RUE GRANDE	20/11/2012	Non-conforme	1ère visite
MORET SUR LOING	AND	4 ROUTE DE SAINT MAMMES	21/11/2012	Non-conforme	1ère visite
MORET SUR LOING	AND	41 RUE GRANDE	05/12/2012	Conforme	1ère visite
MORET SUR LOING	AND	10 AVENUE JEAN JAURES	18/12/2012	Non-conforme	1ère visite

MORET SUR LOING	AND	17 RUE DE L EGLISE	19/12/2012	Non-conforme	1ère visite
MORET SUR LOING	AND	47 AVENUE JEAN JAURES	19/12/2012	Non-conforme	1ère visite
MORET SUR LOING	AC-VENTE OU DECLARATION D'INTENTION D'ALIENER	26 RUE DU CLOS BLANCHET	02/02/2012	Conforme	1ère visite
MORET SUR LOING	AC-VENTE OU DECLARATION D'INTENTION D'ALIENER	14 RUE DE LA TANNERIE	07/03/2012	Conforme	1ère visite
MORET SUR LOING	AC-VENTE OU DECLARATION D'INTENTION D'ALIENER	32 RUE DE L EGLISE	16/02/2012	Conforme	1ère visite
MORET SUR LOING	AC-VENTE OU DECLARATION D'INTENTION D'ALIENER	67 RUE DU PEINTRE SISLEY	30/08/2012	Conforme	1ère visite
MORET SUR LOING	AC-VENTE OU DECLARATION D'INTENTION D'ALIENER	8 QUAI DU CANAL	05/07/2012	Non-conforme	1ère visite
MORET SUR LOING	AC-VENTE OU DECLARATION D'INTENTION D'ALIENER	25 B RUE DES FOLIES	01/08/2012	Conforme	1ère visite
MORET SUR LOING	AC-VENTE OU DECLARATION D'INTENTION D'ALIENER	26 RUE DE MADAME	13/09/2012	Non-conforme	1ère visite
MORET SUR LOING	AC-VENTE OU DECLARATION D'INTENTION D'ALIENER	18 RUE DE LA CROIX ROUGE	05/09/2012	Conforme	1ère visite
MORET SUR LOING	AC-VENTE OU DECLARATION D'INTENTION D'ALIENER	3 RUE DE LANGIN	22/08/2012	Conforme	1ère visite
MORET SUR LOING	AC-VENTE OU DECLARATION D'INTENTION D'ALIENER	20 ROUTE DE SAINT MAMMES	18/10/2012	Non-conforme	1ère visite
MORET SUR LOING	AC-VENTE OU DECLARATION D'INTENTION D'ALIENER	107 B AVENUE GEORGES CLEMENCEAU	24/10/2012	Conforme	1ère visite
MORET SUR LOING	AC-VENTE OU DECLARATION D'INTENTION D'ALIENER	51 RUE DE GROS BOIS	13/11/2012	Conforme	1ère visite
MORET SUR LOING	AC-VENTE OU DECLARATION D'INTENTION D'ALIENER	26 RUE DOCTEUR EMILE BERGERON	19/11/2012	Non-conforme	1ère visite
	AND	44 QUAI DE SEINE	03/05/2012	Conforme	1ère visite

MAMMES				S. Maria Land	
SAINT MAMMES	AND	7 RUE GRANDE	11/12/2012	Non-conforme	1ère visite
SAINT MAMMES	AND	23 QUAI DE SEINE	11/12/2012	Non-conforme	1ère visite
SAINT MAMMES	AC-VENTE OU DECLARATION D'INTENTION D'ALIENER	23 RUE DES TROP CHERES	26/04/2012	Conforme	1ère visite
SAINT MAMMES	AC-VENTE OU DECLARATION D'INTENTION D'ALIENER	10 B QUAI DE LA CROIX BLANCHE	23/05/2012	Conforme	1ère visite
SAINT MAMMES	AC-VENTE OU DECLARATION D'INTENTION D'ALIENER	13 RUE DU CLOS	26/06/2012	Non-conforme	1ère visite
SAINT MAMMES	AC-VENTE OU DECLARATION D'INTENTION D'ALIENER	7 QUAI DE LA CROIX BLANCHE	04/09/2012	Conforme	1ère visite
SAINT MAMMES	AC-VENTE OU DECLARATION D'INTENTION D'ALIENER	24 RUE DE L EGLISE	04/12/2012	Conforme	1ère visite
SAINT MAMMES	AC-VENTE OU DECLARATION D'INTENTION D'ALIENER	2 RUE DES MONTHIEVRES	04/12/2012	Conforme	1ère visite

7 branchements neufs ont été réalisés au cours de l'exercice 2012.

Commune	Date	Rue	Nombre	Diamètre (mm)
Ecuelles	16/08/12	14 bis av. de Sens		1 160 mm
Ecuelles	20/09/12	3 Rue de l'Orangerie		1 160 mm
Ecuelles	17/12/12	1 bis Rue du Paradis	5/8 day 2004 days	1 160 mm
Moret sur Loing	14/11/12	34 Chemin Des Gros		1 160 mm
St Mammès	03/10/12	31 Rue des Bois		1 160 mm
St Mammès	14/11/12	face 29 Longues Raies		1 160 mm
St Mammès	22/11/12	9 Rue du Capitaine Ballot		1 160 mm

Les désobstructions sur canalisations

4 désobstructions ont eu lieu au cours de l'exercice 2012.

Commune	Date	Rue	Linéaire curé - Diamètre
ECUELLES	06/01/2012	AVENUE DE SENS	50 ml- DN200
SAINT MAMMES	27/12/2012	RUE PASTEUR	40 ml- DN200
MORET SUR LOING	03/04/2012	PLACE DE LA DIVISION LECLERC	25 ml
SAINT MAMMES	13/04/2012	QUAI DU LOING	50 ml

Les interventions de génie civil réalisées par la collectivité:

Commune	Motif d'intervention	Rue	Réalisé par
ECUELLES	Réparation avaloirs	Rue Clos Bourrier- Avenue de Sens	ECUELLES
MORET SUR LOING	Réparation d'une grille	1 bis, Quai du Canal	MORET SUR LOING

6.6. Intervention sur les postes

La synthèse des interventions préventives et curatives est jointe ci-dessous :

Interventions préventives :

installations	Interventions d'entretien du poste	curage du poste	interventions électriques	Autres	Total
PR1 Beauregard	4	2	2	1	9
PR2 Tannerie	4	1	0	0	5
PR3 Ravanne	4	3	3	0	10
PR4 Orvanne	4	3	4	1	12
PR5 Rue du Port	4	2	2	0	8
PR6 Fontaine	4	1	1	0	6
PR1 Champs de Mars	4	4	2	2	12
PR2 Pêcherie	4	1	0	1	6
PR3 Centre culturel	4	1	3	0	8
PR4 Prugniat	4	0	2	0	6
PR5 Donjon	4	0	2	3	9
PR6 Cul de sac	4	0	1	0	5
PR7 Madame	4	0	2	1	7
PR2 Pasteur	4	2	2	0	8
PR3 Trop Chère	4	2	2	0	8
PR4 Port la celle	4	2	1	0	7

Interventions curatives:

installations	Débouchage de pompes	interventions électriques	Autres	Total
PR1 Beauregard	7	0	0	7
PR2 Tannerie	0	1	0	1
PR3 Ravanne	3	1	2	6
PR4 Orvanne	11	0	0	11
PR5 Rue du Port	2	4	1	7
PR6 Fontaine	1	0	0	1
PR1 Champs de Mars	1	0	1	2
PR2 Pêcherie	. 2	1	0	3
PR3 Centre culturel	0	0	0	0
PR4 Prugniat	0	0	0	0
PR5 Donjon	2	0	6	8
PR6 Cul de sac	0	0	0	0
PR7 Madame	0	1	3	4
PR2 Pasteur	1	1	0	2
PR3 Trop Chère	1	0	1	2
PR4 Port la celle	2	0	2	4

Les interventions préventives :

Libellé installation	Date	Commentaires
PR BEAUREGARD	11/01/12	curage du poste et retraitement des déchets
PR BEAUREGARD	06/06/12	curage du poste et retraitement des déchets
PR BEAUREGARD	23/07/12	sauvegarde programme sofrel
PR BEAUREGARD	12/09/12	réparation des chaînes
PR BEAUREGARD	28/10/12	intervention SOCOTEC
PR CENTRE CULTUREL	25/01/12	curage du poste et retraitement des déchets
PR CENTRE CULTUREL	01/02/12	remise à jour des alarmes
PR CENTRE CULTUREL	04/05/12	intervention suite rapport socotec
PR CENTRE CULTUREL	28/10/12	intervention SOCOTEC
PR CHAMPS DE MARS	04/01/12	changement poire GB
PR CHAMPS DE MARS	21/02/12	écrémage du poste
PR CHAMPS DE MARS	02/03/12	changement des chaînes des 2 groupes électropompes
PR CHAMPS DE MARS	11/05/12	intervention suite rapport socotec
PR CHAMPS DE MARS	30/05/12	curage du poste et retraitement des déchets
PR CHAMPS DE MARS	04/09/12	curage du poste et retraitement des déchets
PR CHAMPS DE MARS	25/10/12	curage du poste et retraitement des déchets
PR CHAMPS DE MARS	28/10/12	intervention SOCOTEC
PR CUL DE SAC	28/10/12	intervention SOCOTEC
PR DONJON	04/05/12	intervention suite rapport socotec
PR DONJON	10/07/12	remise en service sonde
PR DONJON	28/10/12	intervention SOCOTEC
PR DONJON	14/11/12	renouvellement de l'hydraulique
PR DONJON	22/11/12	renouvellement de l'hydraulique (finalisation)
PR FONTAINE ST REMY	06/06/12	curage du poste et retraitement des déchets
PR FONTAINE ST REMY	28/10/12	intervention SOCOTEC
PR MADAME	16/01/12	remise en service sonde
PR MADAME	15/05/12	intervention suite rapport socotec
PR MADAME	28/10/12	intervention SOCOTEC
PR ORVANNE	25/01/12	curage du poste et retraitement des déchets
PR ORVANNE	09/05/12	intervention suite rapport socotec
PR ORVANNE	06/06/12	curage du poste et retraitement des déchets
PR ORVANNE	13/07/12	sauvegarde programme sofrel
PR ORVANNE	26/09/12	changement du disjoncteur EDF
PR ORVANNE	16/10/12	curage du poste et retraitement des déchets
PR ORVANNE	24/10/12	changement du groupe électropompe 1
PR ORVANNE	28/10/12	intervention SOCOTEC
PR PASTEUR	13/04/12	curage du poste et retraitement des déchets
PR PASTEUR	10/05/12	curage du poste et retraitement des déchets
PR PASTEUR	04/09/12	changement batterie
PR PASTEUR	28/10/12	intervention SOCOTEC
PR PECHERIE	21/02/12	curage du poste et retraitement des déchets
PR PECHERIE	29/05/12	réfection de la canalisation de refoulement du PR Ecu
PR PORT DE LA CELLE	10/05/12	curage du poste et retraitement des déchets
PR PORT DE LA CELLE	10/10/12	curage du poste et retraitement des déchets
PR PORT DE LA CELLE	28/10/12	intervention SOCOTEC
PR PRUGNIAT	27/07/12	sauvegarde programme sofrel
PR PRUGNIAT	28/10/12	intervention SOCOTEC
PR RAVANNE	25/01/12	curage du poste et retraitement des déchets
PR RAVANNE	15/05/12	intervention suite rapport socotec

Libellé installation	Date	Commentaires
PR RAVANNE	06/06/12	curage du poste et retraitement des déchets
PR RAVANNE	16/10/12	curage du poste et retraitement des déchets
PR RAVANNE	28/10/12	intervention SOCOTEC
PR RAVANNE	05/11/12	changement carte alimentation
PR RUE DU PORT	18/01/12	curage du poste et retraitement des déchets
PR RUE DU PORT	09/05/12	intervention suite rapport socotec
PR RUE DU PORT	06/06/12	curage du poste et retraitement des déchets
PR RUE DU PORT	28/10/12	intervention SOCOTEC
PR TANNERIE	11/01/12	curage du poste et retraitement des déchets
PR TROPS CHERES	10/02/12	changement relais de phase
PR TROPS CHERES	10/05/12	curage du poste et retraitement des déchets
PR TROPS CHERES	09/10/12	curage du poste et retraitement des déchets
PR TROPS CHERES	28/10/12	intervention SOCOTEC

Les interventions curatives :

Libellé installation	Date intervention	Commentaires
PR BEAUREGARD	03/05/12	débouchage du groupe électropompe 1 par inversion de phase
PR BEAUREGARD	03/06/12	débouchage du groupe électropompe 1 par inversion de phase
PR BEAUREGARD	14/06/12	débouchage du groupe électropompe 2 par inversion de phase
PR BEAUREGARD	29/06/12	débouchage du groupe électropompe 2 par inversion de phase
PR BEAUREGARD	05/07/12	débouchage du groupe électropompe 2 par inversion de phase
PR BEAUREGARD	19/09/12	débouchage des groupes électropompes 1 et 2
PR BEAUREGARD	17/12/12	débouchage des groupes électropompes 1 et 2 par inversion de phase
PR CHAMPS DE MARS	17/10/12	défaut sonde reset
PR CHAMPS DE MARS	17/12/12	débouchage des groupes électropompes 1 et 2
PR DONJON	08/03/12	sonde disjonctée
PR DONJON	12/03/12	déblocage de la sonde
PR DONJON	18/03/12	réamorçage du groupe électropompe 2
PR DONJON	11/04/12	poire Gb HS remplacement
PR DONJON	18/04/12	déblocage de la sonde
PR DONJON	22/04/12	arrêt de la sonde
PR DONJON	14/11/12	curage du poste et retraitement des déchets
PR DONJON	22/11/12	curage du poste et retraitement des déchets
PR FONTAINE ST REMY	23/11/12	débouchage du groupe électropompe 1 par inversion de phase
PR MADAME	20/03/12	déblocage de la sonde
PR MADAME	03/07/12	défaut trans, contrôle ligne télécom ok
PR MADAME	03/09/12	déblocage régulateur de niveau
PR MADAME	15/11/12	déblocage des régulateurs de niveau
PR ORVANNE	04/04/12	débouchage du groupe électropompe 1 par inversion de phase
PR ORVANNE	05/04/12	débouchage du groupe électropompe 1 par levage
PR ORVANNE	10/04/12	débouchage du groupe électropompe 2 par inversion de phase
PR ORVANNE	15/05/12	débouchage du groupe électropompe 2 par inversion de phase
PR ORVANNE	16/05/12	débouchage du groupe électropompe 2 par levage
PR ORVANNE	17/05/12	débouchage du groupe électropompe 1 par inversion de phase
PR ORVANNE	21/05/12	débouchage du groupe électropompe 2 par inversion de phase
PR ORVANNE	03/06/12	débouchage du groupe électropompe 2 par inversion de phase
PR ORVANNE	04/06/12	débouchage du groupe électropompe 1 et 2 par levage
PR ORVANNE	05/06/12	débouchage du groupe électropompe 1 par inversion de phase
PR ORVANNE	23/08/12	débouchage du groupe électropompe 2 par inversion de phase
PR PASTEUR	30/10/12	débouchage du groupe électropompe 1 par inversion de phase

Libellé installation	Date intervention	Commentaires
PR PASTEUR	28/12/12	PR disjoncté: ok
PR PECHERIE	16/02/12	débouchage de la canalisation entre le PR et Pr écu
PR PECHERIE	16/02/12	défaut secteur remise en service
PR PECHERIE	20/09/12	débouchage canalisation PR Ecu
PR PORT DE LA CELLE	04/01/12	défaut sonde reset
PR PORT DE LA CELLE	17/04/12	débouchage du groupe électropompe 1 par inversion de phase
PR PORT DE LA CELLE	24/04/12	débouchage du groupe électropompe 1 par inversion de phase
PR PORT DE LA CELLE	31/12/12	déblocage du régulateur de niveau
PR RAVANNE	04/01/12	déblocage du régulateur de niveau
PR RAVANNE	26/01/12	débouchage du groupe électropompe 2 par levage
PR RAVANNE	20/03/12	déblocage du régulateur de niveau
PR RAVANNE	12/08/12	débouchage des groupes électropompes 1 et 2
PR RAVANNE	12/09/12	débouchage des groupes électropompes 1 et 2
PR RAVANNE	04/11/12	défaut sofrel
PR RUE DU PORT	05/01/12	défaut secteur remise en service
PR RUE DU PORT	03/04/12	défaut secteur remise en service
PR RUE DU PORT	10/04/12	défaut secteur remise en service
PR RUE DU PORT	30/04/12	défaut du groupe électropompe 1 contrôle Ras
PR RUE DU PORT	14/07/12	défaut secteur remise en service
PR RUE DU PORT	30/07/12	débouchage des groupes électropompes 1 et 2
PR RUE DU PORT	21/11/12	débouchage du groupe électropompe 1 par inversion de phase
PR TANNERIE	19/09/12	défaut secteur remise en service
PR TROPS CHERES	14/04/12	débouchage du groupe électropompe 1 par inversion de phase
PR TROPS CHERES	21/05/12	déblocage du régulateur de niveau