

2012

RAPPORT ANNUEL DU DÉLÉGATAIRE

SIDASS (Vernou- La Celle sur Seine)

*« Une année de performance et de gestion durable
de votre service public de l'assainissement »*

Conforme au décret 2005-236 du 14 mars 2005



 **VEOLIA**
EAU

Gestion du document	Auteur Agence de Fontaienbleau	Date
Validation	Yannick GOGUELAT	31/05/2013

0275
0275

2012



SYNTHESE DU RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE

SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT - COMMUNES DESSERVIES VERNOU LA CELLE SUR SEINE

LES CHIFFRES DU SERVICE

2 712	1 012	1	3 000	30	125 451
Habitants desservis	Abonnés (clients)	Installation(s) de dépollution	Capacité de dépollution (EH)	Longueur de réseau (km)	Volume traité (m ³)

PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS DE L'ANNEE

Conformément au schéma directeur d'assainissement, une étude est en cours sur les déversoirs d'orage Rue du Port afin de limiter les rejets au milieu naturel.

Le stockage des boues sur le site de la station d'épuration étant limité, la mise en place d'une table d'égouttage pourrait résoudre la question.

L'essentiel de l'année 2012

TRAVAUX A PREVOIR A COURT OU MOYEN TERME

Le dégrilleur nécessite une réhabilitation complète afin de pérenniser les ouvrages en aval.

L'accès à la station d'épuration est difficile du fait de la dégradation avancée de la voirie.



Indicateurs du service

L'ACTIVITE CLIENTELE		PRODUCTEUR	VALEUR
	Nombre de communes desservies	Délégataire	1
[D201.0]	Nombre d'habitants desservis total (estimation)	Collectivité (2)	2 712
	Nombre total d'abonnés (clients)	Délégataire	1 012
	- Nombre d'abonnés du service	Délégataire	1 012
	- Nombre d'autres services (réception d'effluent)	Délégataire	0
	Assiette totale de la redevance	Délégataire	126 423 m3
	- Assiette de la redevance des abonnés du service	Délégataire	126 423 m3
	- Assiette de la redevance « autres services » (réception d'effluent)	Délégataire	0 m3
[D202.0]	Nombre d'autorisations de déversement	Collectivité (2)	5
QUALITE DU SERVICE A L'USAGER		PRODUCTEUR	VALEUR
[P251.1]	Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers	Délégataire	0,00 u/1000 habitants
[P258.1]	Taux de réclamations	Délégataire	0,00 u/1000 abonnés
[P257.0]	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente	Délégataire	0,36 %
[P207.0]	Abandons de créance et versements à un fonds de solidarité	Collectivité (2)	
PRIX DU SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT		PRODUCTEUR	VALEUR
[D204.0]	Prix TTC par m ³ pour 120 m ³ (assainissement seul)	Délégataire	1,80 Euro/m3
COLLECTE DES EAUX USEES		PRODUCTEUR	VALEUR
	Nombre de désobstructions sur réseau	Délégataire	15
	Longueur de canalisation curée	Délégataire	2 555 ml
LA DEPOLLUTION		PRODUCTEUR	VALEUR
	Volume arrivant (collecté)	Délégataire	125 451 m3
	Charge moyenne annuelle entrante en DBO5	Délégataire	80 kg/j
	Charge moyenne annuelle entrante en EH	Délégataire	1 340 eh
	Volume traité	Délégataire	125 451 m3
L'EVACUATION DES BOUES ET DES DECHETS		PRODUCTEUR	VALEUR
[P203.0]	Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration	Délégataire	20,8 t MS
	Masse de refus de dégrillage évacués	Délégataire	1,0 t
	Masse de sables évacués	Délégataire	0 t
	Volume de graisses évacuées	Délégataire	43,5 m3



LA PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE		PRODUCTEUR	VALEUR
[P201.1]	Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées	Collectivité (2)	
[P203.3]	Conformité de la collecte des effluents	Police de l'eau (3)	
[P255.3]	Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées	Collectivité (1)	20
[P204.3]	Conformité des équipements d'épuration	Police de l'eau (3)	
[P254.3]	Conformité des performances des équipements d'épuration	Déléataire (3)	100,0 %
[P205.3]	Conformité de la performance des ouvrages d'épuration	Police de l'eau (3)	100,00
	Conformité réglementaire des rejets (arrêté préfectoral)	Déléataire	100
	Conformité réglementaire des rejets (directive européenne)	Déléataire	100
[P206.3]	Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes	Déléataire	100 %
[P301.3]	Taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif	Déléataire (3)	
LA GESTION DU PATRIMOINE		PRODUCTEUR	VALEUR
	Linéaire du réseau de collecte	Collectivité (2)	25 289 ml
[P202.2]	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte	Déléataire	40
[P252.2]	Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage pour 100 km de réseau	Déléataire	3,95 u/100 km
[P253.2]	Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées	Collectivité (2)	0,43
	Nombre de postes de relèvement	Déléataire	8
	Nombre d'usines de dépollution	Déléataire	1
	Capacité de dépollution en équivalent-habitants	Déléataire	3 000 eh
LA SATISFACTION DES USAGERS ET L'ACCES A L'EAU		PRODUCTEUR	VALEUR
	Existence d'une mesure de satisfaction clientèle	Déléataire	Mesure statistique d'entreprise
	Taux de satisfaction globale par rapport au Service	Déléataire	80,40
	Existence d'une Commission consultative des Services Publics Locaux	Déléataire	Non
	Existence d'une Commission Fonds Solidarité Logement	Déléataire	Oui
LES CERTIFICATIONS		PRODUCTEUR	VALEUR
	Obtention de la certification ISO 9001	Déléataire	Certification obtenue par l'exploitant
	Obtention de la certification ISO 14001 (usine)	Déléataire	0 usine(s)
	Obtention de la certification ISO 14001 (réseau)	Déléataire	Non
	Liaison du service à un laboratoire accrédité	Déléataire	Oui

(1) Le déléataire fournit dans le corps du rapport les informations en sa possession en fonction de la prise en compte dans son contrat de délégation de l'arrêté du 22 juin 2007

(2) Les éléments de calcul connus du déléataire sont fournis dans le corps du présent rapport

(3) Définition en attente de texte réglementaire ou d'adaptation du système d'information

En grisé figurent les codes indicateurs exigibles seulement pour les rapports soumis à examen de la CCSPL



Rendements épuratoires par usine

Vernou la Celle	Producteur	Valeur
Rendement moyen annuel en DCO	Délégataire	95 %
Rendement moyen annuel en DBO5	Délégataire	99 %
Rendement moyen annuel en MES	Délégataire	99 %



Une organisation tournée vers les Clients



Votre lieu d'accueil

Veolia Eau Fontainebleau
47 bis, Rue Guerin
77300 FONTAINEBLEAU

Toutes les démarches sans se déplacer

*Pour toutes les questions relatives aux abonnements contactez-nous
du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi de 9h à 12h.*

www.service-client.veoliaeau.fr

Vos urgences 7 jours sur 7, 24h sur 24

*Pour tout débordement, obstruction, incident ou fait anormal
touchant le réseau, un branchement, un poste de relèvement ou une usine de
dépollution,*

nous intervenons jour et nuit.

Un seul numéro : 0969 360 400



SOMMAIRE

1. L'ESSENTIEL	11
1.1. Le contrat	12
1.2. Chiffres clés et faits marquants	13
2. LA QUALITE DU SERVICE	15
2.1. Les moyens mobilisés	16
2.2. Le patrimoine du service	20
2.3. La performance et l'efficacité opérationnelle	26
2.4. Les services aux clients	40
3. LA VALORISATION DES RESSOURCES	45
3.1. La protection du milieu naturel	46
3.2. L'énergie	47
3.3. La valorisation des boues et des sous-produits	48
4. LA RESPONSABILITE SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE	51
4.1. Le prix du service public de l'eau	52
4.2. L'accès aux services essentiels	53
4.3. La formation et la sécurité des personnes	54
4.4. L'empreinte environnementale du service	55
4.5. Les relations avec les parties prenantes	56
5. RAPPORT FINANCIER DU SERVICE	57
5.1. Le Compte Annuel de Résultat de l'Exploitation de la Délégation (CARE)	58
5.2. Le patrimoine du service	60
5.3. Les investissements et le renouvellement	61
5.4. Les engagements à incidence financière	63
6. ANNEXES	67
6.1. Bilan énergétique du patrimoine	68
6.2. Le bilan de conformité détaillé par usine	69
6.3. Annexes financières	76
6.4. Les nouveaux textes réglementaires	85
6.5. Glossaire	91
6.6. Détail des interventions réalisées par le délégataire	96
6.7. Les interventions sur les postes	99



1.

L'ESSENTIEL

S/P.FB1
04.07.13

1.1. Le contrat

- **Délégataire :** VEOLIA EAU - Compagnie Générale des Eaux
- **Périmètre du service :** VERNOU LA CELLE SUR SEINE
- **Nature du contrat :** Affermage
- **Prestations du contrat :** Dépollution, Gestion clientèle, Refoulement, relèvement, Collecte des eaux usées


→ **Durée du contrat**

Date de début : 01/01/2004

Date de fin : 31/12/2015

→ **Liste des avenants**

Avenant N°	Date d'effet	Commentaire
1	05/01/2009	Intégration de nouveaux équipements et augmentation de la dotation de renouvellement

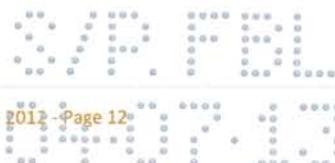

1.2. Chiffres clés et faits marquants

CHIFFRES CLES

2 712 habitants desservis¹

1 012 clients raccordés

1 usine(s) de dépollution d'une capacité totale de 3 000 équivalents habitants.

8 poste(s) de relèvement

30 km de canalisations constituant le réseau de collecte des eaux usées, des eaux pluviales, hors branchements

FAITS MARQUANTS

Conformément au schéma directeur d'assainissement, une étude est en cours sur les déversoirs d'orage Rue du Port afin de limiter les rejets au milieu naturel.

Le stockage des boues sur le site de la station d'épuration étant limité, la mise en place d'une table d'égouttage pourrait résoudre la question.

Service

Un service accessible en permanence

Veolia Eau a lancé en 2012 l'application « L'eau chez vous » qui permet d'effectuer directement depuis son smartphone la plupart des démarches : consulter son compte, envoyer son relevé de compteur, payer sa facture, connaître la qualité de l'eau dans sa commune, ou encore être informé en cas de travaux sur le réseau de distribution d'eau.

Une nouvelle agence en ligne

Veolia Eau a lancé en décembre 2012 une nouvelle agence en ligne, qui offre aux abonnés de nouvelles fonctionnalités et une navigation plus rapide pour gérer leurs opérations à distance avec plus de simplicité.

¹ Nombre d'habitants desservis total communiqué par la Collectivité, ou à défaut estimation avec base de calcul conforme au décret n° 2008-1477 du 30/12/2008 à partir de l'exercice 2009 (cf. définition dans le glossaire du présent document)

Valorisation

Des consommations d'énergie optimisées.

Veolia Eau a mis en œuvre sur l'ensemble des installations une démarche de management de la performance énergétique. Ce paramètre est systématiquement pris en compte dans le renouvellement des équipements. Au-delà de la gestion optimisée du service, cette démarche s'accompagne d'une réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Responsabilité

Des solutions solidaires pour garantir l'accès à l'eau

Veolia Eau est partenaire des Fonds départementaux de solidarité, à travers le Fond de Solidarité Logement (FSL). Sur le périmètre Ile de France, Veolia Eau a contribué en 2012 au soutien de ce dispositif à hauteur de 71 480 €, et de 1239 personnes.

Faire vivre la diversité dans l'entreprise

Grâce aux actions entreprises en faveur du handicap et pour permettre le maintien dans l'emploi, les salariés handicapés représentent près de 7% des effectifs de Veolia Eau Ile de France. Une campagne de sensibilisation pour améliorer la prise en compte du handicap au quotidien a été lancée en interne en 2012.

Solidarité et accès au service pour tous.

Afin d'améliorer l'accès au service des personnes sourdes et malentendantes, Veolia Eau propose depuis 2012 via la plateforme Accéo, une transcription des appels par un interprète.





2.

**LA QUALITE
DU SERVICE**



2.1. Les moyens mobilisés

LE SERVICE

Veolia Eau mobilise des moyens nationaux, régionaux et locaux pour vous apporter toute son expertise et garantir une haute performance de service.

Les fonctions support : des services experts

Chaque Direction Régionale de Veolia Eau dispose de services experts dans les domaines de :

- ◆ la clientèle
- ◆ la maîtrise technique et l'aide à l'exploitation
- ◆ la qualité, la sécurité et l'environnement
- ◆ les ressources humaines et la formation
- ◆ la finance
- ◆ l'informatique technique et de gestion
- ◆ la communication
- ◆ la veille juridique et réglementaire.

Garante de la bonne exécution des contrats de gestion déléguée, la Direction Régionale détermine les orientations et les objectifs de performance durable et veille au renforcement de la compétitivité de l'entreprise tout en améliorant la qualité du service afin de mieux répondre aux attentes des collectivités locales et de leurs habitants.

→ *L'organisation locale : mettre nos compétences au plus près du terrain*

En 2012 Veolia Eau a développé une nouvelle vision métier en organisant ses compétences au plus près du terrain.


Trois filières métiers ont été créées :

- ◆ une filière exploitation structurée autour de services réseaux et usines, eau et assainissement,
- ◆ une filière dédiée à la clientèle,
- ◆ une filière développement en charge de la mise au point de nouvelles offres.

Afin de renforcer la proximité avec ses clients Veolia Eau a créé une fonction de Responsable de Contrat. Chaque collectivité dispose ainsi d'un interlocuteur dédié.

UNE ORGANISATION AU PLUS PRES DE NOS CLIENTS

A l'écoute des collectivités locales et de leurs besoins, cette nouvelle organisation est fondée sur la proximité, la réactivité de ses équipes et la traçabilité de ses actions. L'exploitation de votre contrat est assurée par les équipes rattachées au Centre Sud-Est basé à Melun. Placé sous la responsabilité d'Arnaud Penverne, le Centre Sud-Est anime et pilote l'activité de ses directions et services implantés sur les départements de l'Essonne et de la Seine et Marne.

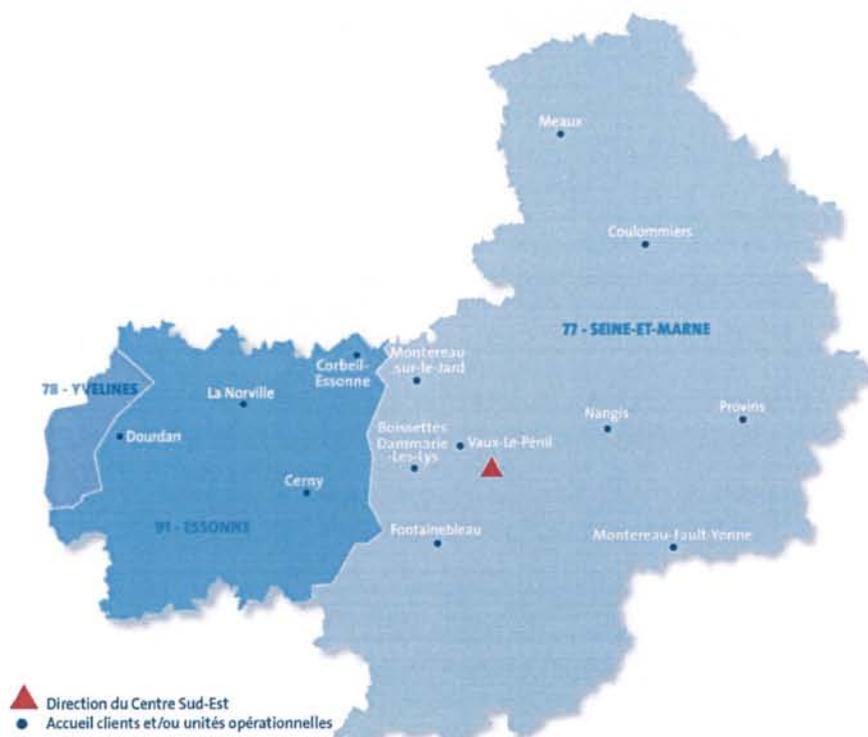


Le Centre Sud-Est assure l'ensemble des missions liées à l'exploitation des services d'eau et d'assainissement, pour le compte des collectivités ou des clients industriels :

- > Gestion des services de production et de distribution d'eau potable, maintenance des installations, réalisation des travaux sur le réseau
- > Gestion des services d'assainissement collectifs et non-collectifs, réseaux eaux pluviales, maintenance des installations, réalisation des travaux sur le réseau
- > Surveillance écologique des cours d'eau et des périmètres de protection, prévention et lutte contre les pollutions, recherche et mobilisation de nouvelles ressources...
- > Contrôle de la qualité des eaux de baignade, gestion des piscines, nettoyage des plans d'eau...

Le Centre Sud-Est est composé de 345 collaborateurs expérimentés, au service de nos clients.

Le Centre Sud-Est en chiffres	
121 contrats eau potable	
179 000 abonnés eau potable soit 546 000 habitants	
49.9 millions m ³ vendus par an	
167 points de production	
4 677 km de réseaux de distribution	
118 contrats assainissement	
168 000 usagers assainissement soit 543 000 habitants	
103 unités de dépollution	
517 postes de relèvement	
2 700 km de réseaux de collecte	
8 contrats industriels	

SIFPA
04.07.13

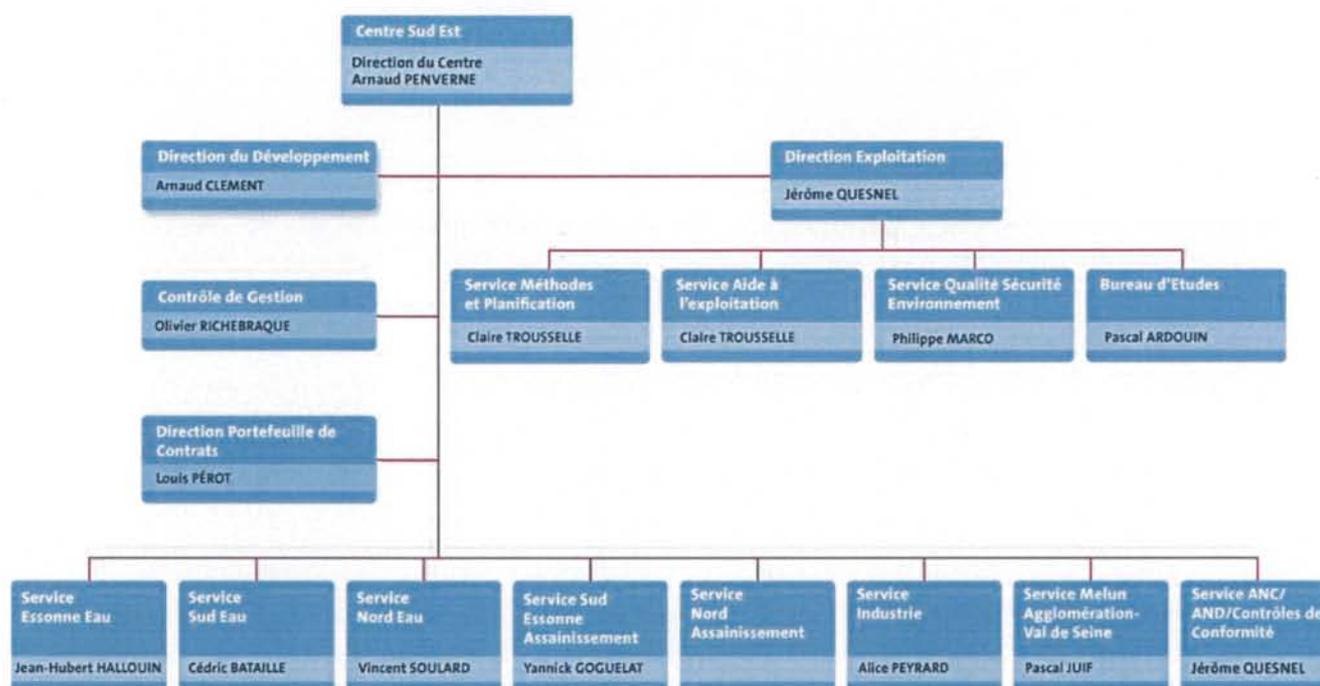

Organigramme au 31/12/2012

Il s'appuie sur 8 services, relais de proximité, qui assurent le bon fonctionnement des installations sur le terrain (usines, réseaux...). Chaque service regroupe 2 à 3 unités opérationnelles, au plus près des besoins locaux, permettant à chaque collectivité couverte d'être située à moins d'une vingtaine de kilomètres d'une implantation locale de Veolia Eau.

Votre contrat est rattaché au service Sud et Essonne Assainissement et appuyé par l'Unité Fontainebleau.

La direction Exploitation apporte son expertise et son soutien à l'exploitation à travers 4 services. Parmi eux le service Méthodes et Planification centralise la planification et l'organisation de toutes les interventions : clientèle, réseau et maintenance des ouvrages.

Les services de la direction régionale en soutien des centres et services locaux

Veolia Eau Ile de France est organisé autour de 3 centres, et d'une direction régionale basée à Nanterre. Ces services supports apportent leurs moyens et expertise aux centres et services locaux.

La Direction des Exploitations

La Direction des Exploitations assure et contrôle la bonne action application du système de management intégré « Qualité Sécurité Environnement » sur toute la région, vérifie la bonne application des procédures et modes opératoires, adapte nos pratiques dans un objectif d'amélioration permanente de la qualité des services. Elle coordonne les achats et approvisionnements de la Région et pilote le reporting.

La Direction Commerce

A la disposition des centres et pour le compte des collectivités, ce service instruit tous les types de dossiers contractuels et apporte des conseils en matière de droit contractuel et de réglementation sur l'eau et l'assainissement. En cas de besoin, il peut solliciter la direction juridique nationale de Veolia Eau.

La Direction Clientèle

La Direction Clientèle intervient tout au long de la relation avec le client consommateur. Elle est composée de 4 grands services « Facturation », « Recouvrement Contentieux », « Méthodes et Performances », « Centre Service Client » (centre d'appel unique pour l'ensemble des clients de la région Ile de France). Elle dispose également d'une unité « Eau Responsable » qui pilote l'accompagnement des clients particuliers ou copropriétés en difficultés financières. Au sein de chaque centre, des services relais assurent l'accueil clientèle ou les interventions au quotidien (relève, changement de compteur).

La Direction Technique

Technique est composée de plus de 30 ingénieurs et techniciens qui assistent et conseillent les exploitants dans leurs activités quotidiennes. Elle est organisée en 3 départements : « Traitement des Eaux », « Réseaux », « Etudes, Réalisations et Maintenance ».

Elle assure les études générales dans les domaines de l'eau et de l'assainissement, et dispose de spécialistes dans les techniques de cartographie informatisée, modélisation mathématique des réseaux. Ces équipes gèrent également le suivi des travaux.

La Direction des Systèmes d'Information

Elle propose et assure le fonctionnement d'outils adaptés permet d'anticiper et d'adapter les évolutions très rapides en ce domaine. Assure la maintenance du parc informatique et des logiciels de l'entreprise En outre, elle gère la cohérence informatique entre les différents niveaux organisationnels de la région.

La Direction Administrative et Financière

Elle a en charge le contrôle de gestion, la comptabilité, la gestion de trésorerie et le traitement de toutes les informations financières. Elle remet aux exploitants les comptes rendus financiers après validation par les commissaires aux comptes et reverse aux Collectivités ou organismes nationaux, les produits perçus pour leur compte.

La Direction de la Communication

Elle a pour mission d'accompagner les actions d'information souhaitées par les collectivités à destination des clients du service mais aussi des écoles concernant la qualité de l'eau, le prix de l'eau, les métiers de l'eau et de l'assainissement (ex : visites de site, journées pédagogiques).

La Direction des Ressources Humaines

Elle a en charge la gestion des 1468 collaborateurs de la région, qu'il s'agisse de la paye, de la formation ou de l'accompagnement de la politique de prévention des risques.

L'ORGANISATION DE L'ASTREINTE

Le service d'astreinte peut être mobilisé sur simple appel au Centre Service Clients. A ce numéro, 7 jours/7 et 24h/24, un interlocuteur est à votre disposition pour prendre en charge toute demande d'intervention ou pour vous renseigner sur la nature et la localisation des incidents en cours de réparation sur votre commune.



2.2. Le patrimoine du service

L'INVENTAIRE DES BIENS DU SERVICE

Le patrimoine de la collectivité, géré dans le cadre du service de l'assainissement confié à VEOLIA Eau est composé :

- ◆ des réseaux de collecte
- ◆ des ouvrages de transfert
- ◆ des postes de relèvement
- ◆ des branchements
- ◆ des usines de traitement

→ *Les installations et ouvrages de collecte*

Usines de dépollution	Capacité épuratoire en DBO5 (kg/j)	Capacité équivalent habitant (EH)	Capacité hydraulique (m3/j)	Qualification
Vernou la Celle	180	3 000	600	Bien de retour
Capacité totale :	180	3 000	600	

Capacité épuratoire en kg de DBO5 / j et capacité hydraulique en m3/j selon les données du constructeur, capacité en EH établie sur une base de 60 g de DBO5 par habitant et par jour.

Poste de relèvement / refoulement	type	Qualification
PR1 Face à la Gare (pont SNCF)	Refoulement	Bien de retour
PR2 Zone Artisanale	Refoulement	Bien de retour
PR3 Moulin des Serpes I	Refoulement	Bien de retour
PR4 Moulin des Serpes II	Refoulement	Bien de retour
PR5 Impasse de la Dame Jeanne	Refoulement	Bien de retour
PR6 Chemin de la Montagne	Refoulement	Bien de retour
PR7 La Celle derrière l'église	Refoulement	Bien de retour
PR8 Chemin du Port	Refoulement	Bien de retour

Autres installations	Qualification
DO1 rue de la Grande Paroisse	Bien de retour
DO2 rue du Port	Bien de retour
DO3 rue de la Maison Blanche	Bien de retour
DO4 route de Montereau	Bien de retour
DO5 rue du Larry	Bien de retour

→ *Les équipements du réseau*

Equipements de réseau		Qualification
Nombre de bouches d'égout, grilles avaloirs	223	Bien de retour
Nombre de regards	657	Bien de retour
Nombre de déversoirs d'orage	5	Bien de retour

→ *Les réseaux de collecte*

Canalisations		Qualification
Canalisations gravitaires (ml)	27 646	Bien de retour
dont eaux usées (séparatif)	12 264	Bien de retour
dont unitaires	10 366	Bien de retour
dont pluviales (séparatif)	5 016	Bien de retour
Canalisations de refoulement (ml)	2 659	Bien de retour
dont eaux usées (séparatif)	2 659	Bien de retour
dont unitaires	0	Bien de retour
dont pluviales (séparatif)	0	Bien de retour

LA GESTION PATRIMONIALE

Branchements, réseaux, postes de relèvement, usines de dépollution, installations de traitement des boues, bâtiments..., constituent un patrimoine physique et financier considérable pour la Collectivité.

Dans le cadre d'une responsabilité partagée – selon le cadre défini par le contrat - VEOLIA Eau met en œuvre une démarche de gestion durable et optimisée de ce patrimoine afin de garantir le maintien en bon état des ouvrages et le bon fonctionnement des équipements.

Grâce à des outils de connaissance du patrimoine et à son système d'information géographique, VEOLIA Eau met à jour l'intégralité des données patrimoniales du service. L'analyse de ces données permet à VEOLIA Eau d'apporter à la collectivité une connaissance détaillée de son patrimoine et de son état.

Grâce à ses outils d'analyse historique des données patrimoniales, VEOLIA Eau est à même de procéder au bon moment aux arbitrages entre réparation et renouvellement, et de proposer à la Collectivité, pour les opérations à sa charge, les éléments justifiant les priorités en matière de travaux d'investissement et de renouvellement.

→ *Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux et synthèse des opérations réalisées*

Pour l'année 2012, l'indice d'avancement de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eaux usées est de **40¹** :

	2008	2009	2010	2011	2012
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées	25	40	40	40	40

¹ Le mode de calcul de cet indicateur est décrit dans le glossaire, en annexe du présent rapport.



→ Taux moyen de renouvellement des réseaux

Le tableau suivant permet à la collectivité de calculer le taux moyen de renouvellement des réseaux d'assainissement, en ajoutant aux valeurs de la 2^{ème} ligne le linéaire renouvelé sous sa maîtrise d'ouvrage, en moyennant sur 5 ans et en divisant par la longueur totale du réseau :

	2008	2009	2010	2011	2012
Taux moyen de renouvellement des réseaux (%)	0,00	0,00	0,00	0,43	0,43
Longueur du réseau de collecte des eaux usées hors branchement (ml)	15 341	24 552	24 647	25 289	25 289
Longueur renouvelée totale (ml)	0	0	0	541	0
Longueur renouvelée par le délégataire (ml)	0	0	0	0	0

→ La situation des biens

Type d'installation	Localisation	Fonctionnement	Commentaires
Station d'épuration	Traitement des boues	Insuffisances	La capacité du silo à boues est insuffisante pour assurer le stockage des 12 mois de production. La mise en place d'une table d'égouttage permettrait de solutionner ce problème.
Postes de refoulement	PR La Celle		Mettre en place un dispositif anti- crue étanche afin d'éviter la mise à l'arrêt de poste en cas de crue de la Seine.

L'EXPLOITATION DU PATRIMOINE

La sécheresse des données reflète mal la réalité du quotidien de l'exploitation, ensemble d'actions complexes et coordonnées pour garantir le fonctionnement 24h/24h du service et apporter aux clients une qualité de service irréprochable.

VEOLIA Eau met en œuvre à ce titre deux types d'interventions :

- ♣ des opérations programmées d'entretien, maintenance, réparation ou renouvellement, définies grâce à des outils d'exploitation, analysant notamment les risques de défaillance,
- ♣ des interventions non programmées (urgences ou crises) qui nécessitent une réactivité maximale de ses équipes et qui, avec l'aide de procédures d'intervention parfaitement décrites et expérimentées, permettent en particulier que les interruptions du service restent l'exception.

La réalisation de ces interventions peut conduire à faire appel à des moyens mutualisés et aux équipes régionales et nationales d'experts.

VEOLIA Eau a déployé de nouveaux outils informatiques de maintenance des installations (GAMA) et de gestion des interventions (PICRU) qui viennent en appui des équipes locales pour optimiser les programmes d'intervention.



→ Installations

Il est à noter les arrêts des installations suivantes:

- PRFACE A LA GARE: arrêt du poste le 11/10/2012 pour curage du PR de la STEP.

Les installations font l'objet d'intervention d'entretien et de vérifications annuelles:

Installation	Date	Type d'intervention
Usine d'épuration - PR1 Face à la Gare - PR2 ZAC - PR3 Serpes Haut - PR4 Serpes Bas - PR5 Dames Jeanne - PR6 La Thurelle - PR7 La Celle - PR8 Chemin du Port	octobre 2012	vérification annuelle des installations électriques par un organisme agréé (SOCOTEC)
PR1 Face à la Gare - PR2 ZAC - PR3 Serpes Haut - PR4 Serpes Bas - PR5 Dames Jeanne - PR6 La Thurelle - PR7 La Celle - PR8 Chemin du Port - PR9 Le Chesnoy	Une fois par mois	Visite du PR comprenant le nettoyage des régulateurs de niveau, le contrôle de l'armoire électrique, et du débit des pompes
Usine d'épuration	Selon le planning	Mise en place et récupération des bilans 24 heures (12 au total)
Usine d'épuration	Une fois par semaine	Nettoyage des ouvrages – Relevés des index – Analyses

Le détail des interventions est joint en annexe.

→ Réseaux et branchements

Les interventions de curage préventif, d'inspection télévisée, de contrôle des branchements et désobstruction de réseaux et de branchements figurent dans la partie « La performance et l'efficacité opérationnelle » du présent chapitre.

LE RENOUVELLEMENT REALISE PAR VEOLIA EAU

Le renouvellement des installations techniques du service est un aspect important de l'exploitation d'un service d'eau ou d'assainissement : il conditionne l'avenir de court et long termes du service et, sur un cycle de vie complet des installations, pèse de l'ordre de 1/5ème dans ses coûts. A court terme, les actions d'exploitation permettent de maintenir ou d'améliorer la performance technique des installations. A long terme, elles deviennent insuffisantes pour compenser leur vieillissement, et il faut envisager leur remplacement, en cohérence avec les niveaux de service fixés par la collectivité.

L'expertise développée par VEOLIA Eau permet soit d'apporter les conseils à la Collectivité utiles à l'établissement de ses priorités patrimoniales, soit d'optimiser le renouvellement dont nous avons la charge dans une perspective de gestion durable du service.

VEOLIA Eau dispose de plateformes de tests et de programmes de R&D ayant vocation à sélectionner les équipements les plus adaptés à chaque opération et offrant le meilleur rapport qualité/fiabilité/coût/durée de vie.

Forte de son expérience de gestion de 200.000 km de réseaux d'eau potable et 70.000 km en assainissement en France, Veolia Eau a développé des outils avancés de gestion du patrimoine :

- ◆ Sur les réseaux d'eau potable, des outils d'estimation du risque de défaillance de chaque canalisation (MOSARE) et de programmation des chantiers, mais également d'optimisation à plus long terme des actions de renouvellement et d'entretien permettant de compenser la perte de performance du réseau due à son vieillissement (VISION).
- ◆ Sur les réseaux d'assainissement, la performance « technique » d'une canalisation peut être évaluée à partir de l'analyse de nombreuses informations, et notamment du résultat de son inspection (en particulier l'inspection télévisée – ITV). L'outil OctaVE consolide les données patrimoniales et d'exploitation et évalue les risques liés aux défauts de performance des réseaux d'assainissement pour programmer les investigations et les travaux de renouvellement.

Les outils de modélisation sont en outre utilisés pour dimensionner très précisément les installations lors de leur remplacement.

→ *Installations et ouvrages de collecte*

Installation	Date de réalisation	Commentaires
PR5	2012	Renouvellement de la sonde hydroranger

LES TRAVAUX NEUFS REALISES

→ Réseaux et branchements

Canalisations	2008	2009	2010	2011	2012	N/N-1
Longueur totale du réseau (km)	29,5	29,7	29,8	30,3	30,3	0,0%
Canalisations gravitaires (ml)	27 428	27 064	27 170	27 646	27 646	0,0%
<i>dont eaux usées (séparatif)</i>	13 226	11 824	11 919	12 264	12 264	0,0%
<i>dont unitaires</i>	8 740	10 069	10 069	10 366	10 366	0,0%
<i>dont pluviales (séparatif)</i>	5 462	5 171	5 182	5 016	5 016	0,0%
Canalisations de refoulement (ml)	2 115	2 659	2 659	2 659	2 659	0,0%
<i>dont eaux usées (séparatif)</i>	2 115	2 659	2 659	2 659	2 659	0,0%
<i>dont unitaires</i>	0	0	0	0	0	0%
<i>dont pluviales (séparatif)</i>	0	0	0	0	0	0%
Ouvrages annexes	2008	2009	2010	2011	2012	N/N-1
Nombre de bouches d'égout, grilles avaloirs	223	223	223	223	223	0,0%
Nombre de regards	690	657	657	657	657	0,0%
Nombre de déversoirs d'orage	5	5	5	5	5	0,0%

2.3. La performance et l'efficacité opérationnelle

VEOLIA Eau remplit chaque jour ses missions afin de délivrer un service public performant et responsable. Grâce à son savoir-faire, l'inventivité et l'engagement quotidien de ses équipes VEOLIA Eau fait progresser le niveau de performance des services dont elle assure la gestion.

LES INDICATEURS DE PERFORMANCE

Depuis 2002, VEOLIA Eau publie chaque année dans ses rapports annuels les indicateurs de performance institués par la FP2E et étendus depuis 2008 à tous les services publics d'eau en France dans le cadre de la réglementation sur l'eau (décret du 2 mai 2007).

INDICATEURS REGLEMENTAIRES (ARRETE DU 2 MAI 2007 – ANNEXE II)			
L'ACTIVITE CLIENTELE		PRODUCTEUR	VALEUR
[D201.0]	Nombre d'habitants desservis total (estimation)	Collectivité (2)	2 712
[D202.0]	Nombre d'autorisations spécifiques de déversement	Collectivité (2)	5
QUALITE DE SERVICE A L'USAGER		PRODUCTEUR	VALEUR
[P251.1]	Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers	Déléataire	0,00 u/1000 habitants
[P258.1]	Taux de réclamations	Déléataire	0,00 u/1000 abonné
[P257.0]	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente	Déléataire	0,36 %
[P207.0]	Abandons de créance et versements à un fonds de solidarité	Collectivité (2)	
PRIX DU SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT		PRODUCTEUR	VALEUR
[D204.0]	Prix TTC par m ³ pour 120 m ³ (assainissement seul)	Déléataire	1,80 Euro/m ³
GESTION FINANCIERE ET PATRIMONIALE		VALEUR	VALEUR
[P202.2]	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte	Déléataire	40
[P252.2]	Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage pour 100 km de réseau	Déléataire	3,95 u/100 km
[P253.2]	Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées	Collectivité (2)	
PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE		PRODUCTEUR	VALEUR
[P201.1]	Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées [P201.1]	Collectivité (2)	
[P203.3]	Conformité de la collecte des effluents	Police de l'eau (3)	
[P255.3]	Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées	Collectivité (1)	20
[P204.3]	Conformité des équipements d'épuration	Police de l'eau (3)	
[P254.3]	Conformité des performances des équipements d'épuration	Déléataire (3)	100,0 %
[P205.3]	Conformité de la performance des ouvrages d'épuration	Police de l'eau (3)	
[P206.3]	Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes	Déléataire	100 %



[P301.3]	Taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif	Délégataire (3)	
[P203.0]	Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration	Délégataire	20,8 t MS

INDICATEURS COMPLEMENTAIRES VEOLIA

SATISFACTION DES USAGERS ET ACCES A L'EAU	PRODUCTEUR	VALEUR
Existence d'une mesure de satisfaction clientèle	Délégataire	Mesure statistique d'entreprise
Existence d'une Commission consultative des Services Publics Locaux	Délégataire	Non
Existence d'une Commission Fonds Solidarité Logement	Délégataire	Oui

CERTIFICATION	PRODUCTEUR	VALEUR
Obtention de la certification ISO 9001	Délégataire	Certification obtenue par l'exploitant
Obtention de la certification ISO 14001 (usine)	Délégataire	0 unité(s)
Obtention de la certification ISO 14001 (réseau)	Délégataire	Non
Liaison du service à un laboratoire accrédité	Délégataire	Oui

(1) Le délégataire fournit dans le corps du rapport les informations en sa possession en fonction de la prise en compte dans son contrat de délégation de l'arrêté du 22 juin 2007

(2) les éléments de calcul connus du délégataire sont fournis dans le corps du présent rapport

(3) définition en attente de texte réglementaire

LA CERTIFICATION DU SERVICE

L'intégralité des périmètres opérationnels de VEOLIA Eau est certifiée ISO 9001.

Les activités de VEOLIA Eau en France sont certifiées ISO 14001¹ à hauteur de 60%.

VEOLIA Eau a été la première entreprise de l'eau à être certifiée pour la maîtrise des risques sanitaires (ISO 22000) et à obtenir la triple certification Qualité-Sécurité-Environnement pour un périmètre d'exploitation.

¹ Ce chiffre est calculé en pourcentage par rapport au chiffre d'affaires



Certificat

Certificate

N° 1996/6476.16

AFNOR Certification certifie que le système de management mis en place par :
AFNOR Certification certifies that the management system implemented by :

VEOLIA EAU ILE-DE-FRANCE

pour les activités suivantes :
for the following activities :

PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'EAU POTABLE.
COLLECTE ET TRAITEMENT DES EAUX USEES ET PLUVIALES.
ACCUEIL ET SERVICES AUX CLIENTS.
TRAVAUX HYDRAULIQUES ASSOCIES.
PRESTATIONS SUR MESURE POUR LES INDUSTRIELS.
GESTION DES DONNEES SUR LE SERVICE DE L'EAU ET LE MILIEU NATUREL.
DRINKING WATER PRODUCTION AND SUPPLY.
WASTE AND RAIN WATER COLLECTION AND TREATMENT.
CUSTOMER RECEPTION AND SERVICES.
RELATED HYDRAULIC WORKS.
PROVISION OF CUSTOMIZED SERVICES TO INDUSTRIALISTS.
DATA MANAGEMENT FOR THE WATER AND NATURAL ENVIRONMENT SERVICE.

a été évalué et jugé conforme aux exigences requises par :
has been assessed and found to meet the requirements of :

ISO 9001 : 2008

et est déployé sur les sites suivants :
and is deployed on the following locations :

Siège : 7, rue du Troisson ou Courty - FR 75008 PARIS
(Liste des agences certifiées en annexe n° 1 à n° 10)
(List of certified agencies on appendix n° 1 to n° 10)

De validité accordée à compter du :
Date of validity granted from :

2012-05-11

Arrêté le :
Date of issue :

2014-04-28

Le responsable de l'activité certifiée :
The certified activity manager :

(Signature)

F. MEALIX

Le Responsable Technique :
The Technical Manager :

(Signature)

M. PLASSE

17 rue de Valenciennes - 92011 La Plaine St Denis Cedex - France - T : +33 (0) 1 41 42 43 44 - F : +33 (0) 1 41 42 43 45
17 rue de Valenciennes - 92011 La Plaine St Denis Cedex - France - T : +33 (0) 1 41 42 43 44 - F : +33 (0) 1 41 42 43 45



L'EFFICACITE DE LA COLLECTE ET DE LA DEPOLLUTION DES EAUX USEES

Le niveau d'efficacité des services d'assainissement résulte de l'alliance de l'expertise des Hommes, du savoir-faire de VEOLIA Eau et de l'existence d'une véritable démarche de management de la performance.

En matière de formation, Veolia est la seule entreprise de services en France à disposer de Campus dédiés à ses métiers. Chaque année, les Campus VEOLIA dispensent plus de 210 000 heures de formation aux salariés de l'entreprise.

L'efficacité de la collecte

→ La maîtrise des entrants

La connaissance des raccordements domestiques et des déversements non domestiques dans le réseau de collecte, et leur surveillance étroite, sont indispensables à la bonne gestion de toute la filière en amont du système de traitement. En effet, elle est un des principaux moyens pour maîtriser les charges polluantes en entrée d'usine de dépollution, par temps sec comme en épisode pluvieux, et d'identifier les rejets accidentels.

→ L'avancement des politiques d'assainissement collectif est mesuré par le taux de desserte.

Le taux de desserte est le nombre d'abonnés (clients) desservis – au sens où le réseau existe devant l'immeuble - rapporté au nombre potentiel d'abonnés de la zone relevant de l'assainissement collectif (art. R 2224-6 du CGCT). Le nombre d'abonnés (clients) desservis ou abonnés sur le périmètre du service figure au tableau suivant, permettant à la collectivité de calculer ce taux.



	2008	2009	2010	2011	2012	N/N-1
Nombre d'abonnés (clients) desservis sur le périmètre du service	981	996	993	1 013	1 012	-0,1%

→ La conformité des branchements

Nombre de branchements contrôlés en 2012 : 14
 Nombre de contrôles conformes lors d'une première visite : 7
 Nombre de contrôles devenus conformes lors d'une visite suivante : 0
 Nombre de branchements anciens séparatifs contrôlés / Nombre de branchements anciens séparatifs : 100,00 %
 Nombre de contrôles réalisés depuis le début du contrat : 86
La liste des contrôles réalisés durant l'exercice se situe en annexe

Nombre de branchements contrôlés non-conformes en 2012 : 5
 Nombre de visite suivante sur les branchements non-conformes : 0
 Nombre de contrôles non-conformes (restant encore à traiter à ce jour) depuis le début du contrat : 0
 Nombre de branchements traités / Nombre total de branchements détectés non-conformes et restant à traiter : NC

→ Le contrôle des établissements non domestiques

Les effluents non domestiques peuvent présenter des caractéristiques physico-chimiques particulières ne permettant pas un traitement similaire à celui effectué dans un système de collecte et de traitement collectif des eaux usées domestiques classiques.

L'impact de ces effluents, s'ils ne sont pas maîtrisés, peut être important sur le fonctionnement et la gestion du système d'assainissement collectif, mais aussi sur le milieu naturel.

Le renforcement de la maîtrise des rejets non domestiques dans les réseaux publics d'assainissement contribue à :

- ◆ améliorer le fonctionnement du système de collecte,
- ◆ renforcer la fiabilité des ouvrages et préserver le patrimoine de la Collectivité,
- ◆ garantir les performances du système de traitement,
- ◆ garantir la qualité des boues, et leur innocuité,
- ◆ respecter la réglementation.

→ **L'identification des rejets d'eaux usées d'origine non domestique**

Chaque année, VEOLIA Eau établit un plan d'action de manière à cibler les établissements à contrôler en priorité dans l'année :

- ◆ A la demande de la Collectivité ou des industriels eux-mêmes : les services de l'Etat (DRIRE, ARS...) sont souvent à l'origine de la démarche des industriels,
- ◆ Après détection de substances pouvant nuire à la valorisation agricole des boues : VEOLIA Eau réalise une identification des établissements pouvant être à l'origine de la pollution grâce à son outil Actipol,
- ◆ Après constats d'anomalies sur le réseau de collecte : plaintes d'usagers, opérations d'autocontrôle du réseau, contrôles de conformité des branchements,
- ◆ Sur la base des éléments de l'Agence de l'Eau tels que le type d'activité ou la consommation d'eau.

Le recueil des données tenant compte de :

- ◆ La localisation à l'échelle de la Collectivité de l'ensemble des établissements déversant dans les réseaux des eaux usées autres que domestiques,
- ◆ L'évaluation des principaux apports - synthèse des données existantes (Etudes, autocontrôles, données Agence de l'Eau, consommations d'eau, ...),
- ◆ La définition des capacités et charges du système d'assainissement (Etudes dimensionnement, constatations d'exploitation, bilans de fonctionnement, ...),
- ◆ La caractérisation de la qualité des boues en métaux lourds, HAP et PCBs,
- ◆ L'établissement de la liste des établissements à risques.

Les principaux axes de recherche concernent les graisses et les hydrocarbures.

Afin de s'adapter aux constatations de terrain, le plan d'action pourra être modifié en cours d'année à la demande de la Collectivité.

→ **Le bilan 2012 des Arrêtés d'Autorisation de Déversement (AAD) et des Conventions Spéciales de Déversement (CSD)**

	2008	2009	2010	2011	2012
Nombre de conventions de déversement	0	0	0	0	0
Nombre arrêtés d'autorisation de déversement	3	3	4	5	5

Nombre d'autorisations signées=5 Nombre d'autorisations à délivrer = 8 soit 62.5% de réalisé.

Une visite a été réalisée en fin d'année conformément à la campagne du SIDASS 2011/2012. Aucune autorisation de déversement n'a été signée en 2012.

Commune	Date de réalisation	Rue	Motif de dossier	Dernier statut conformité/avis Veolia de la visite/étude	Nature visite/étude
VERNOU LA CELLE SUR SEINE	05/12/2012	45 RUE DE LA MAIRIE	AND-DIAGNOSTICS PAR PERIMETRE	Non conforme	1ère visite



→ **La surveillance du réseau de collecte**

Les inspections télévisées des canalisations

Interventions d'inspection et de contrôle	2008	2009	2010	2011	2012	N/N-1
Longueur de canalisation inspectée par caméra (ml)	678	131	0	0	325	100%

Le tableau ci-dessous présente le détail des inspections télévisées réalisées au cours de l'exercice :

Commune	Date	Rue	Linéaire inspecté - Diamètre	Type - commentaire
VERNOU LA CELLE SUR SEINE	10/12/2012	RUE DES CHATAIGNIERS	50 ml- DN300- EP	INSPECTION TELEVISEE DE CANALISATION
VERNOU LA CELLE SUR SEINE	09/01/2012	RUE DE LA FONTAINE MARTIN	50 ml- DN300- EP	INSPECTION TELEVISEE DE CANALISATION
VERNOU LA CELLE SUR SEINE	09/01/2012	RUE DES AULNES	20 ml- DN300- EP	INSPECTION TELEVISEE DE CANALISATION
VERNOU LA CELLE SUR SEINE	09/01/2012	RUE DES AULNES	20 ml- DN150- EU	INSPECTION TELEVISEE DE CANALISATION

→ **La maîtrise des transferts et des déversements vers le milieu naturel**

La surveillance des déversements, identification des points de rejets


Nombre de points de rejet	2008	2009	2010	2011	2012
Nombre d'usines de dépollution	1	1	1	1	1
Nombre de déversoirs d'orage	5	5	5	5	5
Nombre de rejets dans le réseau de collecte d'eaux pluviales	6	6	6	6	6

Les déversoirs d'orage et les « trop plein » des postes de relèvement permettent de maîtriser les déversements d'effluents au milieu naturel par les réseaux unitaires en temps de pluie.

La connaissance fine de ces points de rejet et l'évaluation de la pollution rejetée sont nécessaires pour maîtriser l'impact environnemental du réseau d'assainissement. L'indicateur « Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées » (voir définition dans le glossaire en annexe du présent document) permet de mesurer l'avancement de cette politique.

Cet indicateur est à établir par la Collectivité avec l'appui du délégataire. Les informations dont nous disposons et qui sont utiles au calcul de l'indicateur sont les suivantes :

	2008	2009	2010	2011	2012
Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte	20	20	20	20	20

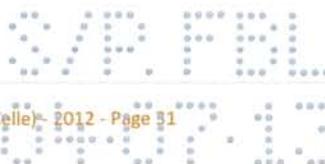

→ Le curage des réseaux et des ouvrages

Le plan de curage préventif et son suivi

Interventions de curage préventif	2008	2009	2010	2011	2012	N/N-1
Nombre d'interventions sur réseau	218	234	229	229	229	0,0%
sur accessoires	218	234	229	229	229	0,0%
sur bouches d'égouts, grilles avaloirs	218	234	229	229	229	0,0%
Longueur de canalisation curée (ml)	2 915	1 250	1 272	2 570	2 555	-0,6%

Afin de préparer le programme de curage de l'année, l'analyse du taux d'encrassement a été réalisée en soulevant les tampons au niveau des nœuds des réseaux.

Ce travail permet de vérifier le fonctionnement de l'ensemble du réseau. Au cours des différentes interventions sur le réseau, nous pouvons estimer que 2 880 ml ont été contrôlés (dont 325 ml par inspection télévisée), soit 11,4% du réseau.

Le tableau ci-dessous présente le détail des curages réalisés au cours de l'exercice :

Commune	Date	Rue	Linéaire curé - Diamètre	Type - commentaire
VERNOU- LA CELLE SUR SEINE	30 et 24/10/2012	Grande Rue Marangis	290 ml- DN200	EU
VERNOU- LA CELLE SUR SEINE	25/10/12	Chemin des Baignières	100 ml- DN200	EU
VERNOU- LA CELLE SUR SEINE	24/10/12	Petite Rue de Marangis	265 ml- DN200	EU
VERNOU- LA CELLE SUR SEINE	31/10/12	Rue de la Harpe	345 ml- DN300	UN
VERNOU- LA CELLE SUR SEINE	02/11/12	Rue Grande Paroisse	155 ml- DN300	UN
VERNOU- LA CELLE SUR SEINE	02/11/12	Rue Grande Paroisse	220 ml- DN200	EU
VERNOU- LA CELLE SUR SEINE	23/10/12	Rue de Nanfroy	150 ml- DN200	EU
VERNOU- LA CELLE SUR SEINE	23/10/12	Rue de Nanchon	250 ml- DN200	EU
VERNOU- LA CELLE SUR SEINE	30/10/12	Rue des CARS	285 ml- DN200	EU
VERNOU- LA CELLE SUR SEINE	31/10/12	Rue des Peupliers	130 ml- DN200	EU
VERNOU- LA CELLE SUR SEINE	31/10/12	Rue des chènes	365 ml- DN200	EU

Les désobstructions

Interventions curatives	2008	2009	2010	2011	2012	N/N-1
Nb de désobstructions sur réseau	18	10	6	9	15	66,7%
Nb de désobstructions sur branchements	5	5	4	5	9	80,0%
Nb de désobstructions sur canalisations	9	3	2	3	6	100,0%
Nb de désobstructions sur accessoires	4	2	0	1	0	-100,0%
<i>dont bouches d'égouts, grilles avaloirs</i>	4	2	0	1	0	-100,0%
Longueur de canalisation curée dans le cadre d'une opération de désobstruction (m)	0	120	80	120	380	216,7%
Nb d'interventions sur installations	103	84	29	53	53	0,0%
Nombre de débordements d'effluents dans les locaux des usagers	0	0	0	0	0	0%
Nombre de "points noirs" sur le réseau	1	1	1	0	1	100%

En 2012 le taux de curage curatif sur branchements et canalisations est de **14,82 / 1000 abonnés**.

Concernant le réseau de collecte, le nombre de points du réseau nécessitant des interventions fréquentes de curage permet d'évaluer l'état d'exploitation et d'identifier les défauts structurels et les améliorations prioritaires à apporter.

	2008	2009	2010	2011	2012	N/N-1
Nombre de points du réseau nécessitant des interventions fréquentes de curage, par 100 km		4,07	4,06	0,00	3,95	100%
Nombre de points concernés sur le réseau	1	1	1	0	1	100%
Longueur du réseau de collecte des eaux usées hors branchements (ml)	15 341	24 552	24 647	25 289	25 289	0,0%

Le détail des points noirs est joint ci - dessous:

Commune	Voie	Type	Observations
VERNOU- LA CELLE SUR SEINE	RUE DE LA GRANDE PAROISSE	canalisation	1 curage préventif et 1 curage curatif

Le détail des interventions curatives est joint en annexe.

L'efficacité du traitement

La performance d'un système d'assainissement se mesure par sa contribution à la préservation de l'environnement. Un système efficace permet de préserver la qualité de l'eau des rivières et des ressources en eau et de produire des boues valorisables.

En 2011, VEOLIA Eau a réalisé une première mondiale industrielle en produisant des bioplastiques à partir de boues d'épuration : une nouvelle forme de valorisation innovante et créatrice de valeur pour les industriels.

→ *La conformité réglementaire du système d'assainissement*

La conformité des systèmes de traitement aux prescriptions réglementaires, tant concernant les ouvrages eux-mêmes que la qualité des rejets et leur impact sur le milieu naturel, est appréciée au travers d'indicateurs introduits par le décret du 2 mai 2007 :

La conformité des performances des équipements d'épuration au regard des prescriptions de l'acte individuel pris en application de la police de l'eau :

Ce taux correspond au nombre de bilans conformes aux objectifs de rejet spécifiés par l'arrêté préfectoral rapporté au nombre total de bilans réalisés sur 24 heures (pour les usines d'épuration de plus de 2.000 EH).

Cet indicateur [P 254.3] est calculé, à partir de l'exercice 2009, sur la base des bilans respectant le domaine de traitement garanti (DTG) selon les dispositions du décret.

Pour établir la performance globale, dans le cas de plusieurs usines de dépollution, le taux de chaque usine est pondéré par la charge en DBO5 arrivant sur le système de traitement.

La conformité des équipements d'épuration aux prescriptions définies en application de l'arrêté du 22 juin 2007 :

Cet indicateur [P 204.3] est à établir par la Police de l'eau, qui doit l'adresser à l'exploitant en vertu de l'art. 17 de l'arrêté du 22 juin 2007. Le mode de calcul n'a pas été communiqué à la date d'établissement du présent rapport.

La conformité de la performance des ouvrages d'épuration aux prescriptions définies en application de l'arrêté du 22 juin 2007 :

Cet indicateur est à établir par la Police de l'eau, qui doit l'adresser à l'exploitant en vertu de l'art. 17 de l'arrêté du 22 juin 2007, ce mode de calcul n'ayant pas été communiqué à la date d'établissement du présent rapport.

En l'absence de réception à la date d'établissement du présent rapport annuel, VEOLIA Eau présente l'indicateur approché – relatif à la conformité réglementaire des rejets - issu de ses registres d'autosurveillance, sur la base des données de référence fixées dans l'arrêté préfectoral d'autorisation ou, à défaut, à partir des données constructeur. Son évaluation est réalisée d'après les bilans conformes au domaine de traitement garanti (DTG).

Les indices suivants mesurent la conformité par rapport à la réglementation (arrêté du 22 juin 2007 transposant la Directive ERU) et à l'arrêté préfectoral d'autorisation.

→ *Conformité réglementaire des rejets en 2012*

Conformité des performances des équipements d'épuration

Cet indicateur, est calculé, à partir de l'exercice 2009, sur la base des bilans respectant le domaine de traitement garanti (DTG) selon les dispositions du décret, est défini dans le tableau suivant :



Conformité des performances des équipements d'épuration	2008	2009	2010	2011	2012
Performance globale du service (%)	83,3	83,0	83,0	100,0	100,0
Vernou la Celle	83,3	83,0	83,0	100,0	100,0

Pour établir la performance globale, dans le cas de plusieurs usines de dépollution, le taux de chaque usine est pondéré par la charge en DBO5 arrivant sur le système de traitement.

Le taux de conformité des rejets d'épuration, produit les années précédentes, est présenté dans le tableau suivant pour permettre d'apprécier l'évolution de la conformité des bilans. Ce taux fait appel à l'ensemble des bilans qu'ils soient en domaine de traitement garanti (DTG) ou non.

Conformité des rejets d'épuration	2008	2009	2010	2011	2012
Performance globale du service (%)	83,3	83,3	83,3	100,0	100,0
Vernou la Celle	83,3	83,3	83,3	100,0	100,0

Pour établir la performance globale, dans le cas de plusieurs usines de dépollution, le taux de chaque usine est pondéré par la charge en DBO5 arrivant sur le système de traitement.

Conformité des équipements d'épuration aux prescriptions définies en application de l'arrêté du 22 juin 2007

Le mode de calcul n'a pas été communiqué à la date d'établissement du présent rapport.

Conformité de la performance des ouvrages d'épuration

Conformité réglementaire des rejets	à la directive Européenne	à l'arrêté préfectoral (s'il existe)
Performance globale du service (%)	100	100
Vernou la Celle	100	100

Pour établir la performance globale, dans le cas de plusieurs usines de dépollution, le taux de chaque usine est pondéré par la charge en DBO5 arrivant sur le système de traitement.


L'usine d'épuration est soumise à l'arrêté préfectoral n°05/DAIDD/E/025.

→ La performance des usines de traitement du service

Pour garantir un haut niveau de rendement épuratoire de ses usines VEOLIA Eau met en place une démarche de maintenance préventive assistée par ordinateur permettant de planifier de manière optimisée les tâches d'exploitation courante et les opérations d'entretien. Les files de traitement des eaux usées sont ainsi placées sous étroite surveillance.


Les données de conformité, et notamment les bilans mensuels, sont détaillés en annexe du présent document.

Les autres données d'auto-surveillance sont consultables sur les registres d'autosurveillance, tenus à jour conformément à l'arrêté du 22 juin 2007.

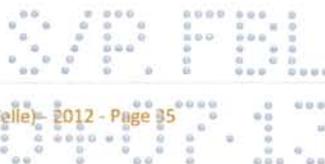


Vernou la Celle

Les volumes entrants s'élèvent pour l'année à 125 451 m³, soit un débit moyen journalier de 343 m³/j. Le maximum atteint est de 852 m³/j. Les valeurs sont établies sur la base de 12 bilans d'autosurveillance journaliers disponibles. Il est à noter que la capacité de l'usine définie dans l'arrêté préfectoral est de 180 kg de DBO5 par jour.

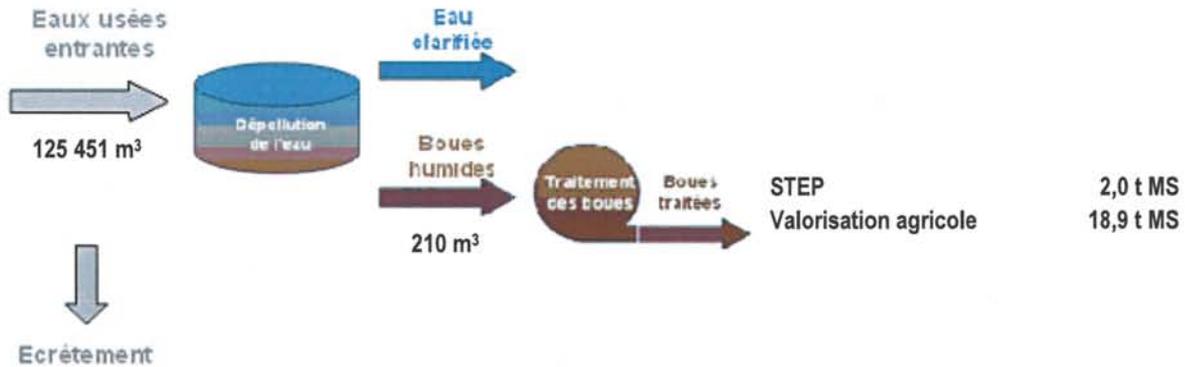

Evolution de la charge entrante

	2008	2009	2010	2011	2012
Volume entrant (m ³ /j)	348	315	303	293	343
Capacité hydraulique (m ³ /j)	600	600	600	600	600
Charge DBO5 entrante (kg/j)	87	90	80	63	80
Capacité épuratoire en DBO5 (kg/j)	180	180	180	180	180

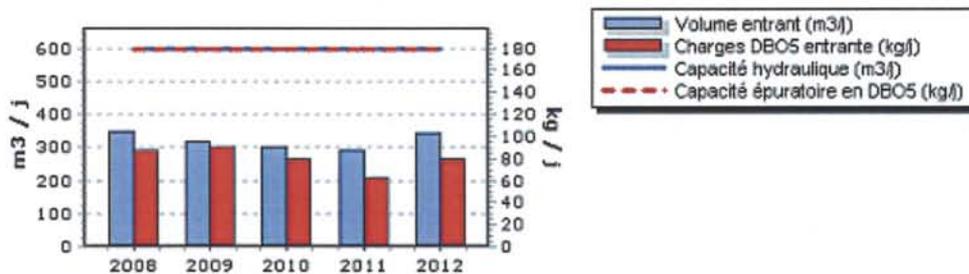

Adéquation de la capacité à la charge

	Volume (m ³ /j)	DCO (kg/j)	DBO5 (kg/j)	MES (kg/j)	NK (kg/j)	NGL (kg/j)	Pt (kg/j)
Charge moyenne annuelle entrante	343	219	80	131	23,0	23,1	2,7
Capacité épuratoire	600		180	240	42	42	
Occurrence de dépassement de capacité (*)	0%		0%	8%	0%	0%	


(*) Pourcentage de bilans d'autosurveillance hors du domaine de traitement garanti. Valeur non calculée dans le cas où l'installation n'est pas dimensionnée pour le paramètre.

Rendement épuratoire et qualité du rejet

	DCO	DBO5	MES	NK	NGL	Pt
Nombre de bilans disponibles	12	12	12	4	4	4
Charge moyenne annuelle entrante (kg/j)	219	80	131	23,0	23,1	2,7
Charge moyenne annuelle en sortie (kg/j)	10,8	0,8	1,8	1,7	3,3	1,6
Rendement moyen annuel (%)	95,07	98,98	98,60	92,70	85,87	41,03
Prescription de rejet – Rendement min. bilan (%)	90,00	94,00	95,00			
Prescription de rejet – Rendement min. moyenne annuelle (%)				90,0		60,0
Concentration moyenne annuelle en sortie (mg/l)	31,5	2,4	5,4	4,9	9,5	4,6
Prescription de rejet – Concentration max. bilan (mg/l)	90,00	25,00	30,00			
Prescription de rejet – Concentration max. moyenne annuelle (mg/l)				10,00	15,00	5,00

La prescription de rejet, pour DCO DBO5 et MES, s'applique bilan par bilan et pas en valeur moyenne : les valeurs moyennes indiquées ne permettent donc pas de mesurer le respect de la prescription. L'évaluation de taux de respect fait l'objet de l'indicateur de conformité présenté dans la suite de la présente section.

Charge en entrée et en sortie et rendement épuratoire

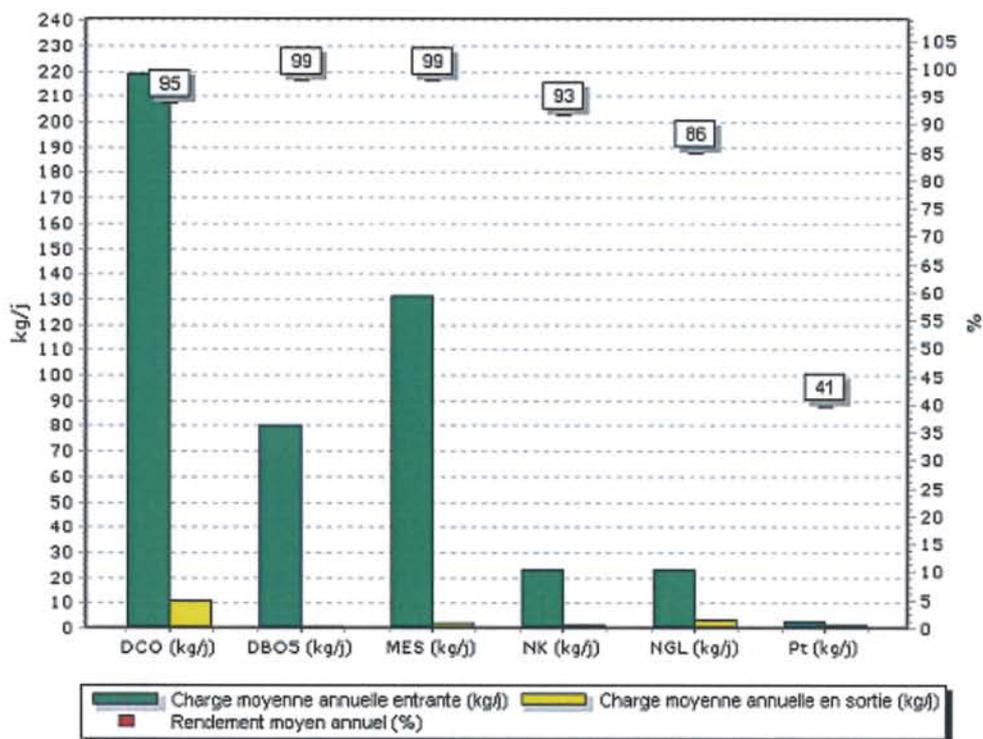

Conformité des performances des équipements d'épuration

	2008	2009	2010	2011	2012
Nombre de bilans en CNF conformes / nombre de bilans en CNF disponibles (%)		83,0	83,0	100,0	100,0
Pour information, nombre de bilans en CNF (*)		12	12	12	12
Charge moyenne DBO5 (kg/lj)	87	90	80	63	80

(*) hors bilans inutilisables (panne sur un préleveur par exemple)

Pour information, le tableau suivant présente le taux de bilans conformes sur l'assiette de l'ensemble des bilans qu'ils soient en CNF ou hors CNF (méthode utilisée dans les rapports annuels précédents).

Conformité des rejets d'épuration

	2008	2009	2010	2011	2012
Nombre de bilans conformes / nombre de bilans disponibles (%)	83,3	83,3	83,3	100,0	100,0
Pour information, nombre de bilans disponibles (*)	12	12	12	12	12
Charge moyenne DBO5 (kg/lj)	87	90	80	63	80

(*) hors bilans inutilisables (panne sur un préleveur par exemple)

Conformité de la performance des ouvrages d'épuration

Evaluations réalisées sur la base des bilans en CNF. Comme précisé dans le guide de définition de la DERU, pour la conformité à la Directive Européenne des usines de moins de 2000 EH notre calcul est réalisé par rapport aux normes fixées dans l'arrêté du 220607.

	2008	2009	2010	2011	2012
Conformité à la Directive Européenne	100	100	100	100	100
Conformité à l'arrêté préfectoral	100	100	100	100	100

Boues évacuées

Vernou la Celle	Produit brut (t)	Matières sèches (t)	Siccité (%)	Destination (%) *
Valorisation agricole	1 080	18,9	2 %	90 %
Station d'épuration	80	2,0	3 %	10 %
Total	1 160	20,9	2 %	100 %

* répartition calculée sur les tonnes de matières sèches

Taux de boues évacuées selon des filières conformes

	2008	2009	2010	2011	2012
Taux de boues évacuées selon des filières conformes (%)	100	100	100	100	100

Sous Produits évacués par destination et par an

	2008	2009	2010	2011	2012
Refus de dégrillage évacués en Centre de stockage de déchets (t)	0,1		0,2	1,5	
Refus de dégrillage évacués en Incinération (t)	0,5	0,6	0,2		1,0
Sables évacués vers une autre STEP (t)	8,0		13,0	3,0	
Graisses évacuées vers une autre STEP (m3)	49,0	68,0	119,0	63,0	43,5

Les sous - produits sont évacués par le transporteur SNAVEB l'usine d'épuration de Dammarie les Lys pour les sables et les graisses et vers un CET pour les refus de dégrillage.

Une non-conformité en NGL a été observée au cours du bilan du 18/11/11. La concentration en [N03] était très élevée depuis fin octobre, depuis la prise en main d'un nouvel agent sur la station. Cependant la station est conforme sur l'année. Les non conformités en Pt, s'expliquent par l'absence de traitement physico chimique.

Les rendements épuratoires sont en hausse par rapport à l'année 2011.

2.4. Les services aux clients

VEOLIA Eau propose une relation multiple aux clients du service de l'eau : des outils multicanaux sont mis en place, permettant d'offrir plus de conseils, plus d'informations et aussi plus de réactivité dans le cas de situations exceptionnelles. Tout incident sur le service d'assainissement est pris en compte rapidement de manière à perturber le moins possible les usagers du service. Les clients sont informés au préalable, dans le cas d'opération programmées et dans les deux heures, lorsqu'il s'agit d'intervention accidentelle.

Ces actions complètent les services déjà proposés aux clients : l'accueil de proximité, le Centre Service Clients, le choix des différents modes de paiement, les propositions de rendez-vous dans une plage horaire définie et limitée à 2 heures...

LES CHIFFRES CLES DU SERVICE


→ Les abonnés du service et l'assiette de la redevance

Le nombre d'abonnés (clients) par catégorie constaté au 31 décembre, au sens du décret du 2 mai 2007, et le nombre d'habitants desservis figurent au tableau suivant :

	2008	2009	2010	2011	2012	N/N-1
Nombre d'abonnés (clients) desservis	982	997	994	1 014	1 012	-0,2%
Abonnés sur le périmètre du service	981	996	993	1 013	1 012	-0,1%
Autres services (réception d'effluent)	1	1	1	1		
Assiette de la redevance (m3)	134 221	129 214	153 087	161 199	126 423	-21,6%
Effluent collecté sur le périmètre du service	134 221	129 214	153 087	161 199	126 423	-21,6%
Nombre d'habitants desservis total (estimation)	2 522	2 716	2 726	2 735	2 712	-0,8%

La variation de l'assiette de la redevance de l'année 2012 s'explique principalement par des baisses de volumes importantes constatées notamment sur EDF et sur la piscine.

Evolution comparative du nombre d'abonnés et de l'assiette de redevance

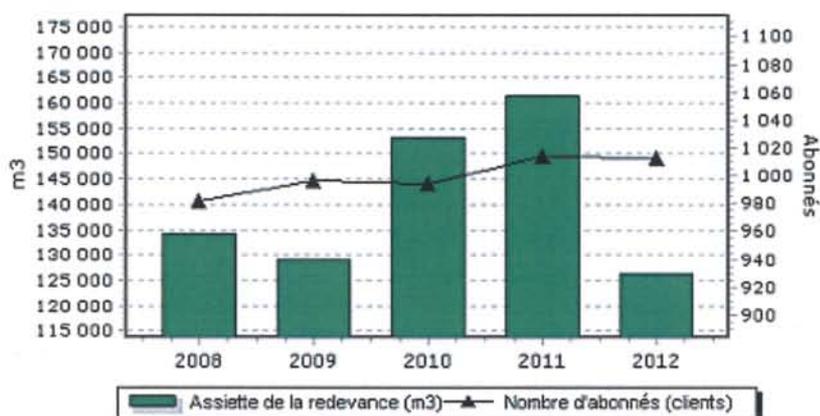

	2008	2009	2010	2011	2012	N/N-1
Nombre total de clients	982	997	994	1 014	1 012	-0,2%
<i>dont domestiques</i>	964	978	972	992	993	0,1%
<i>dont industriels</i>	1	1	2	2	2	0,0%
<i>dont collectifs</i>	3	3	3	4	4	0,0%
<i>dont autres collectivités</i>	1	1	1	1	1	0,0%
<i>dont bâtiments communaux</i>	13	14	16	15	13	-13,3%
<i>dont appareils publics</i>	0	0	0	0	0	0%
Assiette de la redevance (m3)	134 221	129 214	153 087	161 199	126 423	-21,6%

Note: Au niveau de notre base de gestion clientèle, sont considérés comme industriels, les usagers utilisant de l'eau pour leur besoin de process.

Détail par commune :

	2010	2011	2012
BATIMENTS COMMUNAUX	10 353	11 881	14 016
GESTION PHAROS	10 353	11 881	14 016
INDIVIDUELS	-22	0	0
LA CELLE SUR SEINE	-22	0	0
INDIVIDUELS	28 744	25 461	26 360
BATIMENTS COMMUNAUX	21	47	52
LA CELLE-SUR-SEINE	28 765	25 508	26 412
COLLECTIFS	9 925	14 387	14 405
INDIVIDUELS	81 394	99 619	68 097
INDUSTRIELS	1 561	2 151	1 496
BATIMENTS COMMUNAUX	21 112	7 653	1 997
VERNOU LA CELLE	113 991	123 809	85 996
TOTAL	153 088	161 198	126 424

Détail par activité :

Commune	Catégorie	2011				2012			
		Nombre d'abonnements eau	Usagers desservis	Usagers raccordés	Taux de raccordement	Nombre d'abonnements eau	Usagers desservis	Usagers raccordés	Taux de raccordement
LA CELLE-SUR-SEINE	APPAREILS PUBLICS	1	0	0		1	0	0	
	INDIVIDUELS	333	313	313	100,00 %	333	312	312	100,00 %
	BATIMENTS COMMUNAUX	2	2	2	100,00 %	2	2	2	100,00 %
VERNOU LA CELLE	APPAREILS PUBLICS	7	0	0		7	0	0	
	COLLECTIFS	4	4	4	100,00 %	4	4	4	100,00 %
	INDIVIDUELS	708	679	678	99,85 %	711	681	680	99,85 %
	INDUSTRIELS	2	2	2	100,00 %	2	2	2	100,00 %
	BATIMENTS COMMUNAUX	13	13	13	100,00 %	11	11	11	100,00 %
Total		1 070	1 013	1 012	99,90 %	1 071	1 012	1 011	99,90 %



L'assiette de la redevance correspondant à la réception d'effluents en provenance d'autres services se détaille de la façon suivante :

→ **Les principaux indicateurs de la gestion clientèle**

	2008	2009	2010	2011	2012	N/N-1
Nombre d'interventions avec déplacement chez le client	16	9	8	8	21	162,5%
Nombre annuel de demandes d'abonnement	52	43	52	82	56	-31,7%
Taux de mutation	5,4 %	4,4 %	5,3 %	8,2 %	5,6 %	-31,7%

	2011	2012
Nombre d'abonnements Eau	1 070	1 071
Nombre de demandes d'abonnements	82	56
Nombre de résiliations	56	54
Taux de mutations	8,2 %	5,6 %
Taux d'impayés (factures N-1 impayées au 31/12/N)	0,15 %	0,36 %
Taux de clients mensualisés	25,7 %	27,8 %
Taux de clients prélevés	19,74 %	19,92 %
Taux de clients bénéficiant d'un échéancier de paiement différé	3,36 %	2,33 %
Nombre de dossier d'aides de solidarités eau traités dans l'année	0	0

LA SATISFACTION DES CLIENTS

Pour adapter les services proposés aux abonnés et aux habitants, VEOLIA Eau réalise un baromètre semestriel de satisfaction.

Il porte à la fois sur :

- ◆ la qualité de la relation avec l'abonné : accueil par les conseillers du Centre Service Clients, par ceux de l'accueil de proximité,...
- ◆ la disponibilité et la ponctualité des équipes d'intervention clients : respect des plages de rendez-vous,
- ◆ la qualité de l'information adressée aux abonnés.

Des indicateurs de performance permettent d'évaluer de manière objective la qualité du service rendu au client :

- ◆ Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers : 0,00 u/1000 abonnés
- ◆ Taux de réclamations écrites : 0,00/1000 abonnés



Les résultats pour notre Région en décembre 2012 sont :

	2012
Satisfaction globale	80,40

LA CHARTE « EAU + »

VEOLIA Eau formalise ses engagements de service auprès des abonnés du service public dans une Charte. Elle regroupe les 8 engagements pris par VEOLIA Eau pour apporter chaque jour aux habitants un service public de qualité.

En cas de non respect de la Charte, VEOLIA Eau offre à l'abonné l'équivalent de 10m³ d'eau.

Nos engagements sont pour vous une vraie garantie



1. Vos urgences n'attendent pas
Veolia Eau répond 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à vos urgences techniques. Nous intervenons rapidement en cas de problème d'alimentation en eau ou d'écoulement des eaux usées.
Notre garantie délai
En cas d'urgence, intervention d'un technicien dans les 4 heures en zone urbaine, dans les 4 heures en zone rurale.

2. Vos rendez-vous sont respectés
Nous nous engageons à respecter les horaires de rendez-vous pour toute demande nécessitant une intervention à votre domicile.
Notre garantie délai
Respect d'un rendez-vous, fixé avec vous, dans une plage horaire de 2 heures maximum.

3. Toutes vos questions sur la qualité de l'eau ont une réponse
Notre équipe de spécialistes de clientèle s'engage à répondre à toutes vos questions sur les caractéristiques essentielles de votre eau (niveau figurant au dos de ce dépliant) tous les jours, même le samedi matin et 24 heures sur 24 sur internet.
Notre garantie délai
Si votre question demande une recherche technique plus détaillée, nous vous donnons ces informations par téléphone dans les 48 heures, les jours ouvrables. Si vous le souhaitez, nous pouvons aussi vous adresser une confirmation écrite dans les 8 jours.

4. Votre eau est contrôlée régulièrement
Pour votre eau, nous nous engageons à effectuer régulièrement de nombreuses analyses de la qualité, en plus du contrôle réglementaire déjà fait par les services du Ministère de la Santé. Les résultats sont affichés dans votre mairie et la synthèse officielle vous est envoyée une fois par an. Vous pouvez aussi les obtenir par téléphone ou sur internet.

5. Votre facture est expliquée en détail
Nous nous engageons à vous envoyer votre facture présentant clairement ce que vous payez. Sur simple appel à Veolia Eau (numéro figurant au dos de ce dépliant), nous vous l'expliquons dans les moindres détails. Ces explications sont aussi disponibles sur notre site internet.
Notre garantie délai
Réponse à un courrier concernant une question sur votre facture dans les 8 jours à compter de la date de réception de votre lettre.

6. Nous installons vos branchements
Nous nous engageons à étudier et réaliser pour vous le nouveau branchement d'eau et d'assainissement, le cas échéant, lorsque vous construisez votre maison. Il vous suffit d'appeler Veolia Eau (numéro figurant au dos de ce dépliant).
Notre garantie délai
Délai d'un devis d'installation d'un branchement : dans les 8 jours suivant la demande vous d'étude des lieux ou de réception de la demande de devis et en eau si nécessaire.
Réalisation des travaux de branchement : à la date qui vous convient ou au plus tard dans les 10 jours après acceptation du devis et obtention des autorisations administratives et municipales.



7. Emménagez, votre eau est là
Vous pouvez effectuer toutes vos démarches d'abonnement ou de réajustement par téléphone (numéro figurant au dos de ce dépliant) sans avoir à vous déplacer. Dès votre arrivée dans un nouveau logement, nous nous engageons à vous alimenter rapidement en eau.
Notre garantie délai
Établissement de l'eau suite à un emménagement au plus tard le jour ouvré suivant votre appel.

8. Nous nous engageons contre l'exclusion
Pour toute personne ayant des difficultés financières, nous nous engageons à établir une compte d'usager et à trouver des solutions avec les services sociaux de votre commune, dans le cadre du Fonds de Solidarité pour le Logement (soumis à certaines conditions).

Application de notre garantie Charte Service Client

En cas de non respect de la Charte, Veolia Eau propose à l'abonné l'équivalent de 10m³ d'eau. Ce montant est calculé sur la base de la consommation moyenne de l'abonné, déterminée sur la base de la consommation de l'année précédente. Ce montant est calculé sur la base de la consommation moyenne de l'abonné, déterminée sur la base de la consommation de l'année précédente. Ce montant est calculé sur la base de la consommation moyenne de l'abonné, déterminée sur la base de la consommation de l'année précédente.

SIDASS (Vernou La Cellè) - 2012 - Page 43



3.

LA VALORISATION DES RESSOURCES



3.1. La protection du milieu naturel

Protéger l'eau, c'est d'abord collecter les eaux usées et les dépolluer. Le bon fonctionnement de ces installations contribue à protéger la qualité des milieux aquatiques et des ressources en eau.

VEOLIA Eau a initié de nombreuses actions en matière de préservation des cours d'eau et de protection de la faune et de la flore aquatique. Des campagnes de mesures biologiques sont menées chaque année sur de nombreuses rivières afin de surveiller l'impact des rejets des stations d'épuration sur le milieu naturel.

La protection des ressources passe aussi par la lutte contre les pollutions chroniques ou accidentelles. Pour ce faire, VEOLIA Eau réalise des modélisations, évalue les risques de pollution et met en place des programmes de protection adaptés.



3.2. L'énergie

VEOLIA Eau met en œuvre un véritable management de la performance énergétique des installations. Chaque fois que cela est possible, Veolia favorise les énergies renouvelables. La performance énergétique des équipements est prise en compte dans leur renouvellement. VEOLIA Eau contribue ainsi à la réduction des consommations d'énergie et à la limitation des émissions de gaz à effet de serre.

→ *Bilan énergétique du patrimoine*

	2008	2009	2010	2011	2012	N/N-1
Energie relevée consommée (kWh)	113 756	112 607	123 075	118 259	114 510	-3,2%
Usine de dépollution	91 745	92 266	97 848	93 564	88 395	-5,5%
Poste de refoulement	22 011	20 341	25 227	24 695	26 115	5,8%

→ *Bilan énergétique détaillé du patrimoine*

Le tableau détaillé se trouve en Annexe.

3.3. La valorisation des boues et des sous-produits

Depuis longtemps VEOLIA Eau a privilégié la valorisation des boues d'épuration en engrais agricole. Cette solution présentant parfois des limites en termes d'acceptabilité et d'équilibre économique, VEOLIA Eau a choisi de rester sur la voie de la valorisation en utilisant les boues, non plus seulement comme un engrais direct, mais aussi comme biomasse. VEOLIA Eau sait valoriser cette biomasse sous forme d'énergie dans la production de biogaz ou sous forme de bio-polymères ou de bio-plastiques.

LES BOUES DU TRAITEMENT

→ *L'identification et la conformité des filières d'évacuation des boues*

Volumes par destination :

Boues évacuées

Vernou la Celle	Produit brut (t)	Matières sèches (t)	Siccité (%)	Destination (%)*
Valorisation agricole	1 080	18,9	2 %	90 %
Station d'épuration	80	2,0	3 %	10 %
Total	1 160	20,9	2 %	100 %

* répartition calculée sur les tonnes de matières sèches

Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration

Cet indicateur permet d'évaluer l'efficacité de dépollution des usines (extraction et concentration de la pollution de l'effluent traité), hors effet de stock. Il s'exprime en tonnage de matières sèches.

	2008	2009	2010	2011	2012
Boues évacuées (Tonnes de MS)	81,5	31,2	24,1	23,3	20,8
Vernou la Celle	81,5	31,2	24,1	23,3	20,8

Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes

Une filière est dite « conforme » si la filière de traitement est déclarée ou autorisée selon sa taille et si le transport des boues est effectué conformément à la réglementation en vigueur. Cet indicateur constitue le pourcentage de boues évacuées selon une filière conforme. Les refus de dégrillage et les boues de curage ne sont pas pris en compte.

	2008	2009	2010	2011	2012
Taux de boues évacuées selon une filière conforme (%)	100	100	100	100	100
Vernou la Celle	100	100	100	100	100

Les boues sont évacuées conformément à la réglementation en vigueur.

Le transporteur de boues est l'entreprise RUFFIER.



LES SOUS-PRODUITS DU TRAITEMENT

→ *L'identification et la conformité des filières d'évacuation des sous-produits*

Vernou la Celle

SOUS PRODUITS EVACUES	Refus de dégrillage (t)	Sables (t)	Graisses (m3)
Incinération	1		
Station d'épuration			43,5

Les sous - produits sont évacués par le transporteur SNAVEB vers un centre d'incinération pour les refus de dégrillage et vers l'usine d'épuration de Dammarie les Lys pour les sables et les graisses.





4.

LA RESPONSABILITE SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE



4.1. Le prix du service public de l'eau

LA GOUVERNANCE DU SERVICE : ROLES ET RESPONSABILITES DES ACTEURS

La gouvernance du service public de l'eau repose sur 3 éléments clés :

- ◆ L'autorité organisatrice publique souveraine : la collectivité locale, fixe le niveau d'ambition pour le service public, définit les objectifs de performance à atteindre et contrôle l'opérateur,
- ◆ Le contrat : il précise les rôles et responsabilités de l'autorité publique et de l'opérateur, les obligations de résultats, les objectifs de performance à atteindre et le prix du service ainsi que son évolution sur la durée du contrat,
- ◆ L'opérateur : VEOLIA Eau opère le service, respecte ses engagements contractuels et assure l'amélioration continue de la performance. Il rend compte à la collectivité et facilite sa mission de contrôle.

VEOLIA Eau respecte la gouvernance mise en œuvre et veille à développer des outils et des pratiques permettant à chacun d'exercer pleinement son rôle.

LE PRIX DU SERVICE

A titre indicatif sur la commune de VERNOU LA CELLE SUR SEINE l'évolution du prix du service de l'eau (redevances comprises, mais hors eau potable) par m³ et pour 120 m³, au premier janvier est la suivante :

VERNOU LA CELLE SUR SEINE Prix du service de l'assainissement collectif	Volume	Prix Au 01/01/2013	Montant Au 01/01/2012	Montant Au 01/01/2013	N/N-1
Part délégataire			70,93	72,24	1,85%
Consommation	120	0,6020	70,93	72,24	1,85%
Part communale			91,20	93,60	2,63%
Consommation	120	0,7800	91,20	93,60	2,63%
Organismes publics			36,00	36,00	0,00%
Modernisation du réseau de collecte	120	0,3000	36,00	36,00	0,00%
Total € HT			198,13	201,84	1,87%
TVA			13,87	14,13	1,87%
Total TTC			212,00	215,97	1,87%
Prix TTC du service au m3 pour 120 m3			1,77	1,80	1,69%



4.2. L'accès aux services essentiels

Assurer l'accès de tous au service public est une priorité pour VEOLIA Eau.

Nous proposons des facilités de paiement (échéanciers, mensualisation, mandat-compte sans frais,...) aux abonnés rencontrant temporairement des difficultés pour régler leur facture d'eau.

En partenariat avec les services sociaux, nous nous engageons à accueillir et orienter les personnes en situation de précarité, en recherchant de façon personnalisée les solutions les plus adaptées pour éviter les interruptions de service et faciliter l'accès à l'eau.

Pour les foyers en grande difficulté financière, nous participons au dispositif Solidarité Eau intégré du Fonds de Solidarité Logement départemental.

→ *Montant des abandons de créance et total des aides accordées par Veolia Eau, en 2012 : €*

Le nombre de demandes d'abandons de créance reçues par le délégataire et les montants accordés figurent au tableau ci après :

	2008	2009	2010	2011	2012
Nombre de demandes d'abandon de créance à caractère social reçues par le délégataire	0	1	2	0	0
Montant des abandons de créances ou des versements à un fonds de solidarité par le délégataire (€)	0,00	39,07	57,08	0,00	0,00
Assiette totale (m3)	134 221	129 214	153 087	161 199	126 423

Ces éléments permettent à la Collectivité de calculer l'indicateur du décret [P 207.0], en ajoutant à ce montant ses propres versements et en divisant par l'assiette de la redevance.

Nous proposons des facilités de paiement (échéanciers, mensualisation, mandat-compte sans frais,...) aux clients rencontrant temporairement des difficultés pour régler leur facture d'eau.

	2008	2009	2010	2011	2012
Nombre d'échéanciers de paiements ouverts au cours de l'année	54	48	26	36	47

4.3. La formation et la sécurité des personnes

VEOLIA Eau place la formation et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au centre de sa politique de ressources humaines.

L'ensemble des salariés de VEOLIA Eau a accès aux actions de formation dispensées au Campus Veolia, université de Veolia Environnement dédiée aux métiers de l'environnement. En matière de sécurité, chaque salarié dispose des équipements de protection individuelle nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Des actions de sensibilisation sont menées dans toutes les unités opérationnelles pour promouvoir un comportement la sécurité au travail. L'évaluation annuelle de managers de VEOLIA Eau intègre les résultats de l'entité dont ils ont la responsabilité.



4.4. L'empreinte environnementale du service

VEOLIA Eau a développé des outils adaptés permettant d'évaluer de manière pertinente l'empreinte carbone des services publics d'eau.

Chaque évaluation donne lieu à un plan d'actions visant à limiter les impacts et à réduire l'empreinte du service.

VEOLIA Eau s'est également engagée dans la cotation développement durable de certains services publics d'eau et d'assainissement afin de mesurer l'efficacité de ses actions au regard d'une performance globale.

4.5. Les relations avec les parties prenantes

VEOLIA Eau s'implique fortement dans les territoires dans lesquels elle intervient.

Les équipes de la direction locale mettent en place des actions favorisant l'emploi local, participent à la vie associative et soutiennent financièrement, ou par le biais de mécénat de compétences, des actions dynamisant la vie locale.

Ces actions s'inscrivent en complément des projets soutenus par la Fondation Veolia Environnement.



5.

RAPPORT FINANCIER DU SERVICE

5.1. Le Compte Annuel de Résultat de l'Exploitation de la Délégation (CARE)

→ Le CARE

Le compte annuel et l'état détaillé des produits figurent ci-après. Les modalités retenues pour la détermination des produits et charges et l'avis des Commissaires aux Comptes sont présentés en annexe du présent rapport « Annexes financières »

LIBELLE	2011	2012	Ecart
PRODUITS	196 039	227 697	16,15 %
Exploitation du service	120 665	116 280	
Collectivités et autres organismes publics	75 374	98 406	
Travaux attribués à titre exclusif		13 011	
CHARGES	205 222	235 667	14,84 %
Personnel	18 397	27 490	
Energie électrique	10 938	12 826	
Analyses	2 214	796	
Sous-traitance, matières et fournitures	73 993	64 439	
Impôts locaux et taxes	1 086	2 302	
Autres dépenses d'exploitation			
		<i>Télécommunication, poste et télégestion</i>	780
		<i>Engins et véhicules</i>	1 696
		<i>Informatique</i>	1 266
		<i>Assurances</i>	369
		<i>Locaux</i>	1 701
		<i>Autres</i>	116
Frais de contrôle	4 547	4 734	
Contribution des services centraux et recherche	1 984	2 675	
Collectivités et autres organismes publics	75 374	98 406	
Charges relatives aux renouvellements			
		<i>Fonds contractuel (Renouvellements)</i>	10 302
Charges relatives aux investissements			
		<i>Programme contractuel (Investissements)</i>	429
Pertes sur créances irrécouvrables et contentieux recouvrement	30	308	
RESULTAT AVANT IMPOT	-9 183	-7 970	13,21 %
RESULTAT	-9 183	-7 970	13,21 %

Conforme à la circulaire FP2E de janvier 2006

Référence: E4231

→ L'état détaillé des produits

L'état suivant détaille les produits figurant sur la première ligne du CARE.



LIBELLE	2011	2012	Ecart
Recettes liées à la facturation du service	79 401	73 316	-7,66 %
dont produits au titre de l'année (hors estimations sur consommations)	123 376	73 196	
dont variation de la part estimée sur consommations	-43 974	120	
Autres recettes liées à l'exploitation du service	41 264	42 964	4,12 %
dont produits au titre de l'année (hors estimations sur consommations)	41 264	42 964	
dont variation de la part estimée sur consommations			
Exploitation du service	120 665	116 280	-3,63 %
Produits : part de la collectivité contractante	75 374	98 406	30,56 %
dont produits au titre de l'année (hors estimations sur consommations)	110 067	96 555	
dont variation de la part estimée sur consommations	-34 693	1 851	
Redevance pour les Voies Navigables	-0		NS
dont produits au titre de l'année (hors estimations sur consommations)	-0		
dont variation de la part estimée sur consommations			
Collectivités et autres organismes publics	75 374	98 406	30,56 %
Produits des travaux attribués à titre exclusif		13 011	NS

5.2. Le patrimoine du service

→ *Variation du patrimoine immobilier*

Cet état retrace les opérations d'acquisition, de cession ou de restructuration d'ouvrages financées par le délégataire, qu'il s'agisse de biens du domaine concédé ou de biens de reprise.

→ *Inventaire des biens*

L'inventaire au 31 décembre de l'exercice est établi selon les préconisations de la FP2E. Les biens propres de la Société y figurant sont ceux, conformément au décret n° 2005-236 du 14 mars 2005, expressément désignés au contrat comme biens de reprise.

Cet inventaire est détaillé au chapitre « La qualité du service / le patrimoine du service »

→ *Situation des biens*

Par ce compte rendu, VEOLIA Eau présente une vue d'ensemble de la situation du patrimoine du service délégué, à partir des constats effectués au quotidien (interventions, inspections, auto-surveillance, astreinte,...) et d'une analyse des faits marquants, des études disponibles et d'autres informations le cas échéant.

Ce compte rendu permet ainsi à la Collectivité, par une connaissance précise des éventuels problèmes, de leur probable évolution et des solutions possibles, de mieux programmer ses investissements.

Les biens dont l'état ou le fonctionnement sont satisfaisants, ou pour lesquels VEOLIA Eau n'a pas décelé d'indice négatif, et qui à ce titre n'appellent pas ici de commentaire particulier, ne figurent pas dans ce compte rendu.

La situation des biens détaillée se trouve dans le présent rapport, au chapitre « *La gestion patrimoniale / La situation des biens* ».



5.3. Les investissements et le renouvellement

Les états présentés permettent de tracer, selon le format prévu au contrat, la réalisation des programmes d'investissement et/ou de renouvellement à la charge du délégataire, et d'assurer le suivi des fonds contractuels d'investissement.

La méthode de calcul de la charge économique imputée au compte de la délégation est présentée dans l'annexe financière « Les modalités d'établissement du CARE ».

→ *Les autres dépenses de renouvellement*

Les états présentés dans cette section permettent de suivre les dépenses réalisées dans le cadre d'une obligation en garantie pour continuité du service ou d'un fonds contractuel de renouvellement.

La méthode de calcul de la charge économique imputée au compte de la délégation est présentée dans l'annexe financière « Les modalités d'établissement du CARE ».

Dépenses relevant d'un fonds de renouvellement :

Un fonds de renouvellement a été défini au contrat. Les dépenses et la situation du fonds relatives à l'exercice sont résumées dans les tableaux suivants :



**COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
CONTRAT E4231 VERNOU LA CELLE SUR SEINE
COMPTE DE RENOUELEMENT
(PERIODE 01/01/2004 au 31/12/2015)**

DO= 4986,00		en euros				
DO= 8378,00		INDICE K	T4M	Dotation	Utilisation	Solde (+ si créditeur - si débiteur)
DATE	LIBELLES					
janv-04	K	1		4 986,00		
janv-04	Dotation 2004					
dec-04	PR7 Vernou : Pompe n°1				1 564,53	3 421,47
aoû-04	PR3 Vernou : Pompe n°2				1 097,62	2 323,85
aoû-04	PR1 Vernou : Pompe n°1 et 2				2 219,28	104,57
	Report solde année précédente					104,57
janv-05	K	1,029915		5 135,16		5 239,73
janv-05	Dotation 2005					4 844,73
janv-05	Step Vernou moteur dégrilleur				395,00	3 962,09
juin-05	Step Vernou moto réducteur graisse				882,64	3 964,25
juil-05	Intérêts 2005		2,0732	2,17		2 672,66
nov-05	Vernou PR 3 Serpe bas pompe n°1				1 291,59	245,86
déc-05	Vernou PR gare plaques de couverture				2 426,80	
	Report solde année précédente					245,86
janv-06	K	1,066293		5 316,54		5 562,40
janv-06	Dotation 2006					5 569,33
juil-06	Intérêts 2006		2,8165	6,92		4 268,03
mai-06	Step Vernou débitmètre				1 301,30	2 212,84
sept-06	Vernou PR 3 Serpe H pompes n°1 & 2				2 055,19	878,24
nov-06	Vernou PR 7 Celle pompe n°1				1 334,60	216,95
déc-06	Vernou PR gare pompe n°2				1 095,19	
	Report solde année précédente					- 216,95
janv-07	K	1,1057		5 513,03		5 296,08
janv-07	Dotation 2007					5 287,26
juil-07	Intérêts 2007		4,0661		8,82	3 816,90
juin-07	Vernou PR Calles - pompe n°1				1 470,36	1 764,90
déc-07	Vernou PR Zac - pompe n°1 & 2				2 052,00	3 790,10
déc-07	Vernou PR Zac - hydraulique				5 555,00	
	Report solde année précédente					- 3 790,10
janv-08	K	1,145936		5 713,65		1 923,55
janv-08	Dotation 2008					1 764,65
juil-08	Intérêts 2008		4,1924		158,90	1 057,57
sept-08	Vernou STEP - pompes 1 & 2				1 870,22	14 350,27
oct-08	Vernou STEP - agitateur & accessoires silo à boues				14 244,70	22 569,17
déc-08	Vernou PR Serpes - haut armoire électrique				8 218,90	
	Report solde année précédente					- 22 569,17
janv-09	K	1,199605		10 050,29		12 518,88
janv-09	Dotation 2009 (D0 modifiée suite avenant no1)					12 598,71
juil-09	Intérêts 2009		0,3537		79,83	17 263,93
déc-09	Vernou STEP - Aérateur graisse				4 665,22	
	Report solde année précédente					- 17 263,93
janv-10	K	1,205855		10 102,65		7 161,27
janv-10	Dotation 2010 (D0 modifiée suite avenant no1)					7 243,59
juil-10	Intérêts 2010		0,4768		82,31	7 596,92
sept-10	PR D Jeanne - hydraulique				353,33	
	Report solde année précédente					- 7 596,92
janv-11	K	1,229676		10 302,23		2 629,09
juil-11	Intérêts 2011		1,0033		76,22	1 382,78
janv-11	Dotation 2011					237,27
févr-11	STEP Vernou - réducteur dégrilleur				1 246,31	838,99
mars-11	STEP Vernou - serrurerie passerelle agitateur				1 145,51	1 915,25
mai-11	STEP Vernou PR2 - pompe n°1				1 076,26	3 444,91
mai-11	STEP Vernou PR2 - pompe n°2				1 076,26	4 644,79
juin-11	STEP Vernou - soufflante				1 529,66	6 581,24
sept-11	PR D Jeanne - hydraulique				1 199,88	12 535,06
oct-11	PR7 Vernou : Pompe n°2				1 936,45	
déc-11	Vernou - vannes de recirculation				5 953,82	
	Report solde année précédente					- 12 535,06
janv-12	K	1,269128		10 632,75		1 925,67
juil-12	Intérêts 2012		0,1864		23,37	7 083,11
janv-12	Dotation 2012					8 788,39
févr-12	PR 5 - hydraulique				5 157,44	10 493,67
mars-12	PR 6 - pompe n°1				1 705,28	19 114,22
mars-12	PR 6 - pompe n°2				1 705,28	25 847,87
mars-12	PR 6 - hydraulique				8 620,55	
oct-12	STEP Vernou - agitateur silo boues				6 733,65	
	Report solde année précédente					- 25 847,87



5.4. Les engagements à incidence financière

Ce chapitre a pour objectif de présenter sommairement les engagements liés à l'exécution du service public, et qui à ce titre peuvent entraîner des obligations financières entre Veolia Eau, actuel délégataire de service, et toute entité (publique ou privée) qui pourrait être amenée à reprendre à l'issue du contrat l'exécution du service. Ce chapitre constitue pour les élus un élément de transparence et de prévision.

Conformément aux préconisations de l'Ordre des Experts Comptables, ce chapitre ne présente que les « engagements significatifs, sortant de l'ordinaire, nécessaires à la continuité du service, existant à la fin de la période objet du rapport, et qui à la fois devraient se continuer au-delà du terme normal de la convention de délégation et être repris par l'exploitant futur ».

Afin de rester simples, les informations fournies ont une nature qualitative. A la demande de la Collectivité, et en particulier avant la fin du contrat, Veolia Eau pourra détailler ces éléments.

FLUX FINANCIERS DE FIN DE CONTRAT

Les flux financiers de fin de contrat doivent être anticipés dans les charges qui s'appliqueront immédiatement à tout nouvel exploitant du service. Sur la base de ces informations, il est de la responsabilité de la Collectivité, en qualité d'entité organisatrice du service, d'assurer la bonne prise en compte de ces contraintes dans son cahier des charges.

Régularisations de TVA

Si Veolia Eau a assuré pour le compte de la Collectivité la récupération de la TVA au titre des immobilisations (investissements) mises à disposition¹, deux cas se présentent :

- Le nouvel exploitant est assujéti à la TVA² : aucun flux financier n'est nécessaire. Une simple déclaration des montants des immobilisations, dont la mise à disposition est transférée, doit être adressée aux services de l'Etat.
- Le nouvel exploitant n'est pas assujéti à la TVA : l'administration fiscale peut être amenée à réclamer à Veolia Eau la part de TVA non amortie sur les immobilisations transférées. Dans ce cas, le repreneur doit s'acquitter auprès de Veolia Eau du montant dû à l'administration fiscale pour les immobilisations transférées, et simultanément faire valoir ses droits auprès du Fonds de Compensation de la TVA. Le cahier des charges doit donc imposer au nouvel exploitant de disposer des sommes nécessaires à ce remboursement.

Biens de retour

Les biens de retour (listés dans l'inventaire détaillé des biens du service) sont remis gratuitement à la Collectivité à l'échéance du contrat selon les modalités prévues au contrat.

Biens de reprise

Les biens de reprise (listés dans l'inventaire détaillé des biens du service) seront remis au nouvel exploitant, si celui-ci le souhaite, à l'échéance du contrat selon les modalités prévues au contrat. Ces biens doivent généralement être achetés par le nouvel exploitant.

¹ art. 210 de l'annexe II du Code Général des Impôts

² Conformément au principe posé par le nouvel article 257 bis du Code Général des Impôts précisé par l'instruction 3 A 6 36 parue au BOI N°50 du 20 Mars 2006



Autres biens ou prestations

Hormis les biens de retour et des biens de reprise prévus au contrat, Veolia Eau utilise, dans le cadre de sa liberté de gestion, certains biens et prestations. Le cas échéant, sur demande de la Collectivité et selon des conditions à déterminer, les parties pourront convenir de leur mise à disposition auprès du nouvel exploitant.

Consommations non relevées et recouvrement des sommes dues au délégataire à la fin du contrat

Les sommes correspondantes au service exécuté jusqu'à la fin du contrat sont dues au délégataire sortant. Il y a lieu de définir avec la Collectivité les modalités de facturation (relevé spécifique, prorata temporis) et de recouvrement des sommes dues qui s'imposeront au nouvel exploitant, ainsi que les modalités de reversement des surtaxes correspondantes.

DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL

Les dispositions applicables au personnel du délégataire sortant s'apprécient dans le contexte de la période de fin de contrat. Les engagements qui en découlent pour le nouvel exploitant ne peuvent pas faire ici l'objet d'une présentation totalement exhaustive, pour deux motifs principaux :

- ♦ ils évoluent au fil du temps, au gré des évolutions de carrière, des aléas de la vie privée des agents et des choix d'organisation du délégataire,
- ♦ ils sont soumis à des impératifs de protection des données personnelles.

Veolia Eau propose de rencontrer la Collectivité sur ce sujet pour baliser les contraintes qui s'appliqueront en fin de contrat.

Dispositions conventionnelles applicables aux salariés de Veolia Eau

Les salariés de Veolia Eau bénéficient :

- ♦ des dispositions de la Convention Collective Nationale des Entreprises des Services d'Eau et d'Assainissement du 12 avril 2000 ;
- ♦ des dispositions de l'accord interentreprises de l'Unité Economique et Sociale " VEOLIA EAU - Générale des Eaux " du 12 novembre 2008 qui a pris effet au 1er janvier 2009, d'accords conclus dans le cadre de cette Unité Economique et Sociale et qui concernent notamment : l'intéressement et la participation, le temps de travail des cadres, la protection sociale (retraites, prévoyance, handicap, formation) et d'accords d'établissement, usages et engagements unilatéraux.

Protection des salariés et de l'emploi en fin de contrat

Des dispositions légales assurent la protection de l'emploi et des salariés à l'occasion de la fin d'un contrat, lorsque le service est susceptible de changer d'exploitant, que le futur exploitant ait un statut public ou privé. A défaut, il est de la responsabilité de la Collectivité de prévoir les mesures appropriées.

Lorsque l'entité sortante constitue une entité économique autonome, c'est-à-dire comprend des moyens corporels (matériel, outillage, marchandises, bâtiments, ateliers, terrains, équipements), des éléments incorporels (clientèle, droit au bail, ...) et du personnel affecté, le tout organisé pour une mission identifiée, l'ensemble des salariés qui y sont affectés sont automatiquement transférés au nouvel exploitant, qu'il soit public ou privé (art. L 1224-1 du Code du Travail).

Dans cette hypothèse, Veolia Eau transmettra à la Collectivité, à la fin du contrat, la liste des salariés affectés au contrat ainsi que les éléments d'information les concernant (en particulier masse salariale correspondante ...).

Le statut applicable à ces salariés au moment du transfert et pendant les trois mois suivants est celui en vigueur chez Veolia Eau. Au-delà de ces trois mois, le statut Veolia Eau est soit maintenu pendant une période de douze mois maximum, avec maintien des avantages individuels acquis au-delà de ces douze mois, soit aménagé au statut du nouvel exploitant.

Lorsque l'entité sortante ne constitue pas une entité économique autonome mais que le nouvel exploitant entre dans le champ d'application de la Convention collective Nationale des entreprises d'eau et d'assainissement d'avril 2000, l'application des articles 2.5.2 ou 2.5.4 de cette Convention s'impose tant au précédent délégataire qu'au nouvel exploitant avant la fin de la période de 12 mois.

A défaut d'application des dispositions précitées, seule la Collectivité peut prévoir les modalités permettant la sauvegarde des emplois correspondant au service concerné par le contrat de délégation qui s'achève. Veolia Eau se tient à la disposition de la Collectivité pour fournir en amont les informations nécessaires à l'anticipation de cette question.

En tout état de cause, d'un point de vue général, afin de clarifier les dispositions applicables et de protéger l'emploi, nous proposons de préciser avec la Collectivité avant la fin du contrat, le cadre dans lequel sera géré le statut des salariés et la protection de l'emploi à la fin du contrat. Il est utile que ce cadre soit précisé dans le cahier des charges du nouvel exploitant.

La liste nominative des agents³ affectés au contrat peut varier en cours de contrat, par l'effet normal de la vie dans l'entreprise : mutations, départs et embauches, changements d'organisation, mais aussi par suite d'événements de la vie personnelle des salariés. Ainsi, la liste nominative définitive ne pourra être constituée qu'au cours des dernières semaines d'exécution du contrat.


Comptes entre employeurs successifs


Les dispositions à prendre entre employeurs successifs concernant le personnel transféré sont les suivantes :

- ◆ de manière générale, dispositions identiques à celles appliquées en début du contrat
- ◆ concernant les salaires et notamment salaires différés : chaque employeur supporte les charges afférentes aux salaires (et les charges sociales ou fiscales directes ou indirectes y afférentes) rattachables à la période effective d'activité dont il a bénéficié ; le calcul est fait sur la base du salaire de référence ayant déterminé le montant de la charge mais plafonné à celui applicable au jour de transfert : ce compte déterminera notamment les prorata 13ème mois, de primes annuelles, de congés payés, décomptes des heures supplémentaires ou repos compensateurs,....
- ◆ concernant les autres rémunérations : pas de compte à établir au titre des rémunérations différées dont les droits ne sont exigibles qu'en cas de survenance d'un événement ultérieur non encore intervenu : indemnité de départ à la retraite, droits à des retraites d'entreprises à prestations définies, médailles du travail,...

³ Certaines informations utiles ont un caractère confidentiel et n'ont pas à figurer dans le rapport annuel qui est un document public. Elles pourront être fournies, dans le respect des droits des personnes intéressées, séparément à l'autorité délégante, sur sa demande justifiée par la préparation de la fin de contrat.



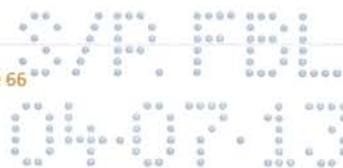

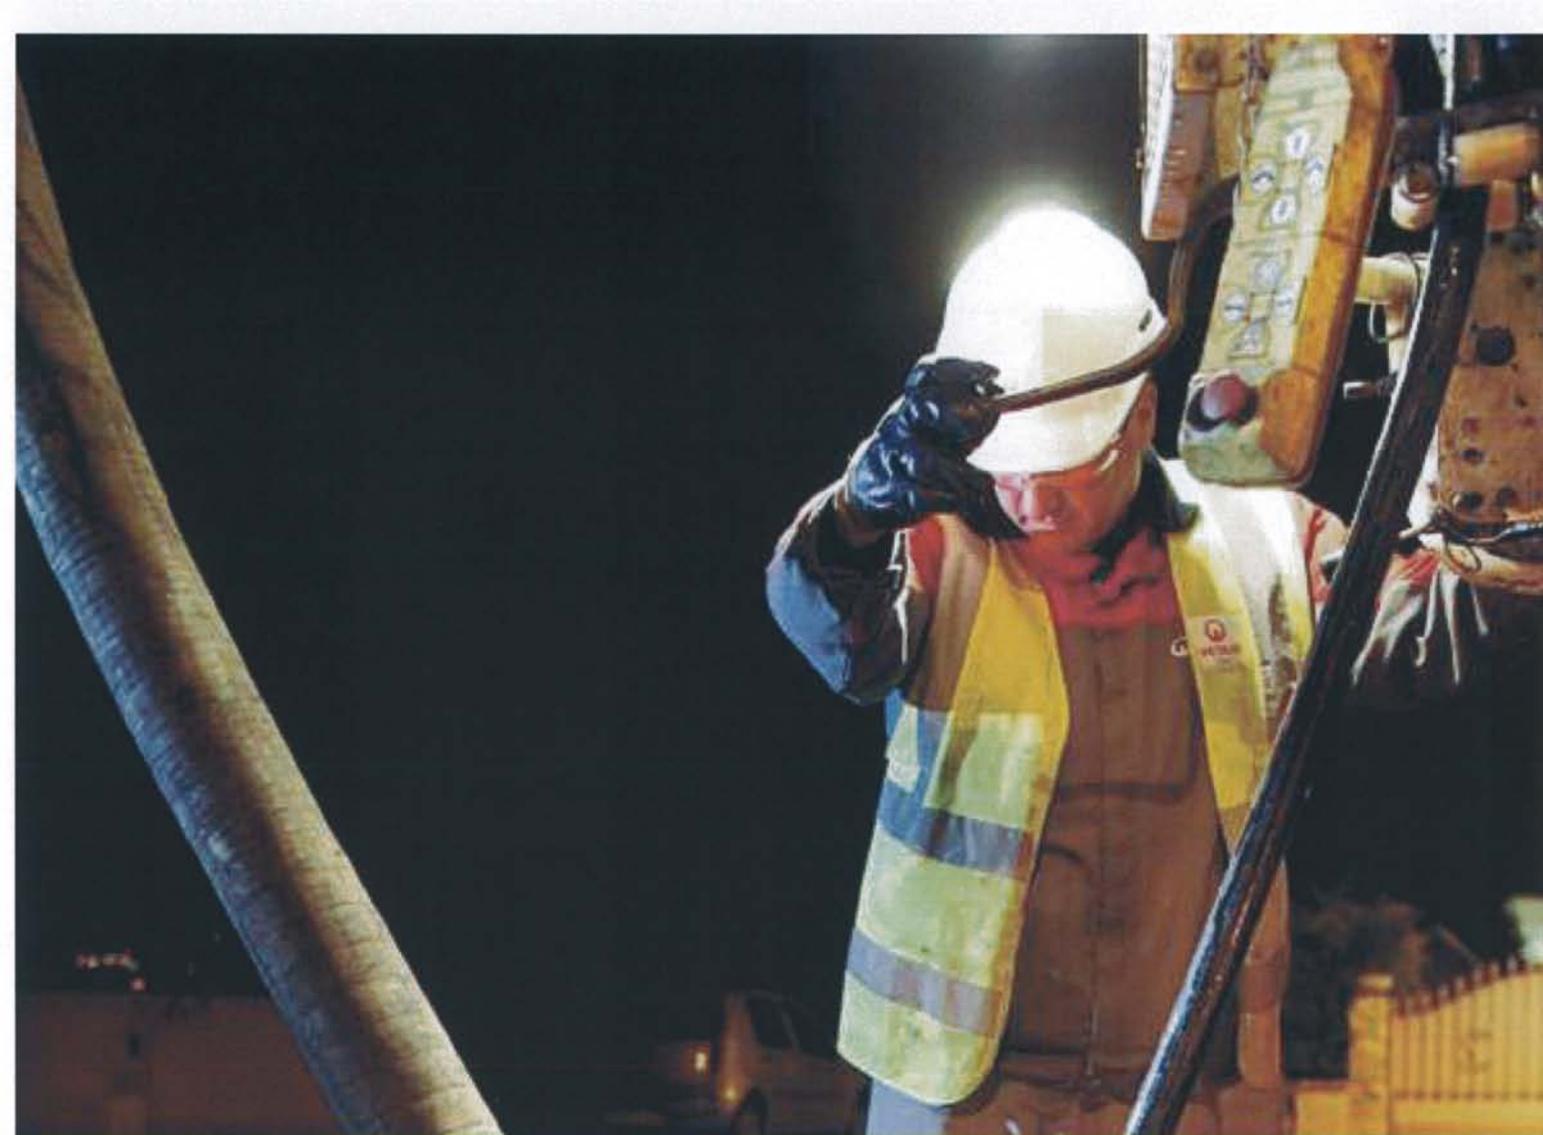

6.

ANNEXES



6.1. Bilan énergétique du patrimoine


→ Bilan énergétique détaillé du patrimoine

Usine de dépollution

Vernou la Celle	2008	2009	2010	2011	2012	N/N-1
Energie relevée consommée (kWh)	91 745	92 266	97 848	93 564	88 395	-5,5%

Poste de refolement

PR1 Face à la Gare (pont SNCF)	2008	2009	2010	2011	2012	N/N-1
Energie relevée consommée (kWh)	5 993	5 066	6 335	4 192	5 339	27,4%
Temps de fonctionnement (h)	2 435	2 241	2 635	2 097	2 400	14,4%
PR2 Zone Artisanale	2008	2009	2010	2011	2012	N/N-1
Energie relevée consommée (kWh)	255	210	223	232	287	23,7%
Temps de fonctionnement (h)	41	164	53	43	71	65,1%
PR3 Moulin des Serpes I	2008	2009	2010	2011	2012	N/N-1
Energie relevée consommée (kWh)	3 944	3 571	4 353	1 975	6 714	239,9%
Temps de fonctionnement (h)	1 334	1 316	2 867	1 539	1 825	18,6%
PR4 Moulin des Serpes II	2008	2009	2010	2011	2012	N/N-1
Energie relevée consommée (kWh)	2 207	1 780	6 359	6 811	2 091	-69,3%
Temps de fonctionnement (h)	1 185	1 177	2 016	1 980	1 526	-22,9%
PR5 Impasse de la Dame Jeanne	2008	2009	2010	2011	2012	N/N-1
Energie relevée consommée (kWh)	32	35	42	170	39	-77,1%
Temps de fonctionnement (h)	8	12	10	10	10	0,0%
PR6 Chemin de la Montagne	2008	2009	2010	2011	2012	N/N-1
Energie relevée consommée (kWh)	1 129	929	684	586	1 156	97,3%
Temps de fonctionnement (h)	176	158	162	176	176	0,0%
PR7 La Celle derrière l'église	2008	2009	2010	2011	2012	N/N-1
Energie relevée consommée (kWh)	8 205	8 260	6 533	10 247	10 080	-1,6%
Temps de fonctionnement (h)	835	916	975	1 197	1 079	-9,9%
PR8 Chemin du Port	2008	2009	2010	2011	2012	N/N-1
Energie relevée consommée (kWh)	246	490	698	482	409	-15,1%
Temps de fonctionnement (h)	75	302	349	197	154	-21,8%

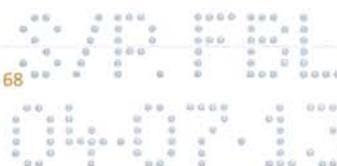

6.2. Le bilan de conformité détaillé par usine

Vernou la Celle


Adéquation des capacités usines aux charges reçues

Les charges entrantes se répartissent selon les mois de l'année de la façon suivante :

Charges entrantes et dépassement de capacité	Volume		MES		DCO		DBO5		NTK		NGL		Pt	
	Charge (m3/j)	HCNF/ bilans	Charge (kg/j)	HCNF/ bilans										
janvier	401	0 / 1	140	0 / 1	210	- / 1	100	0 / 1	-	- / -	-	- / -	-	- / -
février	324	0 / 1	133	0 / 1	302	- / 1	178	0 / 1	32,4	0 / 1	32,5	0 / 1	3,9	- / 1
mars	272	- / -	-	- / -	-	- / -	-	- / -	-	- / -	-	- / -	-	- / -
avril	381	0 / 2	216	1 / 2	384	- / 2	108	0 / 2	-	- / -	-	- / -	-	- / -
mai	378	0 / 1	121	0 / 1	119	- / 1	26	0 / 1	12,9	0 / 1	12,9	0 / 1	1,7	- / 1
juin	404	- / -	-	- / -	-	- / -	-	- / -	-	- / -	-	- / -	-	- / -
juillet	376	0 / 2	136	0 / 2	236	- / 2	72	0 / 2	-	- / -	-	- / -	-	- / -
août	281	0 / 1	98	0 / 1	85	- / 1	79	0 / 1	-	- / -	-	- / -	-	- / -
septembre	343	0 / 1	113	0 / 1	141	- / 1	45	0 / 1	17,5	0 / 1	17,6	0 / 1	2,4	- / 1
octobre	272	0 / 1	98	0 / 1	188	- / 1	54	0 / 1	-	- / -	-	- / -	-	- / -
novembre	255	0 / 1	84	0 / 1	191	- / 1	61	0 / 1	30,6	0 / 1	30,7	0 / 1	2,8	- / 1
décembre	386	0 / 1	120	0 / 1	308	- / 1	135	0 / 1	-	- / -	-	- / -	-	- / -

('HCNF / Bilans' représente le nombre d'analyses réalisées par paramètre dans des bilans Hors Conditions Normales de Fonctionnement / Nombre d'analyses réalisées par paramètre dans tous les bilans sur période)




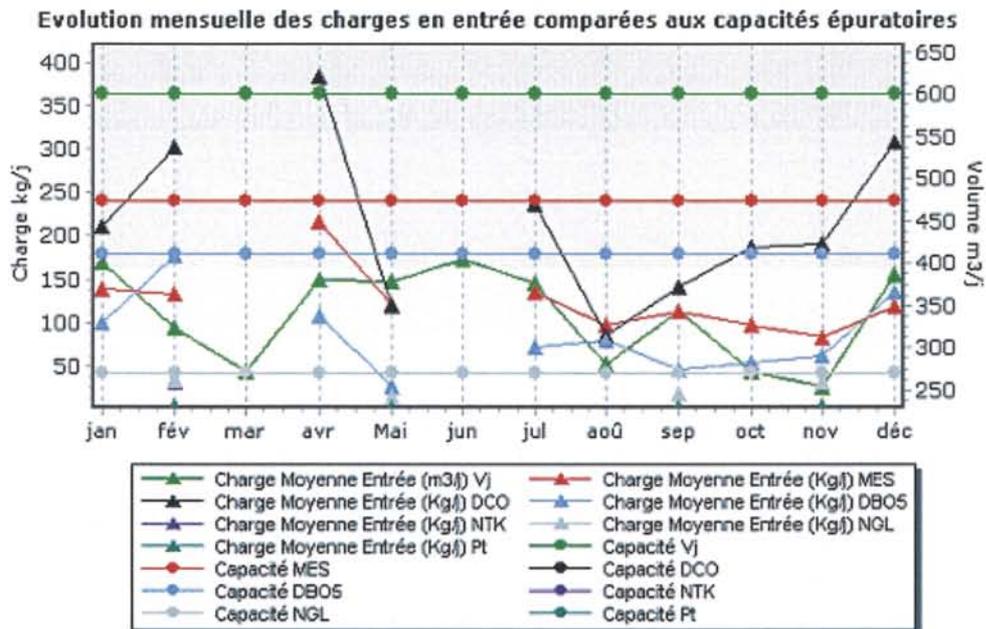


Rendement épuratoire et qualité du rejet dans le milieu naturel



Les charges en sortie et les rendements moyens mensuels sont présentés dans le tableau ci-dessous :



Charges en sortie et rendement	MES		DCO		DBO5		NTK		NGL		Pt	
	Kg/j	%										
janvier	1	99,43	11	94,63	2	97,99						
février	5	96,35	14	95,39	1	99,27	2	95,41	5	85,23	2	50,89
mars												
avril	3	98,74	11	97,10	1	99,27						
mai	3	97,23	14	88,27	1	97,07	1	88,88	2	86,47	1	18,58
juin												
juillet	1	99,38	8	96,65	1	99,21						
août	1	99,42	7	91,39	0	99,82						
septembre	2	98,67	6	95,61	0	99,62	1	93,53	2	87,50	1	50,70
octobre	2	98,36	11	94,21	1	98,50						
novembre	1	99,40	13	93,48	1	98,75	3	91,94	5	85,09	2	37,42
décembre	1	99,35	16	94,73	2	98,57						

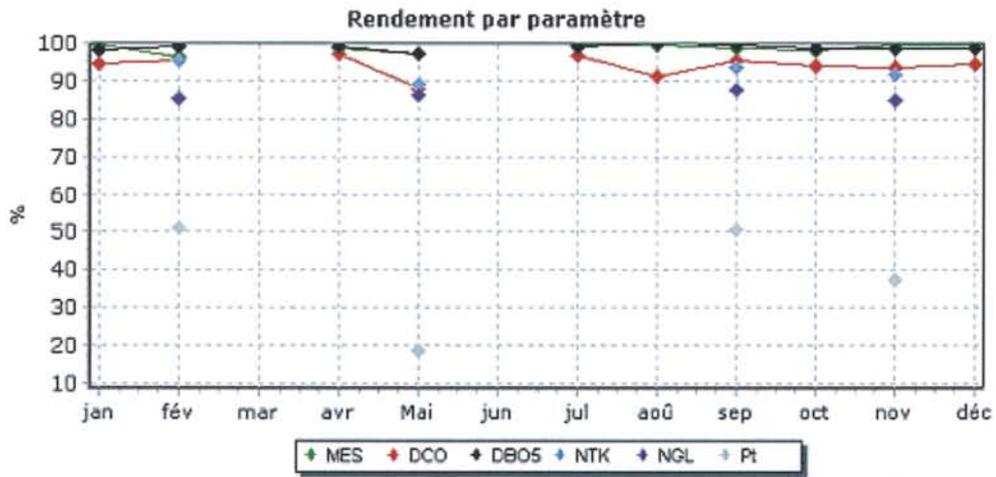


Evolution des charges et du rendement par paramètre

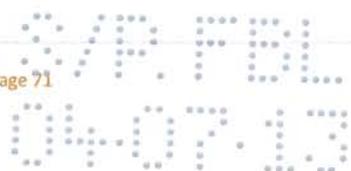

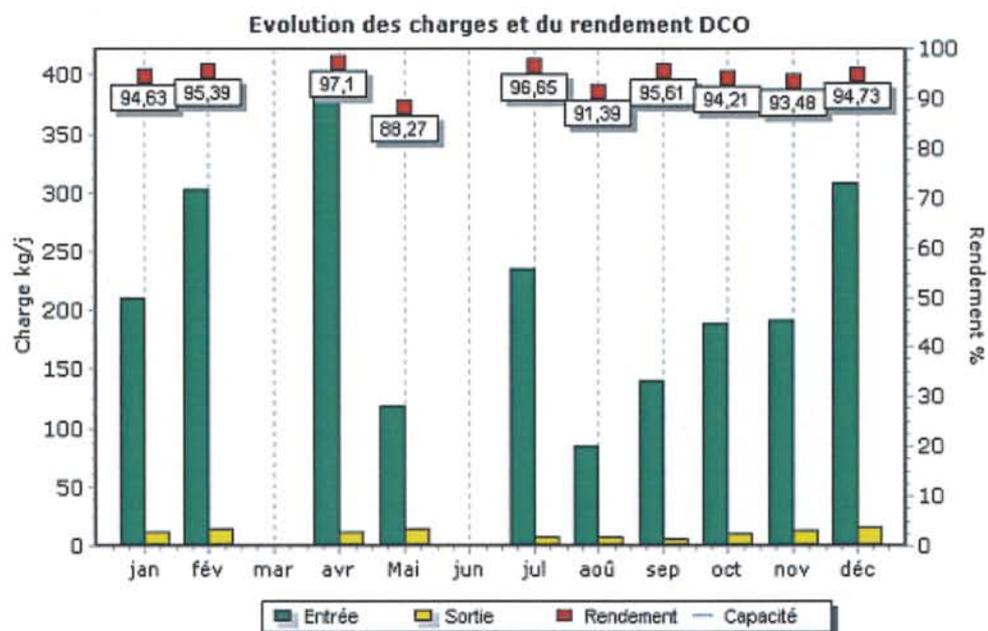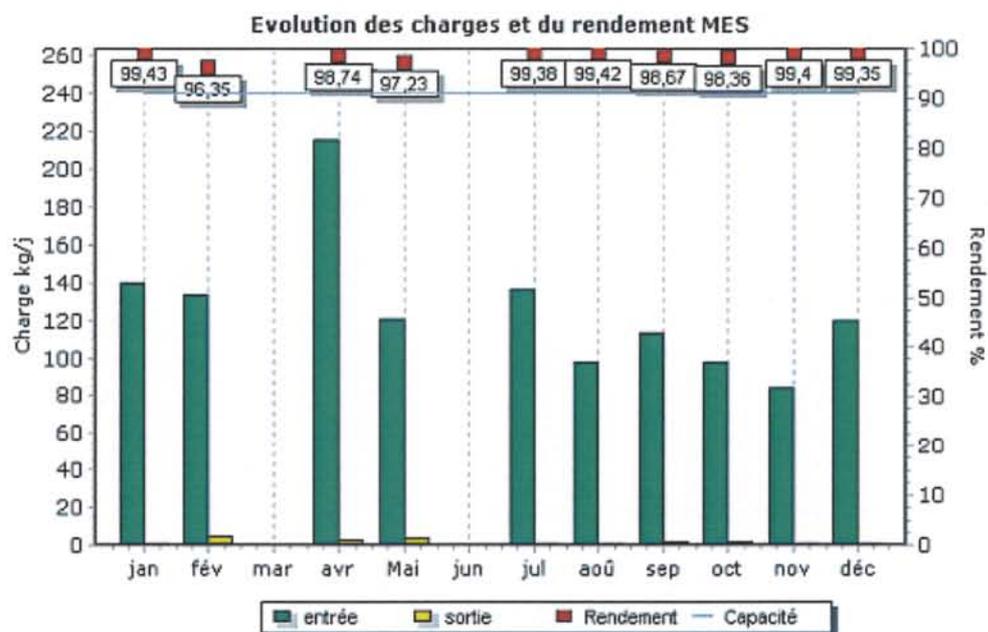


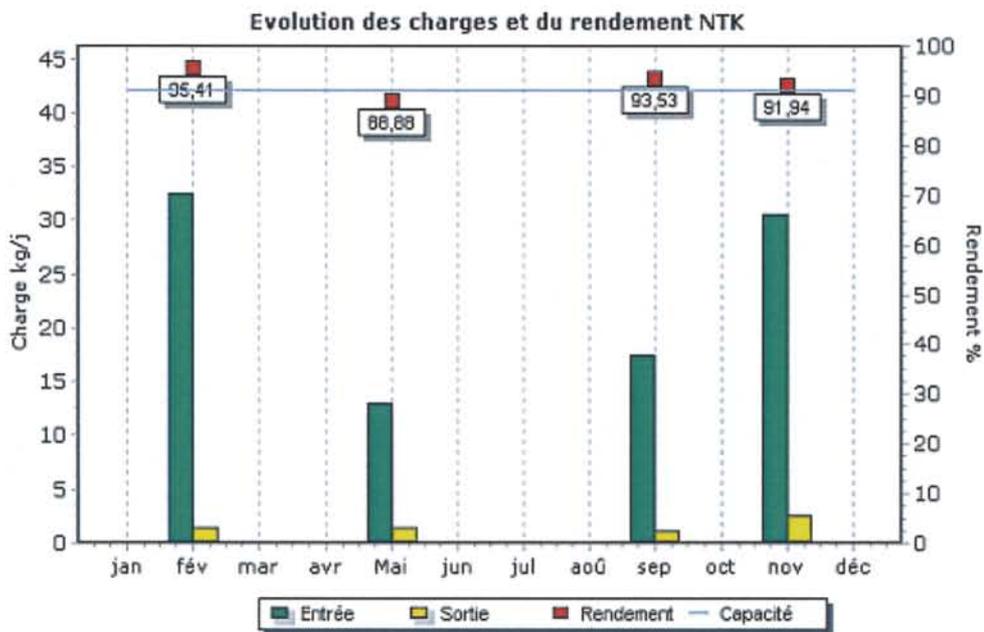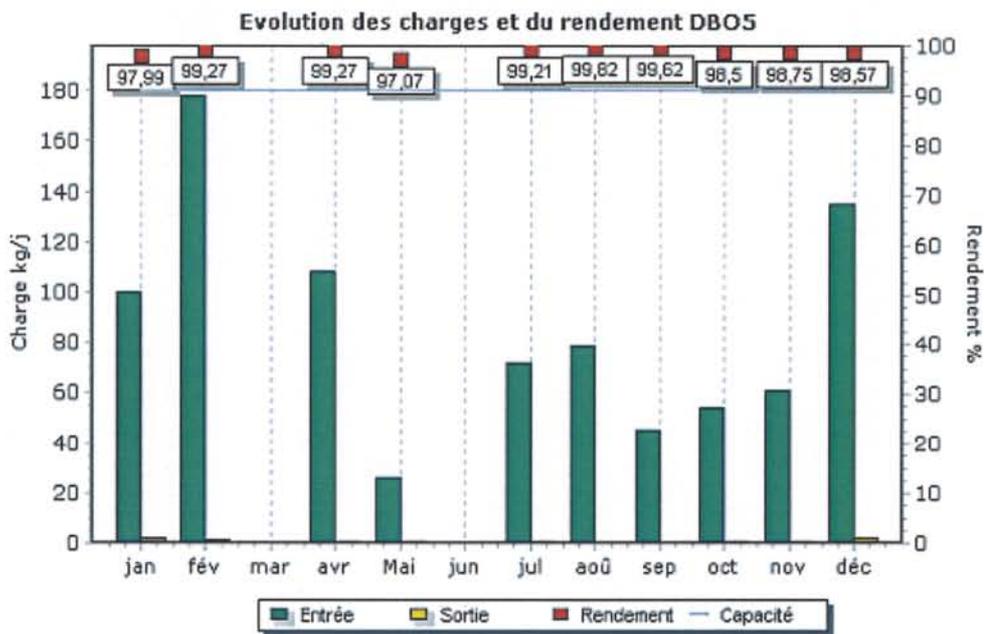


Evolution des charges et du rendement NGL

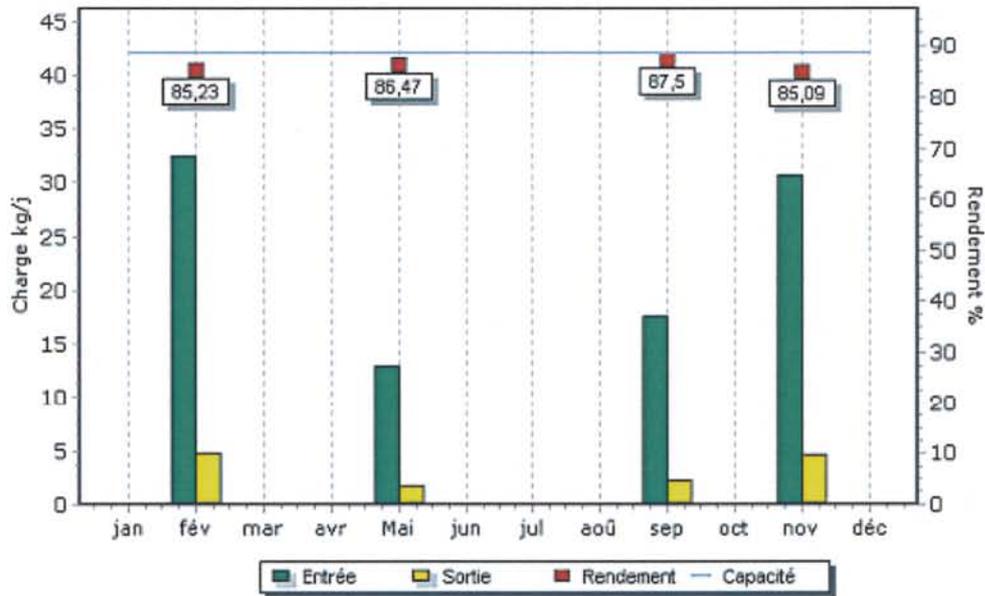



Evolution des charges et du rendement PT

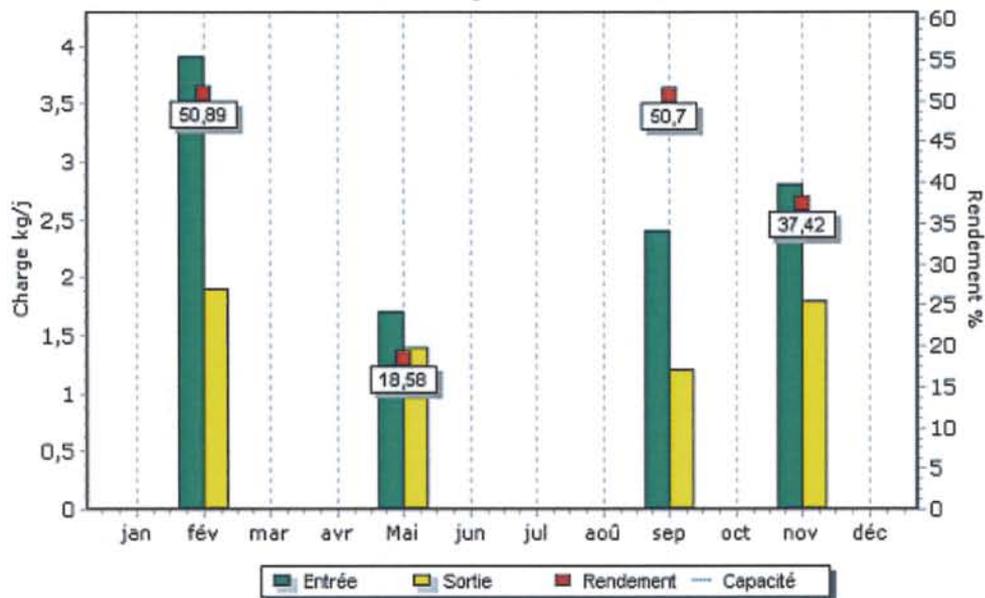

Boues évacuées par mois

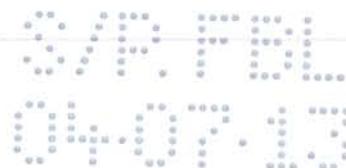

Matières sèches

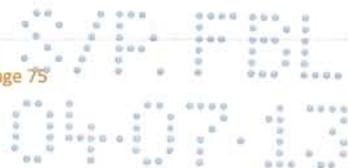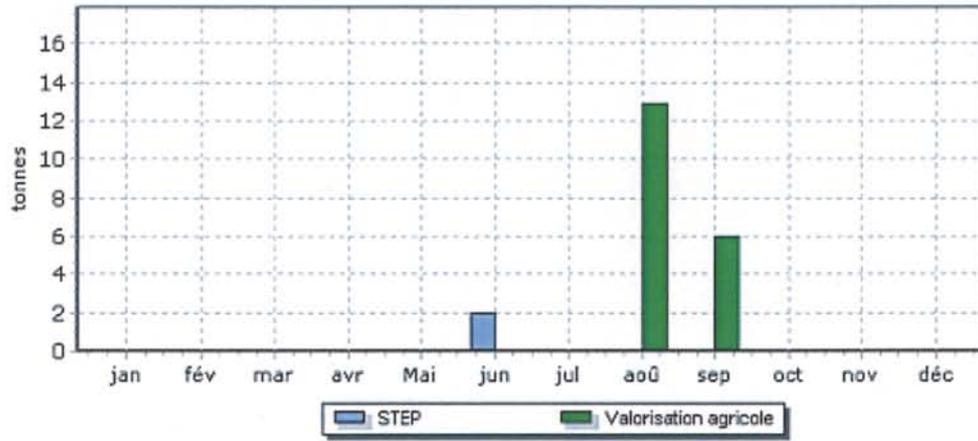

6.3. Annexes financières

→ Les modalités d'établissement du CARE

Introduction générale

Le décret 2005-236, codifié aux articles R1411-7 et R1411-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, a fourni des précisions sur les données devant figurer dans le Rapport Annuel du Déléataire prévu à l'article L1411-3 du même CGCT, et en particulier sur le Compte Annuel de Résultat de l'Exploitation (CARE) de la délégation.

Le CARE établi au titre de 2012 respecte ces principes. La présente annexe fournit les informations relatives à ses modalités d'établissement.

Organisation de la Société au sein de la Région

L'organisation de la Société Veolia Eau Compagnie Générale des Eaux - VE CGE - au sein de la Région Ile-de-France de Veolia Eau (groupe Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux) comprend différents niveaux opérationnels qui apportent quotidiennement leur contribution au bon fonctionnement des services publics de distribution d'eau potable et d'assainissement qui leur sont confiés.

La décentralisation et la mutualisation de l'activité aux niveaux adaptés représentent en effet un des principes majeurs d'organisation de Veolia Eau et de ses sociétés.

En outre, pour faire face aux nouveaux défis auxquels se trouvent confrontés ses métiers, et notamment pour accroître la qualité des services rendus à ses clients, la Société Veolia Eau Compagnie Générale des Eaux - VE CGE - a pris part à la démarche engagée par Veolia Eau visant à accroître la collaboration entre ses différentes sociétés avec la mise en place de pôles régionaux.

Dans ce contexte, au sein de la Région Ile-de-France de Veolia Eau, la Société est associée à d'autres sociétés du Groupe pour mettre en commun au sein d'un GIE régional un certain nombre de fonctions supports (service clientèle, bureau d'étude technique, service achats...).


Aujourd'hui, les exploitations de la Société bénéficient des interventions tant de ses moyens propres que des interventions du GIE régional, au travers d'une organisation décentralisant, au niveau adapté, les différentes fonctions.

L'architecture comptable de la Société est le reflet de cette structure décentralisée et mutualisée. Elle permet de suivre aux niveaux adéquats les produits et les charges relevant d'une part de la Région (niveaux successifs de la direction régionale, du centre, du service, de l'unité opérationnelle), et d'autre part les charges de niveau national (contribution des services centraux).

En particulier, et conformément aux principes du droit des sociétés, et à partir d'un suivi analytique commun à toutes les sociétés de la Région, la Société facture au GIE régional le coût des moyens qu'elle met à sa disposition ; réciproquement, le GIE régional lui facture le coût de ses prestations.

Le compte annuel de résultat de l'exploitation relatif à un contrat de délégation de service public, établi sous la responsabilité de la Société délégataire, regroupe l'ensemble des produits et des charges imputables à ce contrat, selon les règles exposées ci-dessous.

La présente annexe a pour objet de préciser les modalités de détermination de ces produits et de ces charges.

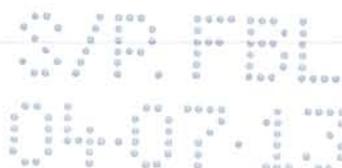

Dans le contexte très évolutif dans lequel s'inscrit son activité et qui est marqué tant par des attentes renforcées des clients (traçabilité de l'eau, maîtrise des coûts...) que par une complexité croissante en termes de savoir-faire et de technologies, Veolia Eau a décidé de mettre en œuvre une nouvelle organisation plus adaptée aux nouveaux enjeux du secteur.

Cette nouvelle organisation, articulée en niveaux successifs (siège national, directions régionales, centres, services, unités opérationnelles voire regroupements de contrats) se caractérise par une forte spécialisation des entités (usines, réseaux, maintenance...) partout où une taille critique peut être atteinte autour d'une spécialité donnée.

Cette approche autour de structures de spécialité, qui porte indifféremment sur les contrats de Délégation de Service Public (DSP) et Hors Délégation de Service Public (HDSP) a conduit à homogénéiser le suivi de ces contrats. En conséquence, les contrats HDSP se voient désormais attribuer une quote part des frais répartis leur revenant selon le critère de la valeur ajoutée dans le cadre de cette nouvelle organisation alors qu'ils supportaient précédemment une quote part « frais généraux » selon la même approche que celle exposée au 2.1.1. pour les chantiers HDSP.

En outre, dans le cadre de la réorganisation régionale des contrats de Veolia Eau en France le centre Cher et Loire, l'agence de Chartres et le service Nord Yonne ont été transférés en 2012 de la Région Ile de France Centre aux Régions Ouest et Centre Est ; 344 contrats, dont 252 contrats de DSP, sont ainsi concernés par ce transfert.

Ces changements d'organisation sont susceptibles d'avoir modifié la répartition des charges indirectes en 2012 (ce qui est le propre de tout changement d'organisation dans toute entreprise quelle que soit la clef utilisée).

1 - PRODUITS

Les produits inscrits dans le compte annuel de résultat de l'exploitation regroupent l'ensemble des produits d'exploitation hors TVA comptabilisés en application du contrat, y compris ceux des travaux attribués à titre exclusif.

En ce qui concerne les activités de distribution d'eau et d'assainissement, ces produits se fondent sur les volumes distribués de l'exercice, valorisés en prix de vente, en appréciant grâce aux données de gestion les volumes livrés aux consommateurs et non encore relevés à la clôture de l'exercice. Le cas échéant, les écarts d'estimation sont régularisés dans le chiffre d'affaires de l'année suivante.

S'agissant des produits des travaux attribués à titre exclusifs, ils correspondent aux montants comptabilisés en application du principe de l'avancement.

Le détail des produits annexé au compte annuel du résultat de l'exploitation fournit une ventilation des produits entre produits facturés au cours de l'exercice et variation de la part estimée sur consommations.

2 - CHARGES

Les charges inscrites dans le compte annuel du résultat de l'exploitation englobent :

~~les charges qui sont exclusivement imputables au contrat (charges directes § 2.1) ;~~

~~la quote-part, imputable au contrat, des charges communes à plusieurs contrats (charges réparties § 2.2).~~

Le montant de ces charges résulte soit directement de dépenses inscrites en comptabilité soit de calculs à caractère économique (charges calculées § 2.1.2).



2.1 - Charges exclusivement imputables au contrat

Ces charges comprennent :

- les dépenses courantes d'exploitation,
- un certain nombre de charges calculées, selon des critères économiques, au titre des investissements (domaines privé et délégué) et de l'obligation contractuelle de renouvellement. Pour être calculées, ces charges n'en sont pas moins identifiées contrat par contrat, en fonction de leurs opérations spécifiques,
- les charges correspondant aux produits perçus pour le compte des collectivités et d'autres organismes.

2.1.1 - Dépenses courantes d'exploitation

Il s'agit des dépenses d'énergie électrique, d'achats d'eau, de produits de traitement, d'analyses, des redevances contractuelles et obligatoires, de certains impôts locaux, etc.

A noter toutefois que l'année 2010 a vu l'entrée en vigueur de la Contribution sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) qui est venue, avec la Contribution Foncière des Entreprises, se substituer à la Taxe Professionnelle. Alors que cette dernière était largement assise sur les installations et immobilisations attachées aux contrats (et alors imputée directement sur ceux-ci), la CVAE est calculée globalement au niveau de l'entreprise. A ce titre, elle a un caractère de charge indirecte et est répartie en application des modalités décrites au § 2.2. La CFE est quant à elle imputée directement au contrat ou à un niveau supérieur (et alors répartie en tant charge indirecte) selon le périmètre de l'assiette.

2.1.2 - Charges calculées

Un certain nombre de charges doivent faire l'objet d'un calcul économique. Les éléments correspondants résultent de l'application du principe selon lequel : "Pour que les calculs des coûts et des résultats fournissent des valeurs correctes du point de vue économique...il peut être nécessaire en comptabilité analytique, de substituer à certaines charges calculées en comptabilité générale selon des critères fiscaux ou sociaux, les charges correspondantes calculées selon des critères techniques et économiques"¹.

Ces charges concernent principalement les éléments suivants :

2.1.2.1 – Charges relatives au renouvellement

Conformément aux préconisations de la FP2E, les charges économiques calculées relatives au renouvellement sont présentées sous des rubriques distinctes en fonction des clauses contractuelles (y compris le cas échéant au sein d'un même contrat).

- Garantie pour continuité du service

Cette rubrique correspond à la situation dans laquelle le délégataire est tenu de prendre à sa charge et à ses risques et périls l'ensemble des dépenses d'entretien, de réparation et de renouvellement des ouvrages nécessaires à la continuité du service. Le délégataire se doit de les assurer à ses frais, sans que cela puisse donner lieu à ajustement (en plus ou en moins) de sa rémunération contractuelle.

¹ Texte issu de l'ancien Plan Comptable Général de 1983, et dont la refonte opérée en 1999 ne traite plus des aspects relatifs à la comptabilité analytique.



La garantie pour continuité du service a pour objet de faire face aux charges que le délégataire aura à supporter en exécution de son obligation contractuelle, au titre des biens en jouissance temporaire² dont il est estimé que le remplacement interviendra pendant la durée du contrat.

Afin de prendre en compte les caractéristiques économiques de cette obligation³, le montant de la garantie pour continuité du service s'appuie sur les dépenses de renouvellement lissées sur la durée de la période contractuelle en cours. Cette charge économique calculée est déterminée en additionnant :

- d'une part le montant, réactualisé à la fin de l'exercice considéré, des renouvellements déjà réalisés depuis le début de la période contractuelle en cours ;
- d'autre part le montant des renouvellements prévus jusqu'à la fin de cette période, tel qu'il résulte de l'inventaire quantitatif et qualitatif des biens du service à jour à la date d'établissement des comptes annuels du résultat de l'exploitation (fichier des installations en jouissance temporaire);

et en divisant le total ainsi obtenu par la durée de la période contractuelle en cours⁴.

Des lissages spécifiques sont effectués en cas de prolongation de contrat ou de prise en compte de nouvelles obligations en cours de contrat.

Ce calcul permet donc de réévaluer chaque année, en euros courants, la dépense que le délégataire risque de supporter, en moyenne annuelle sur la durée de la période contractuelle en cours, pour les renouvellements nécessaires à la continuité du service (renouvellement dit « fonctionnel » dont le délégataire doit couvrir tous les risques et périls dans le cadre de la rémunération qu'il perçoit).

- Programme contractuel

Cette rubrique est renseignée lorsque la Société s'est contractuellement engagée à réaliser un programme prédéterminé de travaux de renouvellement selon les priorités que la Collectivité s'est fixée.

La charge économique portée dans le compte annuel de résultat de l'exploitation est alors calculée en additionnant :

- d'une part le montant, réactualisé à la fin de l'exercice considéré, des renouvellements déjà effectués depuis le début de la période contractuelle en cours ;
- d'autre part, le montant des renouvellements contractuels futurs jusqu'à la fin de cette même période,

et en divisant le total ainsi obtenu par la durée de la période contractuelle en cours.


- Fonds contractuel de renouvellement

Cette rubrique est renseignée lorsque la Société est contractuellement tenue de prélever tous les ans sur ses produits un certain montant et de le consacrer aux dépenses de renouvellement dans le cadre d'un suivi pluriannuel spécifique. Un décompte contractuel délimitant les obligations des deux parties

² C'est-à-dire les biens indispensables au fonctionnement du service public qui seront remis obligatoirement à la collectivité délégante, en fin de contrat.

³ Compte tenu des informations disponibles, pour les périodes contractuelles ayant débuté avant 1992, le montant de la garantie de renouvellement est calculé selon le même principe d'étalement linéaire, en considérant que le point de départ de ces périodes se situe au 1er janvier 1992.

⁴ Compte tenu des informations disponibles, pour les périodes contractuelles ayant débuté avant 1992, le montant de la garantie de renouvellement est calculé selon le même principe d'étalement linéaire, en considérant que le point de départ de ces périodes se situe au 1er janvier 1992.

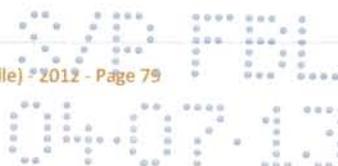

est alors établi. C'est le montant correspondant à la définition contractuelle qui est repris dans cette rubrique.

2.1.2.2 – Charges relatives aux investissements

Les investissements financés par le délégataire sont pris en compte dans le compte annuel du résultat de l'exploitation, sous forme de redevances permettant d'étaler leur coût financier total :

- pour les biens appartenant au délégataire (biens propres et en particulier les compteurs du domaine privé) : sur leur durée de vie économique puisqu'ils restent lui appartenir indépendamment de l'existence du contrat,
- pour les investissements contractuels (biens de retour) : sur la durée du contrat puisqu'ils ne servent au délégataire que pendant cette durée,
- avec, dans les deux cas, une progressivité prédéterminée et constante (+1,5 % par an) d'une année sur l'autre de la redevance attachée à un investissement donné.

Le montant de ces redevances résulte d'un calcul actuariel permettant de reconstituer, sur ces durées et en euros courants, le montant de l'investissement initial. S'agissant des compteurs, ce dernier comprend, depuis 2008, les frais de pose valorisés par l'application de critères opérationnels et qui ne sont donc en contrepartie plus compris dans les charges de l'exercice.

Le taux financier retenu se définit comme le taux de référence d'un financement par endettement en vigueur l'année de la réalisation de l'investissement (calculé à partir du Taux Moyen des Emprunts d'Etat majoré de 0,5% pour les investissements réalisés jusqu'au 31.12.2007 et de 1,0% pour les investissements réalisés depuis cette date compte tenu de l'évolution tendancielle du coût des emprunts souscrits par le Groupe VEOLIA ENVIRONNEMENT). Un calcul financier spécifique garantit la neutralité actuarielle de la progressivité annuelle de 1,5 % indiquée ci-dessus.

Enfin, et compte tenu de leur nature particulière, les biens immobiliers du domaine privé font l'objet d'un calcul spécifique comparable à l'approche retenue par les professionnels du secteur. Le montant de la redevance initiale attachée à un bien est pris égal à 7% du montant de l'investissement immobilier (terrain + constructions + agencements du domaine privé) puis est ajusté chaque année de l'évolution de l'indice de la construction. Les agencements pris à bail donnent lieu à un calcul similaire.

- Fonds contractuel

Cette rubrique est renseignée lorsque la Société est contractuellement tenue de consacrer tous les ans un certain montant à des dépenses d'investissements dans le cadre d'un suivi contractuel spécifique. Un décompte contractuel est alors tenu qui borne strictement les obligations des deux parties. C'est en pareil cas le montant correspondant à la définition contractuelle qui est repris dans cette rubrique.

- Annuités d'emprunts de la Collectivité prises en charge

Lorsque le délégataire s'est engagé contractuellement à prendre à sa charge le paiement d'annuités d'emprunt contractées par la Collectivité, le montant des annuités peut varier pendant la durée du contrat ; la charge correspondante est déterminée selon un calcul actuariel permettant de lisser cette charge sur cette durée.

- Impact des avances remboursables à taux zéro

Lorsque la Société bénéficie d'avances remboursables sans intérêts de la part d'une Agence de l'Eau pour contribuer au financement de certains travaux exécutés dans le cadre d'un contrat de DSP, un

calcul spécifique est effectué depuis 2011 pour tenir compte dans le CARE de l'avantage temporaire que représente cette mise à disposition de fonds sans intérêts. Des produits spécifiques sont ainsi calculés sur le capital restant dû en début d'exercice au titre de ces avances, au taux d'intérêt de référence tel que défini ci-dessus et applicable l'année de versement initial de chaque avance. Ces produits sont ensuite portés en minoration des charges économiques calculées au titre des investissements du domaine concédé.

- Investissements du domaine privé

Hormis le parc de compteurs relevant du domaine privé du délégataire (avec une redevance portée sur la ligne « Charges relatives aux compteurs du domaine privé ») et quelques cas où Veolia Eau ou ses filiales sont propriétaires d'ouvrages de production (avec une redevance alors portée sur la ligne « Charges relatives aux investissements du domaine privé »), les redevances attachées aux biens du domaine privé sont portées sur les lignes correspondant à leur affectation (la redevance d'un camion cureur sera affectée sur la ligne « engins et véhicules », celle relative à un ordinateur à la ligne « informatique »...).

2.1.3 - Impôt sur les sociétés

L'impôt calculé correspond à celui qui serait dû par une entité autonome, en appliquant au résultat brut bénéficiaire, le taux en vigueur de l'impôt sur les sociétés.

Dans un souci de simplification, le taux retenu en 2012 correspond au taux de base de l'impôt sur les sociétés (33,33 %), hors contributions sociale et exceptionnelle additionnelles (représentant au total jusqu'à 2,77 points d'impôt) applicables lorsque l'entreprise dépasse certains seuils.

2-2 – Charges réparties

Comme rappelé en préambule de la présente annexe, l'organisation de la Société repose sur un ensemble de niveaux de compétences en partie mutualisés au sein d'un GIE régional.

Les charges communes d'exploitation à répartir proviennent donc de chacun de ces niveaux opérationnels.

2.2.1 – Principe de répartition

Le principe de base est celui de la répartition des charges concernant un niveau organisationnel donné entre les diverses entités dépendant directement de ce niveau ou, dans certains cas, entre les seules entités au profit desquelles elles ont été engagées.

Ces charges proviennent de chaque niveau organisationnel de Veolia Eau intervenant au profit du contrat : services centraux, directions régionales, centres, services, unités opérationnelles (et regroupements spécifiques de contrats le cas échéant).

Lorsque les prestations effectuées par le GIE régional à un niveau bénéficient à plusieurs sociétés, les charges correspondantes sont refacturées par celui-ci aux sociétés concernées au prorata de la valeur ajoutée des contrats de ces sociétés rattachés à ce niveau. La valeur ajoutée utilisée est celle disponible à la date de refacturation.

Ensuite, la Société répartit dans ses comptes annuels de résultat de l'exploitation l'ensemble de ses charges communes telles qu'elles résultent de sa comptabilité sociale (après facturation des prestations du GIE régional) selon le critère de la valeur ajoutée de l'exercice. Ce critère unique de répartition s'applique à chaque niveau, jusqu'au contrat. La valeur ajoutée se définit ici comme la différence entre le volume d'activité (produits) et la valeur des consommations intermédiaires



(charges d'exploitation – hors frais de personnel). Le calcul permettant de déterminer le montant de la valeur ajoutée s'effectue en « cascade », ce qui permet d'en déterminer le montant à chaque niveau organisationnel. Il est donc déterminé la valeur ajoutée de chaque région, de chaque centre ; pour les services, les unités opérationnelles (et regroupements de contrats le cas échéant) on détermine la valeur ajoutée des différents périmètres géographiques couverts par ces entités ; il est également déterminé la valeur ajoutée de chaque contrat.

Par ailleurs, lorsque la valeur ajoutée d'un contrat est négative ou nulle, un calcul spécifique est effectué visant à affecter à ce contrat une quote-part de frais répartis au moins égale à 5 % de son chiffre d'affaires hors travaux et hors produits des collectivités et autres organismes.

Les charges indirectes sont donc réparties, par ces imputations successives, sur les contrats au profit desquelles elles ont été engagées.

Par ailleurs, et en tant que de besoin, les redevances (cf. § 2.1.2) calculées au titre des compteurs dont la Société a la propriété sont réparties entre les contrats concernés au prorata du nombre de compteurs desdits contrats.

Enfin, les charges relatives aux travaux exclusifs étant en général suivies globalement au niveau d'un service alors que les produits correspondant sont suivis au niveau du contrat, il est techniquement impossible de recourir à la clé valeur ajoutée pour répartir ces charges ; elles sont donc réparties au prorata des produits.

2.2.2 – Prise en compte des frais centraux

Après détermination de la quote-part des frais de services centraux imputable à l'activité Eau France, la quote-part des frais des services centraux engagée au titre de l'activité des Régions a été facturée à chaque GIE en fonction de la valeur ajoutée de la région concernée, à charge pour chaque GIE régional de la refacturer à ses membres selon les modalités décrites ci-dessus.

Au sein de la Société, la répartition des frais des services centraux s'effectue par imputations successives, du niveau de la région jusqu'au contrat, au prorata de la valeur ajoutée.

2.3 – Autres charges

2.3.1 – Valorisation des travaux réalisés dans le cadre d'un contrat de délégation de service public (DSP)

Pour valoriser les travaux réalisés dans le cadre d'un contrat de DSP, une quote-part de frais de structure est calculée sur la dépense brute du chantier. Cette disposition est applicable à l'ensemble des catégories de travaux relatifs aux délégations de service public (travaux exclusifs, production immobilisée, travaux de renouvellement), hors frais de pose des compteurs. Par exception, la quote-part est réduite à la seule composante « frais généraux » si la prestation intellectuelle est comptabilisée séparément. De même, les taux forfaitaires de maîtrise d'œuvre et de gestion contractuelle des travaux ne sont pas automatiquement applicables aux opérations supérieures à 500 K€ ; ces prestations peuvent alors faire l'objet d'un calcul spécifique.

L'objectif de cette approche est de prendre en compte les différentes prestations intellectuelles associées réalisées en interne (maîtrise d'œuvre en phase projet et en phase chantier, gestion contractuelle imposée par le contrat DSP : suivi des programmes pluriannuels, planification annuelle des chantiers, reporting contractuel et réglementaire, mises à jour des inventaires,...).

La quote part de frais ainsi attribuée aux différents chantiers est portée en diminution des charges indirectes réparties selon les règles exposées au § 2.2 (de même que la quote part « frais généraux » affectée aux activités et chantiers hors DSP sur la base de leurs dépenses brutes).

2.3.2 – Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

Les charges de personnel indiquées dans les comptes annuels de résultat de l'exploitation comprennent la participation des salariés acquittée par la Société en 2012 au titre de l'exercice 2011.

3 - AUTRES INFORMATIONS

Lorsque la Société a enregistré dans sa comptabilité une charge initialement engagée par le GIE régional ou un de ses membres dans le cadre de la mutualisation de moyens, cette charge est mentionnée dans le compte annuel de résultat de l'exploitation selon sa nature et son coût d'origine, et non pas en sous-traitance.

Enfin, au-delà des charges économiques calculées présentées ci-dessus et substituées aux charges enregistrées en comptabilité générale, la Société a privilégié, pour la présentation de ses comptes annuels de résultat de l'exploitation, une approche selon laquelle les risques liés à l'exploitation, qui donnent lieu à la constatation de provisions pour risques et charges ou pour dépréciation en comptabilité générale, sont pris en compte pour leur montant définitif au moment de leur concrétisation. Les dotations et reprises de provisions relatives à ces risques ou dépréciation en sont donc exclues (à l'exception des dotations et reprises pour investissements futurs évoquées ci-dessus).

Lorsqu'un contrat bénéficie d'un apport d'eau en provenance d'un autre contrat de la société, le compte annuel de résultat de l'exploitation reprend les écritures enregistrées en comptabilité analytique, à savoir :

- inscription dans les produits du contrat « vendeur » de la vente d'eau réalisée,
- inscription dans les charges du contrat « acheteur » de l'achat d'eau réalisé.

Dans une recherche d'exactitude, et compte tenu de la date avancée à laquelle la Société a été amenée à arrêter ses comptes sociaux pour des raisons d'intégration de ses comptes dans les comptes consolidés du groupe Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux, les comptes annuels de résultat de l'exploitation présentés anticipent sur 2012 certaines corrections qui seront portées après analyse approfondie dans les comptes sociaux de l'exercice 2013.

→ Avis des commissaires aux comptes

La Société a demandé à son Commissaire aux Comptes d'établir un avis sur la procédure d'établissement de ses CARE. Une copie de cet avis est disponible sur simple demande de la Collectivité.


→ Etat des produits



E4231 SIDASS (Vernou la Celle/Seine)

ETAT DES PRODUITS DE L'ANNEE 2012 - ASSAINISSEMENT

	FERMIER			COLLECTIVITE		
	Volume	PU	MtHT	Volume	PU	MtHT
Produits facturés						
Part Consommation						
	3 992	0,4729 €	1 887,82 €	-114	0,2170 €	-24,74 €
	14 016	0,5493 €	7 698,99 €	3 992	0,2240 €	894,21 €
	-114	0,5677 €	-64,72 €	108 126	0,2800 €	30 275,00 €
	109 238	0,5911 €	64 570,11 €	3 992	0,3840 €	1 532,93 €
				-114	0,3852 €	-43,92 €
				108 126	0,4800 €	51 900,00 €
				1 512	0,5600 €	846,72 €
				14 016	0,7600 €	10 652,16 €
				1 512	0,9600 €	1 451,52 €
Factures annulées au titre d'exercices antérieurs			-896,00 €			-928,56 €
Total Part Consommation :			73 196,20 €			96 555,32 €
Total des produits facturés :			73 196,20 €			96 555,32 €
Total des produits au titre de l'année <i>(hors estimations sur consommations)</i>			73 196,20 €			96 555,32 €
Variation de la part estimée sur consommations			119,73 €			1 851,03 €
Produits nets d'exploitation			73 315,93 €			98 406,35 €

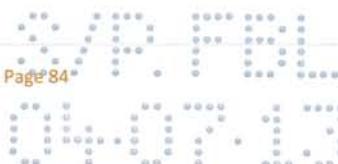

6.4. Les nouveaux textes réglementaires

Certains textes présentés ci-dessous peuvent avoir un impact contractuel. VEOLIA Eau se tient à disposition pour assister la collectivité dans l'évaluation de ces impacts en local et la préparation en tant que de besoin des projets d'avenant.

GESTION DES SERVICES PUBLICS LOCAUX

→ *Participation pour le financement de l'assainissement collectif (PFAC)¹*

Malgré la suppression de la participation pour raccordement à l'égout au 1er juillet 2012, les services publics de collecte des eaux usées peuvent maintenir leur capacité de financement en continuant à percevoir une participation pour le financement de l'assainissement collectif (PFAC), due par les propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées.

La collectivité compétente en matière d'assainissement collectif assure le suivi et le contrôle de ces raccordements, afin que les propriétaires concernés versent cette participation. La collectivité détermine par délibération les modalités de calcul de cette participation qui peut être différente pour les constructions nouvelles et pour les constructions existantes. La PFAC tient compte de l'avantage d'être raccordés et de l'économie réalisée en évitant soit la réalisation d'une installation d'évacuation, soit la mise aux normes d'une telle installation.

→ *Schéma d'assainissement collectif²*

Les communes compétentes en matière d'assainissement sont invitées à une gestion patrimoniale des réseaux.

A cet effet, elles ont l'obligation de réaliser un descriptif détaillé des réseaux d'assainissement, qui doit être établi avant le 31 décembre 2013. Les données incluses dans le descriptif détaillé sont cohérentes avec celles requises au titre de la nouvelle réglementation sur la sécurité des travaux à proximité des réseaux (dite « DICT »), ce descriptif est actualisé chaque année.

→ *Fuites après compteurs : nouvelles modalités de facturation³*

En cas d'augmentation anormale de sa consommation d'eau potable liée à une fuite sur une canalisation après compteur, l'abonné d'un local à usage d'habitation peut bénéficier d'un écrêtement de sa facture : il n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne.

Le service d'eau, lorsqu'il constate cette augmentation anormale lors du relevé de compteur, doit en informer « sans délai » l'abonné, « par tout moyen et au plus tard lors de l'envoi de la facture établie d'après ce relevé».

L'abonné doit faire réparer la fuite par un professionnel dans le mois suivant cette information et attester de cette réparation : le service d'eau peut procéder à tout contrôle, sur pièces et sur place, pour vérifier que la fuite a bien été localisée et que la réparation a été effectuée.

Le régime applicable au dégrèvement de la redevance d'assainissement en cas de fuite demeure inchangé : les volumes d'eau imputables aux fuites d'eau sur canalisation n'entrent pas dans le calcul de la redevance d'assainissement.

¹ Loi de finances rectificative du 14 mars 2012 (art.30).

² Décret n° 2012-97 du 27 janvier 2012.

³ Décret n°2012-1078 du 24 septembre 2012.



→ *Assainissement non collectif*

Les prescriptions techniques⁴ et les modalités d'exécution du contrôle⁵ ont été définies. Les obligations des propriétaires d'installations conçues, réalisées ou réhabilitées à partir du 1er juillet 2012 sont précisées, et des indications sont données sur le dimensionnement des petites installations et les produits de construction des installations. Les **modalités de contrôle** des installations sont simplifiées et le **contenu du contrôle** est précisé selon qu'il s'agit d'une installation neuve (réalisée après le 9 octobre 2009) ou existante. Les conditions rendant obligatoires les travaux sur des installations existantes sont clarifiées. En cas de vente immobilière, la commune peut effectuer un nouveau contrôle de l'installation à la demande et à la charge du propriétaire. La fréquence des contrôles ne peut excéder 10 ans.

Autorisations d'urbanisme et ANC⁶. Les demandes d'autorisation d'urbanisme déposée depuis le 1er mars 2012 doivent comporter le document attestant de la conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d'une telle installation.

→ *Travaux à proximité des réseaux : nouvelles contraintes⁷*

La préparation et l'exécution des travaux effectués à proximité des réseaux doivent suivre des règles précises, et ce pour prévenir leurs conséquences néfastes pour la sécurité des personnes et des biens, la protection de l'environnement et la continuité des services aux usagers.

Les exploitants de réseaux doivent ainsi préciser la localisation géographique des différents ouvrages concernés et déclarer leurs réseaux sur un guichet unique (www.reseaux-et-canalisation.gouv.fr), moyennant une redevance⁸ (sauf si le réseau n'atteint pas 300 km).

L'incertitude sur la localisation géographique d'un ouvrage en service peut remettre en cause le projet de travaux ou modifier les conditions techniques ou financières de leur réalisation.

A compter du 1er juillet 2013, des **investigations complémentaires** de localisation doivent, le cas échéant, être effectuées sous la responsabilité du responsable du projet et confiées à un prestataire certifié si la réponse des exploitants aux DT/ DICT révèle que la cartographie des réseaux sensibles en zone urbaine est d'une précision insuffisante. **Les exploitants de réseaux pour leur part sont tenus de mettre en œuvre un processus d'amélioration continue des données cartographiques de leurs réseaux enterrés en service**, reposant notamment sur l'exploitation des résultats des investigations complémentaires effectuées par les maîtres d'ouvrage de travaux.

→ *SIG & déclaration unique CNIL⁹*

La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) élargit l'autorisation unique de traitements de données à caractère personnel accordée aux collectivités territoriales pour la gestion de l'urbanisme ou du SPANC à tous les systèmes d'information géographique (SIG) utilisés dans le cadre d'un service public.

→ *Transfert des pouvoirs de police assainissement¹⁰*

Le président de l'EPCI ou du groupement de collectivités territoriales peut renoncer, pendant les 6 mois suivant son élection, mais aussi dans les 6 mois suivant le transfert des compétences à ce que les

⁴ Arrêté du 7 mars 2012.

⁵ Arrêté du 27 avril 2012.

⁶ Décret n° 2012-274 du 28 février 2012.

⁷ Arrêté du 15 février 2012, arrêté du 28 juin 2012, décret n° 2012-970 du 20 août 2012.

⁸ Arrêté du 3 septembre 2012.

⁹ Délibération CNIL n°2012-087 du 29 mars 2012.

¹⁰ Loi n° 2012-281 du 29 février 2012.



pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres (**assainissement**, déchets ménagers) lui soient transférés de plein droit.

→ **Gestion clientèle**

Norme simplifiée sur la gestion des fichiers clients et prospects¹¹. Actualisée par la CNIL le 13 juillet 2012, avec l'objectif affiché d'assurer un plus grand équilibre entre les besoins des professionnels et le respect de la vie privée et des droits des clients et prospects, la nouvelle norme permet aux entreprises de satisfaire à leurs obligations déclaratives de manière extrêmement simple et rapide. Le traitement des données peut avoir pour finalité le suivi de la relation client (réalisation d'enquêtes de satisfaction, gestion des réclamations et services après-vente).

En faveur des clients, un certain nombre de points sont précisés et/ou clarifiés : durée de conservation des données (3 ans), durée de conservation des données relatives aux pièces d'identité (1 an), aux cartes bancaires (13 mois ou plus longtemps avec l'accord du client), modalités pratiques d'information des personnes, notamment en matière de recueil du consentement et de droit d'opposition ; mesures de sécurité à prendre pour assurer la confidentialité des données.

Les organismes publics ou privés qui ont effectué une déclaration simplifiée sous le cadre de l'ancienne norme simplifiée doivent s'assurer qu'ils respectent bien les termes de la nouvelle norme au plus tard de 13 juillet 2013.

Prélèvements. La mise en œuvre de l'espace unique de paiements en euros¹² (SEPA) à compter du 1er février 2014 introduira des modifications dans le processus de gestion clientèle.

→ **Risques professionnels**¹³

L'exposition professionnelle à certains agents chimiques dangereux ne doit pas dépasser certaines valeurs limites. Des contrôles techniques seront opérés à compter 1er janvier 2014.

→ **Polices de l'environnement : harmonisation & simplification**¹⁴

A compter du 1er juillet 2013, le contrôle de la bonne application du droit de l'environnement est simplifié et un corps d'inspecteurs de l'environnement est créé. Les dispositifs de la police des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) et de la police de l'eau qui ont fait leur preuve sont étendus à tous les autres domaines de l'environnement.

Les mesures et sanctions pénales sont harmonisées. Les atteintes à l'eau et aux milieux aquatiques peuvent être ainsi punies de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Les sanctions seront aggravées lorsque les faits sont commis malgré une décision de mise en demeure ou s'ils portent gravement atteinte à la santé ou à la sécurité des personnes ou provoquent une dégradation substantielle de la faune et de la flore, ou de la qualité de l'air, de l'eau ou du sol. Un dispositif de peines complémentaires est prévu (remise en état, affichage des condamnations, confiscation). Les personnes morales peuvent encourir des peines complémentaires.

La possibilité de transiger est généralisée. Déjà prévue dans le domaine de l'eau et de la pêche en eau douce et des parcs nationaux, cette possibilité est étendue à tous les domaines régis par le code de l'environnement. La transaction ne reste possible que pour les délits et les contraventions de 5ème classe. Le montant de la transaction ne peut dépasser 1/3 du montant de l'amende.

¹¹ Norme n°48 éditée par la CNIL.

¹² Règlement européen n°260/2012 du 14 mars 2012.

¹³ Décret n° 2012-746 du 9 mai 2012 & arrêté du 9 mai 2012.

¹⁴ Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012.



EAUX USEES & DECHETS

→ Réutilisation des eaux usées traitées¹⁵

Selon un avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) de mars 2012, la réutilisation d'eaux usées traitées (REUT) pour l'irrigation de cultures ou l'arrosage d'espaces verts constitue une alternative intéressante, notamment pour préserver la ressource en eau, en cas de période de sécheresse prolongée par exemple, ou dans des zones de faible disponibilité des ressources en eau au regard des différents usages. L'Anses évalue toutefois les risques pour les voies respiratoires et cutanéomuqueuses liés à cette réutilisation et émet plusieurs recommandations.

→ Garanties financières des ICPE¹⁶

L'obligation de constituer des garanties financières, est étendue à de nouvelles installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) parmi lesquelles, dans le domaine des déchets, les installations de transit, regroupement, tri ou traitement relevant des régimes d'autorisation ou d'enregistrement, susceptibles d'être à l'origine de pollutions importantes des sols ou des eaux.

Ces obligations s'appliquent aux installations nouvelles à compter du 1er juillet 2012 et les installations existantes ont 6 ans pour se mettre en conformité.

→ Protection de la ressource

Des compléments sont apportés aux critères d'évaluation et procédures à suivre pour établir l'état des eaux souterraines et les tendances significatives et durables à la hausse de dégradation de leur état chimique¹⁷.

En 2013, les tarifs maximum de la redevance pour pollution de l'eau sont augmentés pour certaines substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau souterraines et superficielles¹⁸.

Le stockage souterrain de CO₂ est exclu des interdictions, mais l'opération doit être réalisée dans le respect de certaines conditions¹⁹. Le taux maximal de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte est relevé de 0,15 à 0,30 euro par mètre cube. Les plafonds de la redevance prélèvement sont également augmentés pour tous les usages²⁰.

La liste des substances toxiques, cancérigènes, mutagènes ou présentant des dangers pour l'environnement, soumises à redevance pour pollutions diffuses, a été actualisée et est applicable au 1er janvier 2013²¹.

A partir du 1er janvier 2013 les fabricants, importateurs ou distributeurs d'une quantité minimale de 100 grammes par an de substance à l'état nano-particulaire doivent procéder à une déclaration annuelle de celle-ci auprès du ministère de l'Ecologie²². Ce dispositif a pour objet de mieux connaître les nanomatériaux et leurs usages, de disposer d'une traçabilité des filières d'utilisation, d'une meilleure connaissance du marché et des volumes commercialisés et de collecter les informations disponibles sur les propriétés toxicologiques et éco-toxicologiques.

¹⁵ <http://www.anses.fr/Documents/EAUX2009sa0329Ra.pdf>

¹⁶ Décret n° 2012-633 du 3 mai 2012. Arrêtés du 31 mai 2012.

¹⁷ Arrêté du 2 juillet 2012.

¹⁸ Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (art. 124).

¹⁹ Arrêté du 23 juillet 2012.

²⁰ Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (art. 124).

²¹ Arrêté du 3 octobre 2012.

²² Arrêté du 6 août 2012.



→ Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE)²³

L'autorité administrative en charge du SDAGE fixe la liste des dérogations à l'objectif du bon état des eaux d'ici 2015 sans avoir à attendre la révision du SDAGE prévue tous les 6 ans et après mise à disposition du public (6 mois minimum), notamment par voie électronique.

→ Protection des milieux

Nitrates d'origine agricole : le contenu des plans d'action régionaux contre les algues vertes est renforcé²⁴ par des actions proportionnées et adaptées aux spécificités locales. Dans les zones de captage de l'eau destinée à la consommation humaine dont la teneur en nitrate dépasse 50 mg/l et les bassins connaissant d'importantes marées vertes sur les plages et définis par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), le préfet de région peut mettre en place une surveillance annuelle de l'azote épandu de toutes origines. Le plan national prévoit de limiter le taux de nitrates entre 10 et 25 milligrammes par litre (mg/l) dans les cours d'eau.

Les travaux courants d'entretien et de restauration des milieux aquatiques sont dispensés d'enquête publique lorsqu'aucune participation financière n'est demandée aux intéressés et qu'il n'est procédé à aucune expropriation. La possibilité de recourir à l'expropriation est étendue aux opérations de restauration des milieux aquatiques²⁵.

Fonds d'investissement pour la biodiversité & trames verte et bleue²⁶. Il est créé un fonds d'investissement pour la biodiversité et la restauration écologique. Un comité consultatif composé notamment de représentants issus du Comité national « trames verte et bleue », émet des recommandations sur l'utilisation du fonds.

Stratégie nationale « mer-littoral » (SNML)²⁷. La SNML a vocation à coordonner toutes les politiques sectorielles s'exerçant en mer ou sur le littoral. Dans une perspective de gestion intégrée des espaces, elle doit comporter les orientations relatives notamment à la protection des milieux, des ressources, à la prévention des risques, au développement durable des activités économiques.

→ Réforme des enquêtes publiques²⁸

La réforme de la procédure et du déroulement de l'enquête publique devrait rendre celle-ci plus efficace. Le regroupement d'enquêtes en une enquête unique est facilité en cas de pluralité de maîtres d'ouvrage ou de réglementations distinctes. D'une manière générale, l'expression et la prise en compte des points de vue devrait être renforcée.

→ Evaluation des incidences environnementales

Réforme des études d'impact²⁹. La réforme précise les seuils en fonction desquels soit une étude d'impact est obligatoire en toutes circonstances ou au cas par cas. L'un des apports majeur de la réforme est d'ouvrir la possibilité d'un suivi systématique de l'application des mesures préconisées par l'étude d'impact, sauf dans quelques domaines limités. L'étude d'impact, trop souvent considérée comme un simple rapport, va ainsi davantage être envisagée comme un processus.

Evaluation de programmes environnementaux³⁰. La procédure d'évaluation des plans et programmes (dont le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux –SDAGE- et son complément, le SAGE) ayant une incidence sur l'environnement, applicable au 1er janvier 2013, est précisée.

²³ Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012.

²⁴ Décrets n°s 2012-675 et 2012-676 du 7 mai 2012. Arrêté du 7 mai 2012.

²⁵ Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012.

²⁶ Décret n° 2012-228 du 16 février 2012.

²⁷ Décret n° 2012-219 du 16 février 2012.

²⁸ Décret n°s 2011-2018 & 2011-2021 du 29 décembre 2011.

²⁹ Décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011.

³⁰ Décret n° 2012-616 du 2 mai 2012.

L'évaluation environnementale doit être proportionnée à l'importance du document. L'avis qui en découle sur les documents de planification est rendu public.

Evaluation environnementale des documents d'urbanisme³¹. Les documents d'urbanisme qui, à partir du 1er février 2013, font l'objet d'une évaluation environnementale soit de manière systématique, soit après un examen au cas par cas par l'autorité administrative de l'Etat désignée à cet effet, sont notamment les directives territoriales d'aménagement et de développement durables (DTADD), le schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF), les schémas de cohérence territoriale (SCOT), les plans locaux d'urbanisme (PLU) et certaines cartes communales.


A noter. Les documents d'urbanisme dont la procédure d'élaboration ou de révision sera particulièrement avancée au 1er février 2013 ne seront pas soumis aux nouvelles règles d'évaluation environnementale.

→ **Gestion des risques « inondations »**

Identification des territoires d'action prioritaire³². L'objectif est de caractériser l'importance des risques d'inondation (impacts potentiels sur la santé humaine et sur l'activité économique) et, par conséquent, d'identifier les territoires pour lesquels il existe un risque important. Ces impacts doivent notamment être évalués «*au regard de la population permanente résidant en zone potentiellement inondable et du nombre d'emplois situés en zone potentiellement inondable*». Cette identification doit en principe être achevée depuis fin septembre 2012

³¹ Décret n°2012-995 du 23 août 2012.

³² Arrêté du 27 avril 2012.

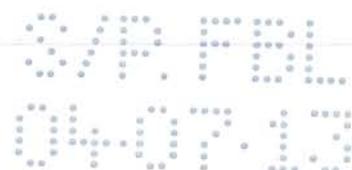

6.5. Glossaire

Le présent glossaire est établi sur la base des définitions de l'arrêté du 2 mai 2007 et de la circulaire n°12/DE du 28 avril 2008 et de compléments jugés utiles à la compréhension du document.

Abonnement :

L'abonnement désigne le contrat qui lie l'abonné à l'opérateur pour la prestation du service de l'eau ou de l'assainissement conformément au règlement du service. Il y a un abonnement pour chaque point d'accès au service (point de livraison d'eau potable ou de collecte des effluents qui dessert l'abonné, ou installation d'assainissement non collectif). (circulaire n° 12/DE du 28 avril 2008). Pour Veolia, à chaque abonnement correspond un client distinct : le nombre d'abonnements est égal au nombre de clients.

Assiette de la redevance d'assainissement :

Volume total facturé aux usagers du service.

Arrêté d'autorisation de déversement :

Arrêté d'autorisation de déversement signé par la collectivité responsable de l'ouvrage où sont rejetés les effluents du bénéficiaire de l'arrêté.

Bilans disponibles :

Sur une usine de dépollution, les bilans disponibles sont les bilans 24h réalisés, exception faite des bilans inutilisables

Capacité épuratoire :

Capacité de traitement des ouvrages d'épuration donnée par le constructeur. Elle s'exprime en capacité épuratoire (kg de DBO5/jour) et en capacité hydraulique (m³/jour) ou en équivalent-habitants.

Certification ISO 14001 :

Attestation fournie par un organisme certificateur qui valide la démarche environnementale effectuée par le délégataire

Certification ISO 9001 :

Attestation fournie par un organisme certificateur qui valide la démarche management qualité effectuée par le délégataire

Certification ISO 18001 :

Attestation fournie par un organisme certificateur qui valide la démarche sécurité et santé effectuée par le délégataire

Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application de l'arrêté du 22 juin 2007 [P203.3] :

En attente de la définition par le Ministère de l'Écologie, du Développement et de l'Aménagement Durables

Conformité des équipements d'épuration aux prescriptions définies en application de l'arrêté du 22 juin 2007 [P204.3] :

En attente de la définition par le Ministère de l'Écologie, du Développement et de l'Aménagement Durables

Conformité de la performance des ouvrages d'épuration aux prescriptions définies en application de l'arrêté du 22 juin 2007 [P205.3] :

En attente de la définition par le Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement Durables

Conformité des performances des équipements d'épuration au regard des prescriptions de l'acte individuel pris en application de la police de l'eau [P 254.3] :

Parmi les bilans de fonctionnement des équipements d'épuration réalisés sur 24h, nombre de bilans conformes aux objectifs de rejet spécifiés par l'arrêté préfectoral rapporté au nombre total de bilans (arrêté du 2 mai 2007)

Client (abonné) :

Personne physique ou morale ayant souscrit un ou plusieurs abonnements auprès de l'opérateur du service public (par exemple service de l'eau, de l'assainissement, etc.). Le client est par définition desservi par l'opérateur. Il peut être titulaire de plusieurs abonnements, en des lieux géographiques distincts appelés points de service et donc avoir plusieurs points de service. Pour distinguer les services, on distingue les clients eau, les clients assainissement collectif et les clients assainissement non collectif. Le client perd sa qualité d'abonné à un point de service donné lorsque le service n'est plus délivré à ce point de service, quelque soit sa situation vis-à-vis de la facturation (il n'est plus desservi, mais son compte peut ne pas encore être soldé). (cf. circulaire n° 12/DE du 28 avril 2008). Pour Veolia, un client correspond à un abonnement : le nombre de clients est égal au nombre d'abonnements.

DBO5 :

Demande biochimique en oxygène pendant 5 jours. La DBO5 est un des paramètres de caractérisation d'une eau usée.

DCO :

Demande chimique en oxygène. La DCO est un des paramètres de caractérisation d'une eau usée.

Développement durable :

Défini en 1987 comme « un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. ». C'est un développement économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement soutenable, tout en reposant sur une nouvelle forme de gouvernance qui encourage la mobilisation et la participation de tous les acteurs de la société civile aux processus de décision.

Equivalent-habitant :

Flux journalier moyen de pollution, correspondant à la quantité de DBO5 (en grammes / jour) des eaux brutes en entrée de système de traitement divisé par 60. Un équivalent-habitant (EH) rejette en effet 60 grammes de DBO5 par jour.

Habitants desservis :


Population INSEE des communes desservies après correction en cas de couverture partielle d'une commune. Cette donnée est consultable sur le site internet de l'INSEE à compter de 2009 (décret n° 2008-1477 du 30/12/2008).

Conformité réglementaire des rejets :

L'indice mesure la conformité des rejets aux prescriptions de rejet définies dans la réglementation ou dans l'arrêté préfectoral.

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées [P202.2] :

La valeur de cet indice est comprise entre 0 et 100, avec le barème suivant :

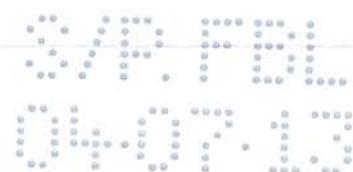

- ◆ 0 point : absence de plans du réseau ou plans couvrant moins de 95 % du linéaire estimé du réseau de collecte hors branchements
- ◆ 10 points : existence d'un plan du réseau couvrant au moins 95 % du linéaire estimé du réseau de collecte hors branchements
- ◆ 20 points : mise à jour du plan au moins annuelle

Les 20 points ci-dessus doivent être obtenus avant que le service puisse bénéficier des points supplémentaires suivants :

- ◆ + 10 : informations structurelles complètes sur chaque tronçon (diamètre, matériau, année approximative de pose)
- ◆ + 10 : existence d'une information géographique précisant l'altimétrie des canalisations
- ◆ + 10 : localisation et description de tous les ouvrages annexes (postes de relèvement, déversoirs...)
- ◆ + 10 : dénombrement des branchements pour chaque tronçon du réseau (nombre de branchements entre deux regards de visite)
- ◆ + 10 : définition et mise en œuvre d'un plan pluriannuel d'enquête et d'auscultation du réseau
- ◆ + 10 : localisation et identification des interventions (curage curatif, désobstruction, réhabilitation, renouvellement)
- ◆ + 10 : existence d'un plan pluriannuel de travaux de réhabilitation et de renouvellement (programme détaillé assorti d'un estimatif chiffré portant sur au moins 3 ans)
- ◆ + 10 : mise en œuvre d'un plan pluriannuel de travaux de réhabilitation et de renouvellement

Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte [P255.3] :

La valeur de cet indice est comprise entre 0 et 120, les éléments indiqués aux points B et C suivants n'étant pris en compte que si la somme des points mentionnés au point A atteint 80. Pour des valeurs de l'indice comprises entre 0 et 80, l'acquisition de points supplémentaires est faite si les étapes précédentes sont réalisées, la valeur de l'indice correspondant à une progression dans la qualité de la connaissance du fonctionnement des réseaux.

A – Éléments communs à tous les types de réseaux

- ◆ + 20 : identification sur plan et visite de terrain pour localiser les points de rejets potentiels aux milieux récepteurs (réseaux de collecte des eaux usées non raccordés, déversoirs d'orage, trop pleins de postes de refoulement...)
- ◆ + 10 : évaluation sur carte et sur une base forfaitaire de la pollution collectée en amont de chaque point potentiel de rejet (population raccordée et charges polluantes des établissements industriels raccordés)
- ◆ + 20 : réalisation d'enquêtes de terrain pour reconnaître les points de déversements et mise en œuvre de témoins de rejet au milieu pour identifier le moment et l'importance du déversement
- ◆ + 30 : réalisation de mesures de débit et de pollution sur les points de rejet, suivant les prescriptions définies par l'arrêté du 22 juin 2007 relatif à la surveillance des ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes
- ◆ + 10 : réalisation d'un rapport présentant les dispositions prises pour la surveillance des systèmes de collecte et des stations d'épuration des agglomérations d'assainissement et les résultats en application de l'arrêté du 22 juin 2007 relatif à la surveillance des ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes
- ◆ + 10 : connaissance de la qualité des milieux récepteurs et évaluation de l'impact des rejets sur le milieu récepteur

B – Pour les secteurs équipés en réseaux séparatifs ou partiellement séparatifs

- ◆ + 10 : évaluation de la pollution déversée par les réseaux pluviaux au milieu récepteur, les émissaires concernés devant drainer au moins 70 % du territoire desservi en amont, les paramètres observés étant a minima la pollution organique (DCO) et l'azote organique total.
- ◆ C – Pour les secteurs équipés en réseaux unitaires ou mixtes
- ◆ + 10 : mise en place d'un suivi de la pluviométrie caractéristique du système d'assainissement et des rejets des principaux déversoirs d'orage

Matières sèches (boues de dépollution) :

Matières résiduelles après déshydratation complète des boues, mesurées en tonnes de MS

MES :

Matières en suspension. Les MES sont un des paramètres de caractérisation d'une eau usée.

Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage par 100 km de réseau [P252.2] :

Est recensé le nombre de points du réseau de collecte des eaux usées (unitaire ou séparatif) nécessitant au moins 2 interventions par an (préventives ou curatives). Ce nombre est rapporté à 100 km de réseaux de collecte des eaux usées, hors branchements. (arrêté du 2 mai 2007)

Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration :

Quantité de boues, exprimée en tonnes de matières sèches, qui sortent du périmètre des ouvrages d'épuration du service ou qui sont comptabilisées à l'amont des filières d'incinération ou de compostage en cas de traitement sur site ; ces boues contiennent les réactifs ajoutés aux boues brutes et sont comptabilisées en sortie du périmètre des ouvrages d'épuration, donc avec prise en compte des éventuels effets de stockage sur site.

Réseau de collecte des eaux usées :

Ensemble des équipements publics (canalisations et ouvrages annexes) acheminant de manière gravitaire ou sous pression les eaux usées et unitaires issues des abonnés, du domaine public ou d'autres services de collecte jusqu'aux unités de dépollution. Il est constitué de la partie publique des branchements, des canalisations de collecte, des canalisations de transport, des ouvrages et équipements hydrauliques. (circulaire n° 12/DE du 28 avril 2008)

Station d'épuration (ou usine de dépollution) :

Ensemble des installations chargées de traiter les eaux collectées par le réseau de collecte des eaux usées avant rejet au milieu naturel et dans le respect de la réglementation (appelée aussi usine de traitement, STEP). (circulaire n° 12/DE du 28 avril 2008)

Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation [P206.3] :

Une filière est dite « conforme » si la filière de traitement est déclarée ou autorisée selon sa taille et si le transport des boues est effectué conformément à la réglementation en vigueur. L'indicateur est le pourcentage de boues évacuées selon une filière conforme. Les refus de dégrillage et les boues de curage ne sont pas pris en compte. (arrêté du 2 mai 2007)

Taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif [P301.3] :

En attente de la définition par le Ministère de l'Ecologie, du développement et de l'Aménagement Durable, après la parution en septembre 2009 des textes d'application régissant les prescriptions techniques et les modalités de contrôle des installations.

Taux de débordement d'effluents dans les locaux des usagers [P251.1] :

Le nombre de débordements et d'inondations correspond au nombre de demandes d'indemnisation présentées par des tiers, usagers ou non du service. Le taux de débordement est obtenu en rapportant le nombre de demandes d'indemnisation au millier d'habitants desservis. Les

débordements résultant d'une obstruction du réseau due à l'utilisateur ne sont pas pris en compte. (arrêté du 2 mai 2007)

Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées [P201.1] :

Est défini comme le nombre d'abonnés du service public d'assainissement collectif rapporté au nombre potentiel d'abonnés de la zone relevant de l'assainissement collectif dans l'agglomération d'assainissement au sens de l'article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales. Le taux de desserte ne peut être établi qu'après définition des zones d'assainissement collectif et non collectif. On estime qu'un abonné est desservi par un réseau d'assainissement dès lors qu'un réseau existe devant l'immeuble. (arrêté du 2 mai 2007)

Taux d'impayés [P257.0]:

Il correspond au taux d'impayés au 31/12 de l'année N sur les factures émises au titre de l'année N-1. Le montant facturé au titre de l'année N-1 comprend l'ensemble de la facture, y compris les redevances prélèvement et pollution, la taxe Voies Navigables de France et la TVA liée à ces postes. Pour une facture donnée, les montants impayés sont répartis au prorata hors taxes et redevances de la part « eau » et de la part « assainissement ». Sont exclues les factures de réalisation de branchements et de travaux divers. (arrêté du 2 mai 2007)

Taux de raccordement :

Pourcentage des clients desservis effectivement raccordés au réseau d'assainissement (Nombre de clients effectivement raccordés / nombre de clients desservis). La politique en matière d'autosurveillance et d'assainissement non collectif doit être mise en parallèle de l'appréciation de l'indicateur.

Taux de réclamations [P258.1] :

Ces réclamations peuvent être reçues par l'opérateur ou directement par la collectivité. Un dispositif de mémorisation et de suivi des réclamations écrites est mis en œuvre. Le taux de réclamations est le nombre de réclamations écrites rapporté au nombre d'abonnés divisé par 1 000. Sont prises en compte les réclamations relatives à des écarts ou à des non-conformités vis-à-vis d'engagements contractuels, d'engagements de service, notamment au regard du règlement de service, ou vis-à-vis de la réglementation, à l'exception de celles relatives au niveau de prix. (arrêté du 2 mai 2007)



6.6. Détail des interventions réalisées par le délégataire

Contrôle de conformité

Nombre de bilan des contrôles de conformité : 12

Commune	Motif dossier	Voie	Date	Conformité	Visite
VERNOU LA CELLE SUR SEINE	AC-CONTRÔLES PAR QUARTIERS	15 T RUE DU MONTOIR	19/01/2012	Conforme	1ère visite
VERNOU LA CELLE SUR SEINE	AC-CONTRÔLES PAR QUARTIERS	3 IMPASSE DU MONTOIR	08/02/2012	Conforme	1ère visite
VERNOU LA CELLE SUR SEINE	AC-CONTRÔLES PAR QUARTIERS	4 IMPASSE DU MONTOIR	01/02/2012	Conforme	1ère visite
VERNOU LA CELLE SUR SEINE	AND	45 RUE DE LA MAIRIE	05/12/2012	Non-conforme	1ère visite
VERNOU LA CELLE SUR SEINE	AC-VENTE OU DECLARATION D'INTENTION D'ALIENER	1 MOULIN DES SERPES	27/04/2012	Conforme	1ère visite
VERNOU LA CELLE SUR SEINE	AC-VENTE OU DECLARATION D'INTENTION D'ALIENER	52 RUE GRANDE	09/02/2012	Non-conforme	1ère visite
VERNOU LA CELLE SUR SEINE	AC-VENTE OU DECLARATION D'INTENTION D'ALIENER	5 ROUTE DE MONTEREAU	06/03/2012	Conforme	1ère visite
VERNOU LA CELLE SUR SEINE	AC-VENTE OU DECLARATION D'INTENTION D'ALIENER	32 RUE DE LA GRANDE PAROISSE	09/05/2012	Non-conforme	1ère visite
VERNOU LA CELLE SUR SEINE	AC-VENTE OU DECLARATION D'INTENTION D'ALIENER	6 RUE DE LA MAISON BLANCHE	10/09/2012	Non-conforme	1ère visite
VERNOU LA CELLE SUR SEINE	AC-VENTE OU DECLARATION D'INTENTION D'ALIENER	17 RUE DE NANFROY	30/11/2012	Conforme	1ère visite
VERNOU LA CELLE SUR SEINE	AC-VENTE OU DECLARATION D'INTENTION D'ALIENER	13 RUE DE LA MAIRIE	17/10/2012	Non-conforme	1ère visite
VERNOU LA CELLE SUR SEINE	AC-VENTE OU DECLARATION D'INTENTION D'ALIENER	15 A RUE DU MONTOIR	13/12/2012	Conforme	1ère visite

7 branchements neufs ont été réalisés au cours de l'exercice.

Commune	Date	Rue	Nombre	Diamètre (mm)
Vernou- la Celle sur Seine	23/01/12	50 Rue Grande	1	160 mm
Vernou- la Celle sur Seine	27/06/12	Bd des Grouettes (face 9)	1	160 mm
Vernou- la Celle sur Seine	22/08/12	2 bis Rue des Cars	1	160 mm
Vernou- la Celle sur Seine	27/06/12	13 Rue du Montoir	1	160 mm
Vernou- la Celle sur Seine	24/08/12	2 Rue des Mares	1	160 mm
Vernou- la Celle sur Seine	03/10/12	Rue du Port	1	160 mm
Vernou- la Celle sur Seine	24/08/12	15 A, Rue du Montoir	1	160 mm

Les désobstructions sur canalisations :

6 désobstructions sur canalisations ont été réalisées au cours de l'exercice 2012 :

Commune	Date	Rue	Type	Linéaire curé - Diamètre
VERNOU- LA CELLE SUR SEINE	04/01/2012	RUE DE TOURNANCIE	UN	50 ml
VERNOU- LA CELLE SUR SEINE	05/01/2012	RUE GRANDE	UN	50 ml- DN250
VERNOU- LA CELLE SUR SEINE	14/02/2012	RUE DU PORT	\	50 ml- DN200
VERNOU- LA CELLE SUR SEINE	29/03/2012	QUAI DE HALAGE	\	150 ml- DN200
VERNOU- LA CELLE SUR SEINE	10/05/2012	RUE DE LA GRANDE PAROISSE	\	40 ml
VERNOU- LA CELLE SUR SEINE	15/05/2012	RUE DE LA MAIRIE	\	40 ml

Les désobstructions sur branchements:

9 désobstructions sur branchements ont été réalisées au cours de l'exercice 2012 :

Commune	Date	Rue	Type
VERNOU LA CELLE SUR SEINE	02/02/2012	21 RUE DE NANFROY	UN
VERNOU LA CELLE SUR SEINE	09/04/2012	14 ROUTE DE VALENCE	EU
VERNOU LA CELLE SUR SEINE	09/05/2012	21 RUE DE LA GRANDE PAROISSE	UN
VERNOU LA CELLE SUR SEINE	20/07/2012	5 RUE DU PANORAMA	EU
VERNOU LA CELLE SUR SEINE	20/07/2012	RUE DU PANORAMA	UN
VERNOU LA CELLE SUR SEINE	14/11/2012	6 RUE DE TOURNANCIE	UN
VERNOU LA CELLE SUR SEINE	17/11/2012	6 RUE DES CHENES	EU
VERNOU LA CELLE SUR SEINE	03/12/2012	42 RUE GRANDE	EU
VERNOU LA CELLE SUR SEINE	21/04/2012	48 RUE DU PANORAMA	EU

Les interventions de génie civil réalisé par le Délégué :

1 intervention a été réalisée au cours de l'exercice 2012.

Commune	Date	Motif d'intervention	Rue
VERNOU LA CELLE SUR SEINE	05/01/2012	REPARATION DE REGARD	RUE GRANDE

Les interventions de génie civil réalisé par la collectivité :

Commune	Motif d'intervention	Rue	Réalisé par
VERNOU LA CELLE SUR SEINE	Réparation de tampon assainissement	Rue du Port	Vernou- la Celle sur Seine

6.7. Les interventions sur les postes

La synthèse des interventions préventives et curatives est jointe ci- dessous :

Interventions préventives :

installations	Interventions d'entretien du poste	curage du poste	interventions électriques	Autres	Total
PR1 Face à la Gare	12	2	1	3	18
PR2 ZAC	12	2	1	1	16
PR3 Serpes Haut	12	2	0	4	18
PR4 Serpes Bas	12	2	0	3	17
PR5 Dame Jeanne	12	0	1	3	16
PR6 Montagne	12	0	1	1	14
PR7 La Celle	12	2	1	1	16
PR8 Chemin du Port	12	1	1	1	15
PR 9 Le Chesnoy	12	1	1	0	14
STEP	52	4	7	16	79

Interventions curatives :

installations	Débouchage de pompes	interventions électriques	Autres	Total
PR1 Face à la Gare	1	4	0	5
PR2 ZAC	1	2	0	3
PR3 Serpes Haut	0	1	0	1
PR4 Serpes Bas	3	0	0	3
PR5 Dame Jeanne	0	0	3	3
PR6 Montagne	1	1	0	2
PR7 La Celle	7	1	3	11
PR8 Chemin du Port	0	0	0	0
PR 9 Le Chesnoy	3	1	0	4
STEP	16	4	5	25

Interventions préventives :

Libellé installation	Date	Commentaires
PR CHEMIN DU PORT	07/03/12	curage du poste et retraitement des déchets
PR CHEMIN DU PORT	11/07/12	sauvegarde programme sofrel
PR CHEMIN DU PORT	19/10/12	intervention SOCOTEC
PR DAME JEANNE	11/05/12	intervention suite rapport socotec
PR DAME JEANNE	11/07/12	sauvegarde programme sofrel
PR DAME JEANNE	19/10/12	intervention SOCOTEC
PR DAME JEANNE	08/11/12	réfection de l'hydraulique du poste
PR FACE A LA GARE	29/02/12	changement des chaines
PR FACE A LA GARE	07/03/12	curage du poste et retraitement des déchets
PR FACE A LA GARE	04/05/12	intervention suite rapport socotec
PR FACE A LA GARE	10/07/12	sauvegarde programme sofrel
PR FACE A LA GARE	17/10/12	curage du poste et retraitement des déchets
PR FACE A LA GARE	19/10/12	intervention SOCOTEC
PR LA CELLE	07/03/12	curage du poste et retraitement des déchets

Libellé installation	Date	Commentaires
PR LA CELLE	10/07/12	sauvegarde programme sofrel
PR LA CELLE	11/10/12	changement "armoie dérivation"
PR LA CELLE	19/10/12	curage du poste et retraitement des déchets
PR MONTAGNE (chemin de derrière)	11/07/12	sauvegarde programme sofrel
PR MONTAGNE (chemin de derrière)	19/10/12	intervention SOCOTEC
PR SERPES BAS	29/02/12	changement des chaines
PR SERPES BAS	07/03/12	curage du poste et retraitement des déchets
PR SERPES BAS	10/07/12	remise en service sonde
PR SERPES BAS	17/10/12	curage du poste et retraitement des déchets
PR SERPES BAS	19/10/12	intervention SOCOTEC
PR SERPES HAUT	07/03/12	curage du poste et retraitement des déchets
PR SERPES HAUT	11/05/12	intervention suite rapport socotec
PR SERPES HAUT	19/10/12	intervention SOCOTEC
PR SERPES HAUT	28/11/12	curage du poste et retraitement des déchets
PR SERPES HAUT	04/12/12	changement du régulateur de niveau
PR SERPES HAUT	19/12/12	remise en service sonde
PR ZAC	07/03/12	curage du poste et retraitement des déchets
PR ZAC	10/07/12	sauvegarde programme sofrel
PR ZAC	17/10/12	curage du poste et retraitement des déchets
PR ZAC	19/10/12	intervention SOCOTEC
PR LE CHESNOY	12/08/12	curage du poste et retraitement des déchets
PR LE CHESNOY	19/10/12	intervention SOCOTEC
USINE D'EPURATION	04/02/12	Salage de la bande de roulement du pont tournant du clarificateur
USINE D'EPURATION	07/02/12	Changement de la batterie du SOFREL
USINE D'EPURATION	17/02/12	Remise en place du racleur de surface du clarificateur
USINE D'EPURATION	02/03/12	Levage du groupe électropompe n°1 de recirculation pour diagnostic : pompe en défaut d'isolement
USINE D'EPURATION	05/03/12	Refixation de l'horloge du dégrilleur
USINE D'EPURATION	03/04/12	Réparation du maintien du racleur à graisses du dégraisseur
USINE D'EPURATION	04/04/12	Renouvellement du groupe électropompe n°1 de recirculation
USINE D'EPURATION	04/06/12	Intervention de maintenance sur le dégrilleur
USINE D'EPURATION	08/06/12	Changement de la roue du clarificateur et remise en place du capot de protection
USINE D'EPURATION	12/06/12	Mise aux normes électriques suite au rapport SOCOTEC 2011
USINE D'EPURATION	13/06/12	Mise aux normes électriques suite au rapport SOCOTEC 2011
USINE D'EPURATION	10/08/12	Remise en place du régulateur de niveau du TP du PR
USINE D'EPURATION	30/08/12	Changement de la boulonnerie sur le peigne du dégrilleur
USINE D'EPURATION	21/09/12	Mise aux normes électriques suite au rapport SOCOTEC 2011
USINE D'EPURATION	05/10/12	Changement de la pompe aératrice des graisses
USINE D'EPURATION	11/10/12	Changement des racleurs sur le racleur à graisses
USINE D'EPURATION	19/10/12	Vérification des installations électriques par un organisme agréé
USINE D'EPURATION	26/10/12	Vérification des températures des préleveurs : RAS
USINE D'EPURATION	07/11/12	Remise en place du peigne du dégrilleur + réglage de la raclette du dégrilleur
USINE D'EPURATION	07/11/12	Dérippage et graissage de la tête de vanne des jus de silo à boue
USINE D'EPURATION	09/11/12	Levage des deux groupes électropompes du PR pour diagnostic de l'état d'usure
USINE D'EPURATION	15/12/12	Levage du groupe électropompe n°2 de recirculation pour diagnostic
USINE D'EPURATION	17/12/12	Resserage des connexions électriques
USINE D'EPURATION	17/12/12	Pompage du dessableur et retraitement des déchets

Interventions curatives :

Libellé installation	Date intervention	Commentaires
PR DAME JEANNE	28/05/12	fuite sur le refoulement
PR DAME JEANNE	20/09/12	fuite sur le refoulement
PR DAME JEANNE	17/10/12	fuite sur le refoulement
PR FACE A LA GARE	23/02/12	défaut trans
PR FACE A LA GARE	12/03/12	problème sofrel arrêt sofrel
PR FACE A LA GARE	13/03/12	remise en service sofrel
PR FACE A LA GARE	29/06/12	défaut secteur remise en service
PR FACE A LA GARE	08/10/12	débouchage du groupe électropompe 2
PR LA CELLE	02/01/12	débouchage du groupe électropompe 2 par inversion de phase
PR LA CELLE	14/02/12	débouchage des groupes électropompes 1 et 2 par inversion de phase
PR LA CELLE	20/02/12	débouchage du groupe électropompe 2 par inversion de phase
PR LA CELLE	18/03/12	débouchage des groupes électropompes 1 et 2 par inversion de phase
PR LA CELLE	21/03/12	alarme, changement du régulateur de niveau
PR LA CELLE	27/03/12	déblocage du régulateur de niveau
PR LA CELLE	17/04/12	débouchage des groupes électropompes 1 et 2 par inversion de phase
PR LA CELLE	27/04/12	déblocage du régulateur de niveau
PR LA CELLE	16/07/12	débouchage du groupe électropompe 2 par inversion de phase
PR LA CELLE	19/09/12	défaut trans, reset sofrel
PR LA CELLE	02/11/12	débouchage des groupes électropompes 1 et 2 par inversion de phase
PR MONTAGNE (chemin de derrière)	18/12/12	défaut RTC reset sofrel
PR MONTAGNE (chemin de derrière)	29/12/12	débouchage du groupe électropompe 2 par inversion de phase
PR SERPES BAS	21/05/12	débouchage du groupe électropompe 1 par inversion de phase
PR SERPES BAS	05/07/12	débouchage du groupe électropompe 1 par inversion de phase
PR SERPES BAS	09/07/12	débouchage du groupe électropompe 1 par levage, arrêt sonde
PR SERPES HAUT	31/01/12	défaut trans
PR ZAC	07/03/12	défaut secteur remise en service
PR ZAC	08/03/12	débouchage du groupe électropompe 2
PR ZAC	26/09/12	défaut RTC, recâblage ok
PR LE CHESNOY	07/03/12	débouchage des groupes électropompes 1 et 2
PR LE CHESNOY	26/04/12	réarmement des groupes électropompes
PR LE CHESNOY	10/05/12	déblocage du régulateur de niveau
PR LE CHESNOY	10/08/12	débouchage des groupes électropompes 1 et 2 par inversion de phase
PR LE CHESNOY	20/09/12	débouchage des 2 groupes électropompes
USINE D'EPURATION	10/01/12	Débouchage de la canalisation de dessablage
USINE D'EPURATION	19/01/12	Débouchage de la canalisation de dessablage
USINE D'EPURATION	24/01/12	Débouchage du trop plein de la fosse à mousse
USINE D'EPURATION	26/01/12	Débouchage du trop plein de la fosse à mousse
USINE D'EPURATION	02/02/12	Débouchage du trop plein de la fosse à mousse
USINE D'EPURATION	06/02/12	Remise en service suite à défaut secteur
USINE D'EPURATION	20/02/12	Débouchage du trop plein de la fosse à mousse
USINE D'EPURATION	15/03/12	Débouchage de la canalisation de dessablage
USINE D'EPURATION	15/03/12	Débouchage du trop plein de la fosse à mousse
USINE D'EPURATION	30/03/12	Débouchage du trop plein de la fosse à mousse

Libellé installation	Date intervention	Commentaires
USINE D'EPURATION	13/04/12	Débouchage du groupe électropompe n°2 du PR par levage de celui - ci
USINE D'EPURATION	26/04/12	Vérification du bon fonctionnement suite à une disjonction au général
USINE D'EPURATION	18/05/12	Nettoyage suite au débordement de la fosse à mousses
USINE D'EPURATION	21/05/12	Débouchage du groupe électropompe n°2 du PR par levage de celui - ci
USINE D'EPURATION	01/06/12	Nettoyage suite au débordement du silo à boues
USINE D'EPURATION	03/06/12	Débouchage du groupe électropompe n°1 du PR par inversion de phases
USINE D'EPURATION	04/06/12	Nettoyage suite au débordement du silo à boues
USINE D'EPURATION	04/06/12	Débouchage du groupe électropompe n°1 du PR par levage de celui - ci
USINE D'EPURATION	09/06/12	Vérification du bon fonctionnement suite à un défaut Clarificateur
USINE D'EPURATION	04/11/12	Défaut dégrilleur : modification du peigne
USINE D'EPURATION	23/11/12	Débouchage du groupe électropompe n°1 de recirculation des boues par inversion de phases
USINE D'EPURATION	23/11/12	Débouchage du groupe électropompe n°1 de recirculation des boues par inversion de phases
USINE D'EPURATION	25/11/12	Défaut RTC : reset SOFREL
USINE D'EPURATION	17/12/12	Débouchage du groupe électropompe n°1 de recirculation des boues par inversion de phases